

บันทึกการส่งมอบ

กรมทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภค (แหล่งน้ำ/ระบบประปาชุมชน)

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายชเนต ดาواسวรรณ ตำแหน่ง นายช่างใหญ่ด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้โอนทรัพยากรน้ำ และ อบต.ปลายพระยา โดย นายบุญชิต กุมารนอย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้รับโอนทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการโอนทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภค (แหล่งน้ำ/ระบบประปาชุมชน) ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ อบต.ปลายพระยา เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ต่อกันเรียบร้อยแล้ว ตามรายการดังนี้คือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน(แห่ง/โครงการ)	หมายเหตุ
1	ระบบประปาหมู่บ้าน	1	ตามเอกสารแนบ
2	จุดสระ/จุดลอกหนองน้ำ	1	ตามเอกสารแนบ
3	ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.99	-	

ส่วนราชการผู้โอนทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ) 

(นายชเนต ดาواسวรรณ)

ตำแหน่ง นายช่างใหญ่ด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546

(ลงชื่อ) _____

พยาน

(_____)

ตำแหน่ง _____

ส่วนราชการผู้รับโอนทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ) 

(นายบุญชิต กุมารนอย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2546

(ลงชื่อ) 

พยาน

(นางสุเพ็ญ ไกรนรา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา

หมายเหตุ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับบันทึกการส่งมอบชุดนี้แล้ว ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบทรัพย์สินตามรายการที่กรมทรัพยากรน้ำ ส่งมอบให้ตามเอกสารแนบรายละเอียดการโอนทรัพยากรน้ำ ว่าถูกต้องหรือไม่ (กล่าวคือ ส่งมอบให้ตรงกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่หรือไม่ ประเภทของทรัพย์สิน หรือชื่อบ้าน หมู่ที่ ตำบล ฯลฯ) หากไม่ถูกต้อง ขอให้โปรดแจ้งกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
2. ตรวจสอบทรัพย์สินตามรายการที่กรมทรัพยากรน้ำ ส่งมอบให้ตามเอกสารแนบรายละเอียดการโอนทรัพยากรน้ำ ว่ามีทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงหรือไม่ หากไม่มีขอให้โปรดแจ้งกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข ตัดทอนรายการให้ถูกต้องต่อไป
3. ตรวจสอบว่ามีทรัพย์สินอื่นตามภารกิจ 13 ภารกิจที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้ส่งมอบให้แล้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ได้รับมอบจากหน่วยงานเดิมตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ที่ไม่มีอยู่ในรายการทรัพย์สินที่กรมทรัพยากรน้ำ ส่งมอบมาให้ในครั้งนี้ หากมีขอให้โปรดแจ้งกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทรัพย์สินให้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป

เอกสารแนบรายละเอียดการโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค (แหล่งน้ำ/ระบบประปาชนบท)
ของกรมทรัพยากรน้ำ


อบต. ปลายพระยา

อำเภอ ปลายพระยา

จังหวัด กระบี่

รายการ/ที่ตั้ง	จำนวน (แห่ง/โครงการ)	ประเภท	ปีที่ สร้าง	หน่วยงานที่ ดำเนินการเดิม	หมายเหตุ
บ.เขาเขนใน ม.6	1	ขุดลอกหนองน้ำ	2538	รพช.	ขุดลอกหนองโพรงจรเข้
บ.บางเหียน ม.6	1	ระบบประปาหมู่บ้านบาดาล ขนาดใหญ่	2538	กรมอนามัย	

ขอรับรองว่าเป็นจำนวนที่ถูกต้องตามบัญชี
ของกรมทรัพยากรน้ำ



(นายสมบัติ รอดทอง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5

เอกสารส่งมอบโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก
ณ บ้านปากหยา หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ดำเนินการโดย

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด

แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก

งบประมาณ นทพ.	เอกชนสมทบ	ราษฎรสมทบ	ที่ตั้งโครงการ
- ค่าใช้สอย 4,385,000 บาท	-	-	บ้านปากหยา หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
งบประมาณทั้งสิ้น 4,385,000 บาท			
ที่มาของโครงการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา			

ตรวจถูกต้อง

พันเอก 

(อดิการ์ นุชบุตร)

ผู้อำนวยการ กองการช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก


สถานที่ตั้งโครงการ บ้านปากหยา หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ดำเนินการโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด

ลำดับ	หมายเลขโครงการ	ลักษณะงาน	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ (บาท)
			เริ่ม	แล้วเสร็จ	
1		ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก	16 พ.ย.48	15 มี.ค.49	4,385,000

ตรวจถูกต้อง

พันเอก



(อติการ นุชบุตร)

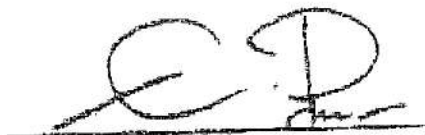
ผู้อำนวยการ กองการช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

WATER ANALYSIS REPORT


Customer Name :	บริษัท กสิวิสัยโมเดิร์นฟู้ด จำกัด	Sample Type :	น้ำประปา
Address :	40/5 หมู่บ้านบางโพธิ์จตุจักร ม. 5 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210	Sampling Method :	Grab
Sampling Site :	บพท.บ.ปากหล้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	Sampling Time :	-
Sampling By :	บจก.สุวิมลศิริ	Analytical Date :	03 - 04/02/2549
Sampling Date :	22/01/2549	Report No. :	RS0082049 (1/1)
Received Date :	03/02/2549		
Report Date :	04/02/2549		

Parameters	Unit	Method	TS 01028	มาตรฐาน
			น้ำประปา คลั่งผ่านระบบกรอง	
pH	-	Electrometric	7.68	6.5 - 8.2
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.65	≤ 5
Conductivity	µmhos/cm	Laboratory	288	-
Colour	Pt-Co Unit	Spectrophotometer	< 0.30	≤ 20
Dissolved Solids	mg/L as NaCl	Electrometric	153	-
P-Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	nil	-
M-Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	134	-
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	124	≤ 300
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	74	-
Chloride	mg/L as Cl ⁻	Argentometric	9	≤ 250
Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	0.03	≤ 0.5
Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	3.53	-
Silica	mg/L as SiO ₂	Molybdosilicate	7.97	-
Manganese	mg/L as Mn	Persulfate	< 0.02	≤ 0.50
Sample Condition		Observation	ใส	

Remark : * อ้างอิงตามมาตรฐานน้ำประปาตามกสทผจจ

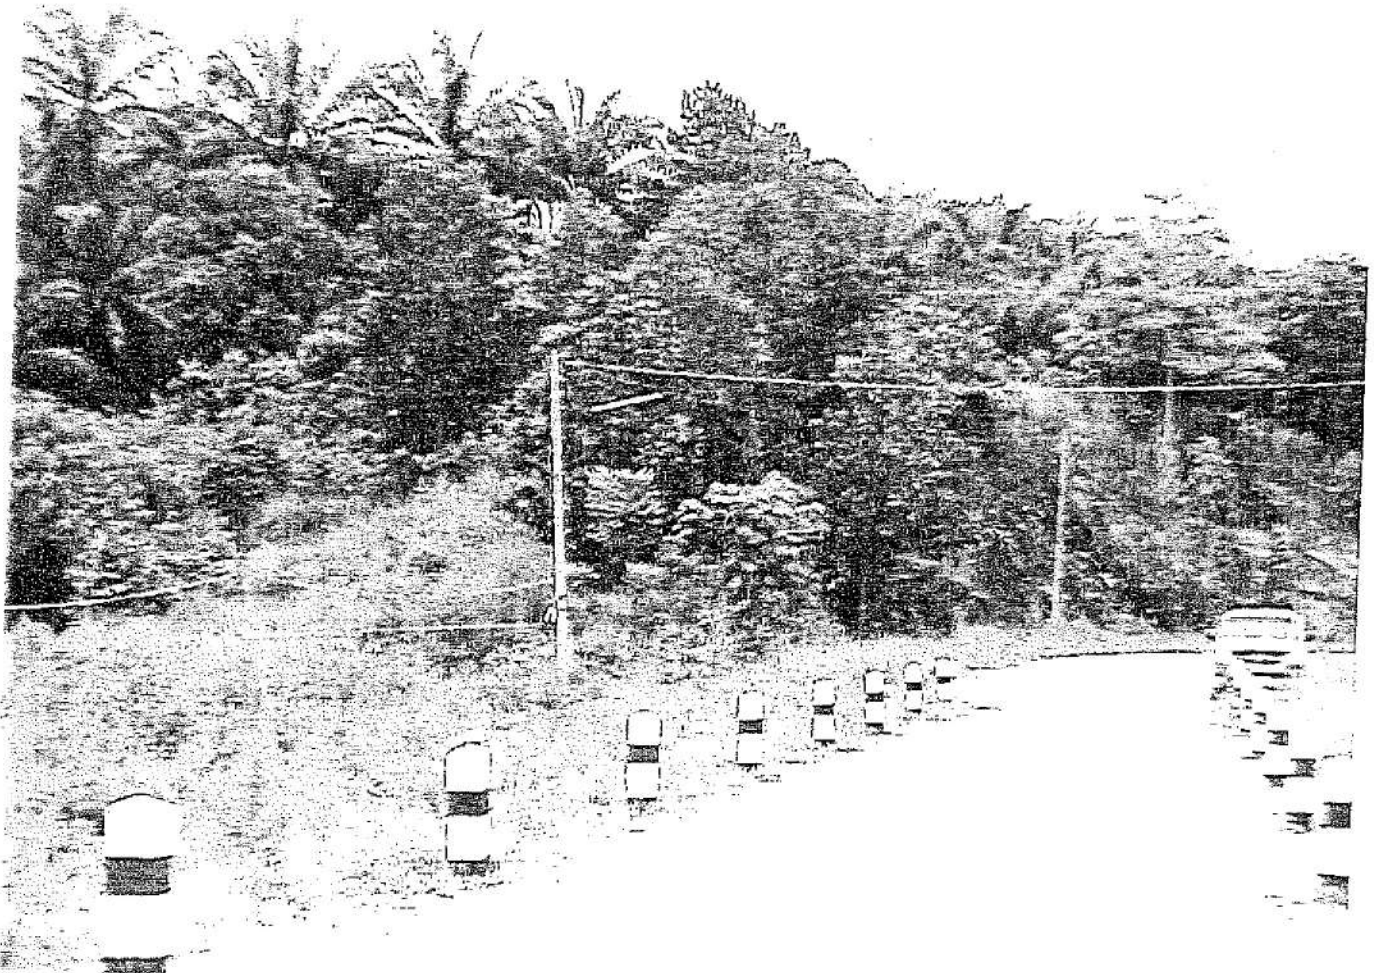

 (ชื่อ นามสกุล อักษรย่อ)
 Analyst
 3 - 412 - 4 - 218
 02727349



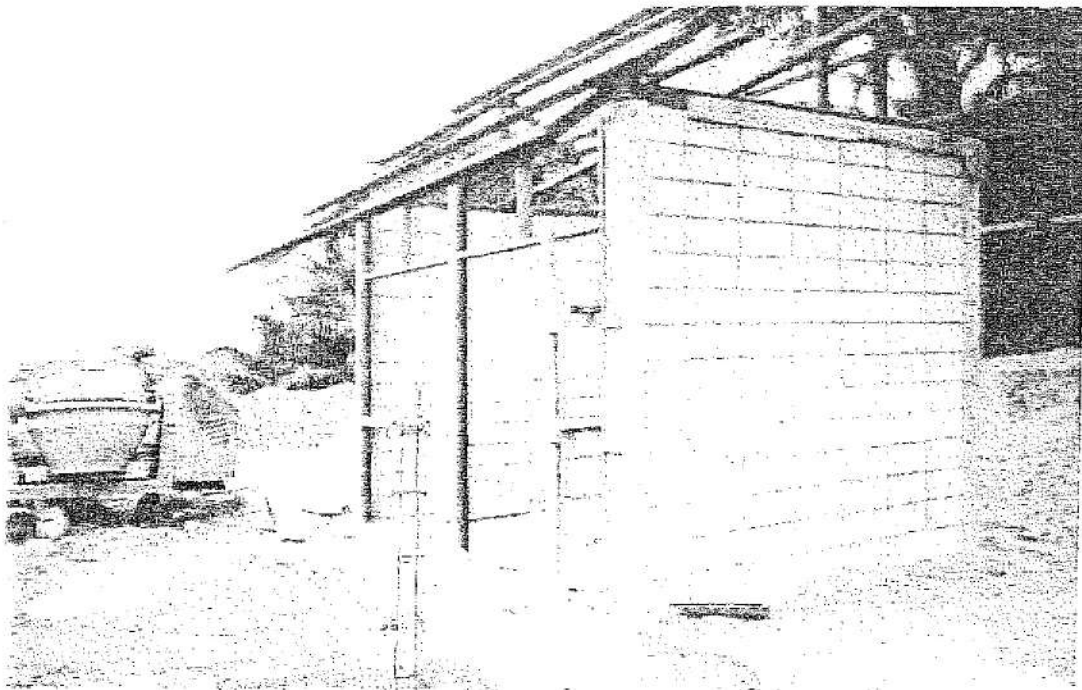
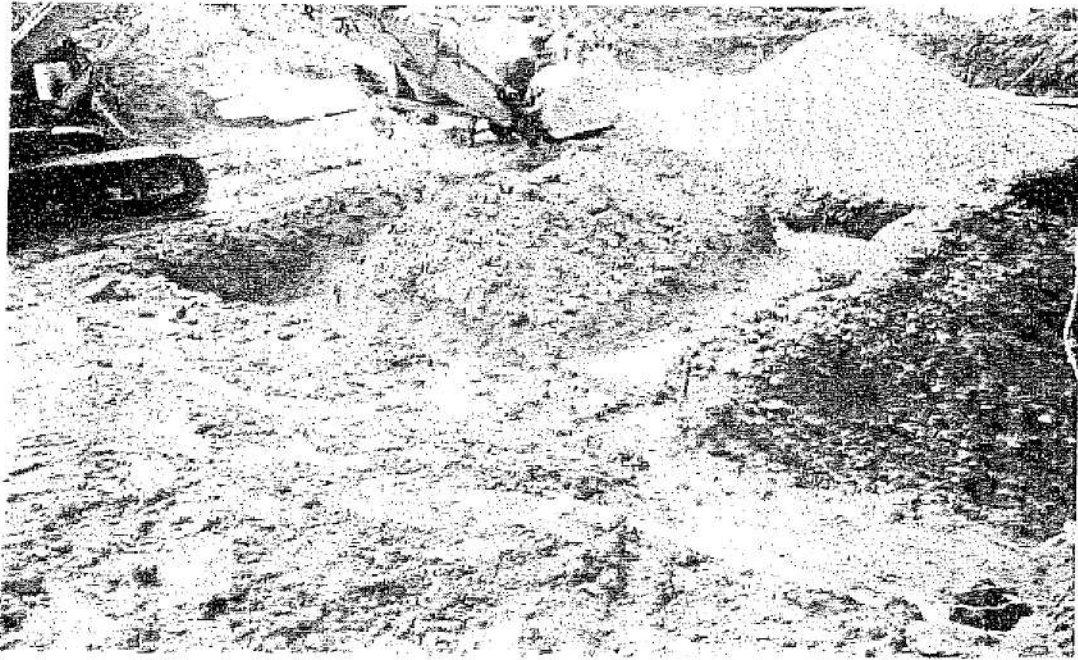

 (ชื่อ นามสกุล อักษรย่อ)
 Technical Manager
 3 - 912 - 2 - 1501
 02727349

Reported results refer to submitted samples only.
 Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

รูปก่อนดำเนินการก่อสร้าง



รูประหว่างดำเนินการก่อสร้าง



รูปดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อย

