



พิทักษ์คุ้มครอง
การผลิตน้ำประปา

ระบบประปาบาดาล

รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ

ขนาดอัตราการผลิต

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



7 และ 10
ลบ.ม./ชม.

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำให้มีระบบประปา ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากบุคลากรด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนไม่เพียงพอ ขาดองค์ความรู้เฉพาะด้าน จึงเป็นเรื่องยากที่จะบริหารงานด้านระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล แม้ว่าภารกิจด้านระบบประปาได้มีการถ่ายโอนมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังคงพบว่าประชาชนในหลายพื้นที่ใช้น้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานน้ำบริโภค โดยมีสาเหตุจาก ผู้ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาไม่มีสมรรถนะเพียงพอในการดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ หรือการบริหารจัดการกิจการประปาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทำให้ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ หรือคุณภาพน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงกว่าที่ควรจะเป็น

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเจ้าของภารกิจถ่ายโอนงานระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไปดำเนินการเองตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 และเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิค วิชาการ เกี่ยวกับงานด้านระบบประปาหลังการถ่ายโอนภารกิจ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา จึงได้จัดทำคู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาสำหรับระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำจากบาดาล ขนาดอัตราผลิต 7 และ 10 ลบ.ม./ชม. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีคู่มือสำหรับเรียนรู้ถึงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และบำรุงรักษาระบบประปาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และยกระดับคุณภาพระบบประปาให้ได้มาตรฐาน ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ที่จัดทำโดยกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการประเมินระบบประปาในความดูแลรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐาน และผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพต่อไป

โดยคู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาสำหรับระบบประปาที่ใช้แหล่งน้ำจากบาดาล ขนาดอัตราผลิต 7 และ 10 ลบ.ม./ชม. ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากที่เคยเผยแพร่คู่มือฉบับเดิม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ควบคุมการผลิตระบบประปา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหากมีข้อเสนอแนะประการใด กรมทรัพยากรน้ำขออภัยรับด้วยความยินดี

กรมทรัพยากรน้ำ
เมษายน 2562

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาล	1
บทที่ 2 การเตรียมการผลิตน้ำประปา	7
1. การเตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบ	7
1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ	7
1.2 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม	7
1.3 การตรวจสอบสวิตช์ใบพาย	14
2. การเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ	15
2.1 การตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ	15
2.2 ระบบเติมอากาศ	19
2.3 ถังกรอง	20
2.4 ถังน้ำใส	23
2.5 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน	24
3. การเตรียมความพร้อมระบบจ่ายน้ำ	36
3.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม	36
3.2 หอถังสูง	46
3.3 ท่อเมนจ่ายน้ำประปา	47
บทที่ 3 การผลิตน้ำประปา	48
1. ระบบน้ำดิบ	48
2. ระบบผลิตน้ำ	50
3. ระบบจ่ายน้ำ	52
4. การล้างย้อนทรายกรอง	56
5. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้เหมาะสม	61
บทที่ 4 การบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล	62
1. การบำรุงรักษาระบบน้ำดิบ	62
1.1 การบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ	62
1.2 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม	63
1.3 การบำรุงรักษาท่อส่งน้ำดิบ	64

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2. การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ	65
2.1 การบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ	65
2.2 การบำรุงรักษาถังกรอง	65
2.3 การบำรุงรักษาถังน้ำใส	65
3. การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปา	65
3.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม	65
3.2 การบำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี	66
3.3 การบำรุงรักษาหอถังสูง	67
3.4 การบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำ	67
บรรณานุกรม	70
ภาคผนวก	72
1. การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำดิบ	73
2. การวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำดิบ	75
3. การดูแลตนเองขณะเตรียมสารละลายคลอรีน	76
4. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ	77
5. รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	79
6. อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำซับเมิสซิเบิล ไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข	83
7. อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข	85
8. อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องจ่ายสารเคมี ไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข	87
9. การตรวจสอบระบบควบคุม	89
10. หลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	92
สถานที่ติดต่อ	96
คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือ	98


บทที่ 1

กระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาล


การผลิตน้ำประปาที่ใช้แหล่งน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ เริ่มจากการสูบน้ำจากบ่อบาดาลโดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมิสซิเบิล) ส่งไปตามเส้นท่อส่งน้ำดิบเข้าสู่ระบบเติมอากาศและถังกรอง เพื่อกำจัดเหล็กและแมงกานีสที่เกินมาตรฐานออก น้ำที่ผ่านการกำจัดเหล็กและแมงกานีสออกแล้วจะเข้าสู่ถังน้ำใส เมื่อน้ำเกือบเต็มถังน้ำใสให้เปิดเครื่องสูบน้ำดีสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่อ่างสูง ในขณะที่เดียวกัน จะมีการจ่ายสารละลายคลอรีนด้วยเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เมื่อน้ำเกือบเต็มอ่างสูง จึงทำการเปิดประตูน้ำจ่ายน้ำจากอ่างสูงให้ผู้ใช้ผ่านมาตรวัดน้ำ โดยทำการสูบน้ำขึ้นสู่อ่างสูงไปพร้อมกับการจ่ายน้ำบริการประชาชน เมื่อน้ำเต็มอ่างสูงให้หยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี (ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลากลอยในอ่างสูง เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตช์ลากลอยจะทำงานตัดกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องสูบน้ำดีหยุดทำงาน) ทำการกรองน้ำต่อไปจนกว่าน้ำเกือบเต็มถังน้ำใส จึงหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี (ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลากลอยในถังน้ำใส เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตช์ลากลอยจะทำงานตัดกระแสไฟฟ้าทำให้เครื่องสูบน้ำดีหยุดทำงาน) เมื่อประชาชนมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในอ่างสูงลดลง เมื่อปริมาณน้ำในอ่างสูงลดลงเหลือประมาณ 1/3 ของความจุ ให้เปิดเครื่องสูบน้ำดีเพื่อสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่อ่างสูงอีกครั้ง (ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลากลอยในอ่างสูง เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตช์ลากลอยจะทำงานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำดี สูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่อ่างสูง) และเมื่อน้ำในถังน้ำใสมีปริมาตรลดลงเหลือประมาณ 1/2 ของความจุ ให้เปิดเครื่องสูบน้ำดีสูบน้ำจากบ่อบาดาลเข้าสู่ถังกรอง และกรองน้ำลงสู่ถังน้ำใสอีกครั้งหนึ่ง (ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลากลอยในถังน้ำใส เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี สวิตช์ลากลอยจะทำงานจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำดีทำงาน สูบน้ำดีจากบ่อบาดาลเข้าสู่ถังกรอง) เมื่อประชาชนใช้น้ำน้อยลง อาจจะเนื่องมาจากได้ใช้อย่างเพียงพอแล้ว หรือเกินระยะเวลาการใช้น้ำสูงสุดแล้ว อาทิเช่น เริ่มจะเป็นเวลาสายแล้ว หรือตึกเกินไปแล้ว ซึ่งประชาชนเริ่มไปทำงานนอกบ้านหรือพักผ่อน ปริมาณน้ำในอ่างสูงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มอ่างสูง จึงหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีหรือสวิตช์ลากลอยจะทำงานตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่เครื่องสูบน้ำดี และปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ในขณะที่ยังปล่อยให้ น้ำดิบไหลเข้าระบบ และกรองต่อไปจนน้ำเกือบเต็มถังน้ำใส จึงหยุดการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี การทำงานของระบบประปาบาดาลจะมีวัฏจักรการทำงานเช่นนี้

ในกรณีที่คุณภาพน้ำดิบจากบ่อบาดาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะไม่ออกแบบให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบผลิตจะเป็นเพียงการสูบน้ำจากบ่อบาดาลมาเก็บไว้ที่ถังน้ำใส และใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำขึ้นไปบนอ่างสูง หรือสูบน้ำจากบ่อบาดาลส่งขึ้นสู่อ่างสูงเลย ส่วนขั้นตอนอื่นๆ จะคล้ายๆ กัน

กระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาล

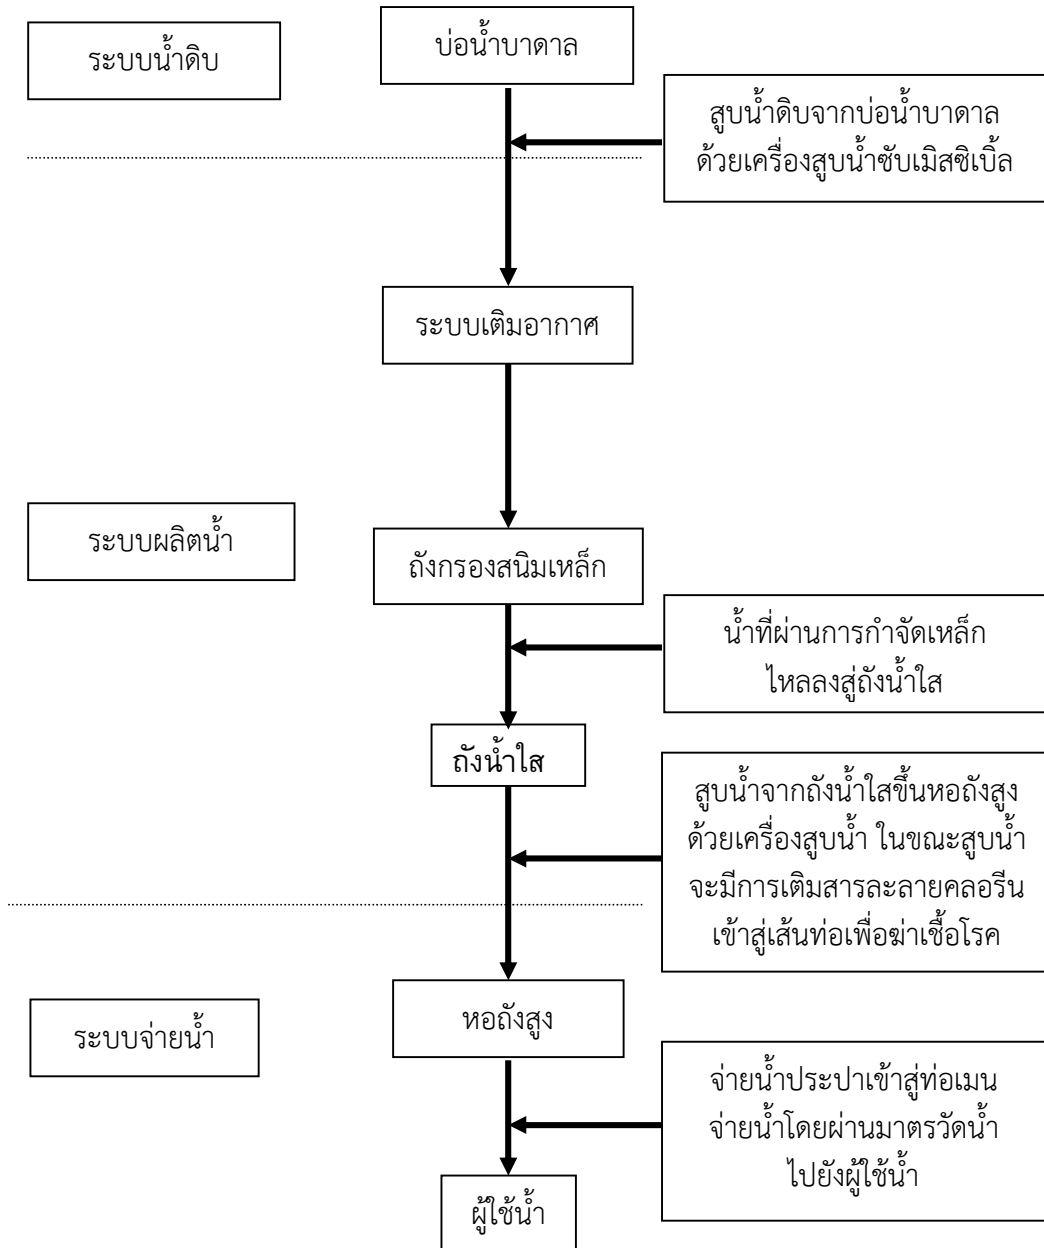

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาล

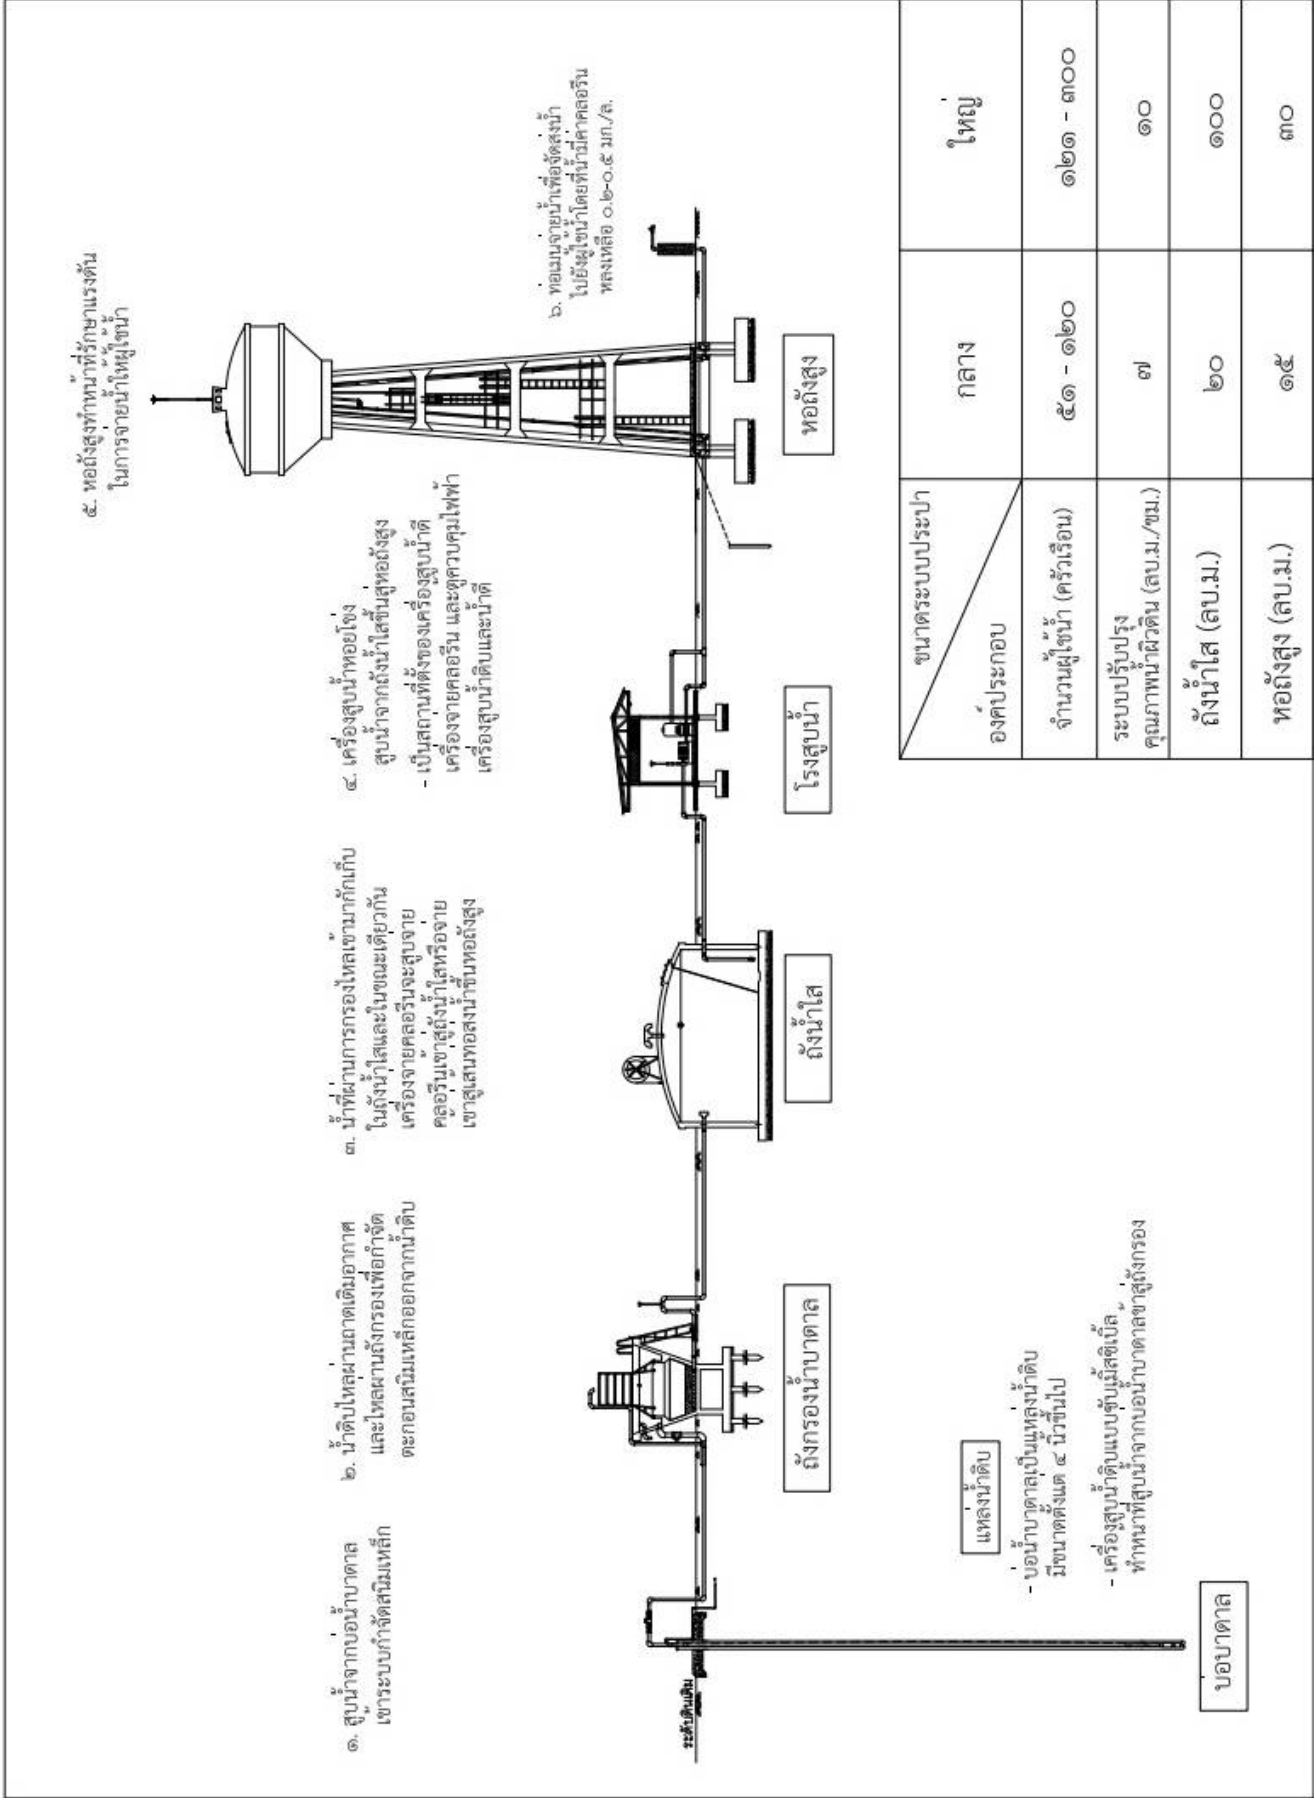

ขนาดระบบประปา	กลาง	ใหญ่
องค์ประกอบ		
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ครัวเรือน)	๕๑ - ๑๒๐	๑๒๑ - ๓๐๐
ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดิบ (ลบ.ม./ชม.)	๗	๑๐
ถังน้ำใส (ลบ.ม.)	๒๐	๑๐๐
หอถังสูง (ลบ.ม.)	๑๕	๓๐

รูปที่ 2 ขั้นตอนและกระบวนการผลิตน้ำประปาบาดาล

เมื่อทราบถึงขั้นตอนการทำงานของระบบประปาบาดาลแล้ว ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทราบถึงหน้าที่ขององค์ประกอบในระบบประปา มีรายละเอียด ดังนี้

1. ระบบน้ำดิบ ประกอบด้วย

- 1.1 **บ่อน้ำบาดาล** เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากน้ำฝนหรือน้ำผิวดินไหลซึมลงสู่ใต้ดิน และมักจะละลายเอาแร่ธาตุเจือปนลงไปด้วย ดังนั้น บ่อน้ำบาดาลแต่ละแห่งจะมีคุณภาพน้ำดิบและปริมาณที่แตกต่างกัน การนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาต้องคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอต่อการผลิตเป็นน้ำประปา
- 1.2 **เครื่องสูบน้ำดิบ** ใช้สำหรับสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลส่งไปผลิตเป็นน้ำประปา โดยเครื่องสูบน้ำจะติดตั้งอยู่ในบ่อน้ำบาดาล ตัวเครื่องสูบน้ำจะประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า น้ำจะถูกสูบผ่านตามท่อเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เครื่องสูบน้ำบาดาลจะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซับเมสซิเบิล)
- 1.3 **ท่อส่งน้ำดิบ** ใช้สำหรับเป็นท่อส่งน้ำจากบ่อน้ำบาดาลมายังระบบผลิตประปาส่วนมากจะใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี

2. ระบบผลิตน้ำ ประกอบด้วย

- 2.1 **ระบบเติมอากาศ** มีลักษณะเป็นถาดวางเรียงเป็นชั้นๆ ทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ให้น้ำดิบสัมผัสกับอากาศเพื่อให้เหล็กที่อยู่ในลักษณะสารละลายในน้ำจับตัวเป็นตะกอนสนิมเหล็ก ภายในถาดแต่ละชั้นอาจใส่ถ่านหุงต้มเพื่อทำหน้าที่ดูดกลิ่น
- 2.2 **ถังกรอง** ทำหน้าที่รับน้ำจากระบบเติมอากาศ ภายในถังกรองจะบรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเป็นชั้นๆ เพื่อทำหน้าที่ช่วยในการกรองตะกอนเหล็กออกจากน้ำดิบ
- 2.3 **ระบบฆ่าเชื้อโรค** ใช้การเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา
- 2.4 **ถังน้ำใส** ทำหน้าที่กักเก็บน้ำที่ผ่านจากถังกรองนำมาเก็บไว้ในถังน้ำใส

3. ระบบจ่ายน้ำ ประกอบด้วย

- 3.1 **เครื่องสูบน้ำดี** ใช้สำหรับสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอดังสูง เพื่อจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้ น้ำ เครื่องสูบน้ำดีจะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
- 3.2 **หอดังสูง** ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำให้สม่ำเสมอ เพื่อจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้ น้ำ
- 3.3 **ท่อเมนจ่ายน้ำ** ทำหน้าที่จ่ายน้ำประปาจากหอดังสูงส่งไปให้ผู้ใช้น้ำโดยผ่านมาตรวัดน้ำ ท่อเมนจ่ายน้ำส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่อ พีวีซี และท่อเหล็กอาบสังกะสี

เมื่อทราบถึงองค์ประกอบและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในระบบประปาแล้ว ผู้ควบคุมการผลิตก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการผลิตน้ำประปา โดยขั้นตอนในการผลิตน้ำประปา จะมีรายละเอียดดังนี้

ก. ขั้นตอนการเตรียมการผลิตน้ำประปา

1. การเตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบ

- 1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ
- 1.2 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม
- 1.3 การตรวจสอบสวิทช์ไบพาย (Flow Switch)

2. การเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ

- 2.1 การตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ
- 2.2 ระบบเติมอากาศ
- 2.3 ถังกรอง
- 2.4 ถังน้ำใส
- 2.5 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน

3. การเตรียมความพร้อมของระบบจ่ายน้ำ

- 3.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม
- 3.2 ท่อถังสูง
- 3.3 ท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ข. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

1. ระบบน้ำดิบ
2. ระบบผลิตน้ำ
3. ระบบจ่ายน้ำ
4. การล้างหน้าทรายกรอง
5. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้เหมาะสม

ค. ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบประปา

1. การบำรุงรักษาระบบน้ำดิบ

- 1.1 การบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ
- 1.2 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม
- 1.3 การบำรุงรักษาท่อส่งน้ำดิบ

2. การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำ

- 2.1 การบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ
- 2.2 การบำรุงรักษาถังกรอง
- 2.3 การบำรุงรักษาถังน้ำใส

3. การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ

- 3.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม
- 3.2 การบำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี
- 3.3 การบำรุงรักษาท่อถังสูง
- 3.4 การบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำ

ง. ภาคผนวก

1. การตรวจสอบความเป็นกรด - ด่างของน้ำดิบ
2. การวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำดิบ
3. การดูแลตนเองขณะเตรียมสารละลายคลอรีน
4. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ
5. รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
6. อาการและสิ่งที้อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข
7. อาการและสิ่งที้อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข
8. อาการและสิ่งที้อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข
9. การตรวจสอบระบบควบคุม

บทที่ 2

การเตรียมการผลิตน้ำประปา

การเตรียมความพร้อมในการผลิตน้ำประปา เป็นการตรวจสอบองค์ประกอบก่อนดำเนินการผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นแนวทางในการเริ่มการผลิตน้ำประปาอย่างถูกต้องมีรายละเอียดที่จะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบ

1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ

1.1.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

pH เป็นค่าที่แสดงถึงความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด ค่า pH ขึ้นกับปริมาณของไฮโดรเจนไอออนที่แตกตัวในน้ำโดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยค่า pH = 0 หมายถึงน้ำมีสภาพเป็นกรดมาก , pH = 14 หมายถึงน้ำมีสภาพเป็นด่างมาก และค่า pH = 7 หมายถึง น้ำที่มีสภาพเป็นกลาง

pH เป็นคุณสมบัติของน้ำ ที่สามารถวัดได้ง่ายที่สุด แต่มีบทบาทและความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบสร้างตะกอน ระบบเติมอากาศ ระบบกำจัดความกระด้างด้วยวิธีตกผลึก ระบบการปรุงแต่งน้ำ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการตกผลึก ตลอดจนระบบกำจัดน้ำเสียแบบต่างๆ

วิธีการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำดิบจะใช้เครื่องมือวัด pH ที่เรียกว่า พีเอชมิเตอร์ หรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๑

1.1.2 เหล็ก

เกิดจากสารประกอบของเหล็กในดิน ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ดีในที่ๆ มีอากาศน้อยและเมื่อสัมผัสกับอากาศจะตกตะกอนเป็นสีน้ำตาลแดงมีกลิ่นและรสที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังทำให้เกิดปัญหาในการชักล้าง เช่น ทำให้เกิดคราบสีน้ำตาลแดง ตามภาชนะ

วิธีการตรวจสอบปริมาณเหล็กในน้ำดิบจะใช้วิธีการเทียบสี ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๒

1.2 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม

ก่อนที่จะเริ่มต้นตรวจสอบปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมเสียก่อน โดยสิ่งที่จะต้องทราบ และต้องตรวจสอบ มีดังนี้

1.2.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดิบ

เครื่องสูบน้ำมีไว้เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถไหลจากที่ต่ำกว่าไปยังที่สูงกว่าหรือเพื่อเคลื่อนย้ายน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งส่วนมากอาศัยพลังงานในการขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานลมและแสงแดด เป็นต้น เครื่องสูบน้ำดิบที่ใช้กันมากในระบบประปาบาดาล คือ เครื่องสูบน้ำแบบซับเมสซิเบิล

- **เครื่องสูบน้ำแบบซบเมสซิเบิ้ล (Submersible Pump)**

การทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบซบเมสซิเบิ้ล ต้องให้ตัวเรือนสูบ และมอเตอร์จมอยู่ในน้ำ เมื่อมอเตอร์หมุนก็ทำให้ใบพัดที่ต่ออยู่กับแกนหมุนตามไปด้วย และสามารถส่งน้ำตามใบพัดแต่ละชุดออกมาให้เราใช้

เครื่องสูบน้ำแบบซบเมสซิเบิ้ล มีส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ตัวเรือนสูบ และมอเตอร์


- **ตัวเรือนสูบ** จะมีใบพัดจำนวนหลายใบบรรจุอยู่พร้อมทั้งมีแกนใบพัดโผล่ออกมาเพื่อใช้ต่อเชื่อมกับส่วนมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนสูบ ใบพัดแต่ละใบจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป ยิ่งมีจำนวนใบพัดมากเท่าไรก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงขึ้นเท่านั้น
- **มอเตอร์** ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 3 เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ (ซบเมสซิเบิ้ล)

การอ่านเนมเพลทเครื่องสูบน้ำ

ตัวอย่างรายละเอียดเนมเพลทของเครื่องสูบน้ำดิบ

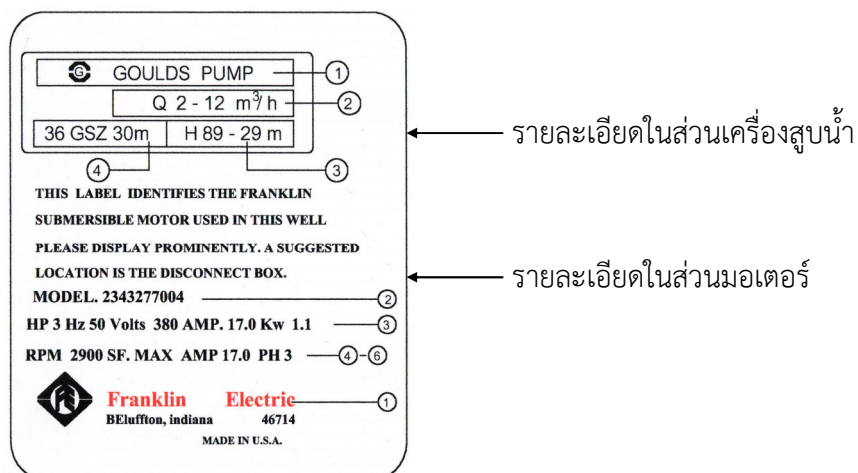

รูปที่ 4 เนมเพลทของเครื่องสูบน้ำดิบ

รายละเอียดในส่วนเครื่องสูบน้ำ

1. GOULDS หมายถึง ยี่ห้อของเครื่องสูบน้ำ
2. Q 2 – 12 m³/h หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำได้อยู่ระหว่าง 2 – 12 ลบ.ม./ชม.
3. H89-29 หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำส่งได้สูงระหว่าง 29-89 เมตร
4. 36 GSZ 30 m หมายถึง รุ่นของเครื่องสูบน้ำ

รายละเอียดในส่วนมอเตอร์

1. Franklin Electric หมายถึง มอเตอร์ยี่ห้อ แฟรงกลิน
2. Model 2343277004 หมายถึง มอเตอร์ เป็นรุ่น 2343277004
3. HP 3 Hz 50 Volt 380 หมายถึง มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ใช้กับระบบไฟฟ้าความถี่ 50 เฮิรท์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลท์
4. RPM 2900 หมายถึง รอบการทำงานของมอเตอร์เท่ากับ 2900 รอบ/นาที
5. SF. MAX AMP 17.0 หมายถึง ค่ากระแสสูงสุด ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่ากับ 17 แอมป์
6. PH 3 หมายถึง ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส

1.2.2 การตรวจสอบระบบควบคุม

ระบบควบคุมมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ทั้งจากการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าหรือตัวมอเตอร์เอง โดยอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบควบคุมที่ติดตั้งไว้ภายในตู้ควบคุม จะมีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้

ส่วนประกอบภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมน้ำ)


1. โวลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงหยุดทำงาน (หลอดไฟสีแดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน (หลอดไฟสีเขียว)
5. หลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด (หลอดไฟสีเหลือง)
6. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เฮาท์มิเตอร์)
7. สวิตช์ลูกศร
8. ปุ่มเปิดฝาทู้



ลักษณะภายนอกตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมน้ำ)

ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมใต้น้ำ)

1. เบรกเกอร์
2. เคอร์เรนททรานฟอร์มเมอร์
3. ฟิวส์
4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
5. โอเวอร์โวลต์รีเลย์
6. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดโอเวอร์โวลต์
7. คาปาซิเตอร์สตาร์ท
8. คาปาซิเตอร์รัน
9. โฟเทอร์เซียลรีเลย์
10. โอเวอร์โวลต์โปรแทคเตอร์

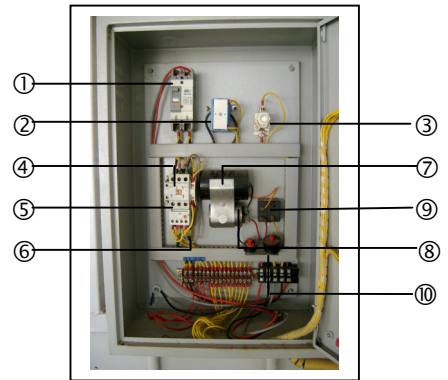


ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมใต้น้ำ)

รูปที่ 5 ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบแบบ 1 เฟส 220 โวลท์

ส่วนประกอบภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมใต้น้ำ)


1. โวลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงหยุดทำงาน (หลอดไฟสีแดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน (หลอดไฟสีเขียว)
5. หลอดไฟแสดงการโอเวอร์โวลต์ (หลอดไฟสีเหลือง)
6. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เฮาท์มิเตอร์)
7. สวิตช์ลูกศร
8. ปุ่มเปิดฝาตู้

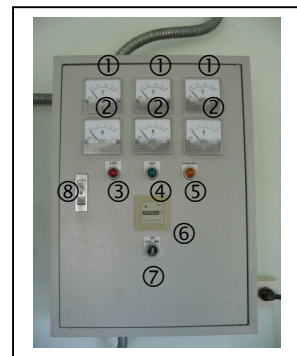

ลักษณะภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมใต้น้ำ)

ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมใต้น้ำ)

1. เบรกเกอร์
2. เคอร์เรนททรานฟอร์มเมอร์
3. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
4. โอเวอร์โวลต์รีเลย์
5. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดโอเวอร์โวลต์
6. เฟสโปรแทคเตอร์
7. ฟิวส์

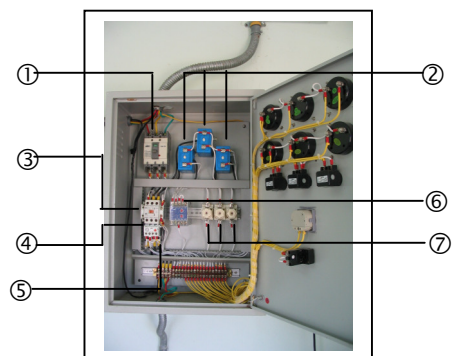

ลักษณะภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ (แบบจมใต้น้ำ)

รูปที่ 6 ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบแบบ 3 เฟส 380 โวลท์

1.2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดิบและระบบควบคุม

1. ตรวจสอบสวิทช์ลูกศรให้อยู่ในตำแหน่ง “OFF” เบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่งปิด เช็มน้ำมิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ ให้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ (0) ถ้าหากเข็มของมิเตอร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ ให้ปรับตั้งโดยใช้ไขควงหมุนปรับสกรูที่ด้านล่างของมิเตอร์ให้เข็มชี้ที่ตำแหน่งศูนย์



รูปที่ 7 สวิทช์ลูกศร

2. เปิดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ โดยกดปุ่มล๊อคตรงส่วนล่าง เพื่อเป็นการปลดล๊อค



รูปที่ 8 ปุ่มเปิดประตูตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ

3. ดันสวิทช์เบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON”




รูปที่ 9 เบรกเกอร์

4. ปิดฝาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำให้สนิท พร้อมกับกดปุ่มล๊อคตรงส่วนบนเพื่อเป็นการล๊อค



รูปที่ 10 ปุ่มปิดประตูตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบ

5. ตรวจสอบค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า จากโวลท์มิเตอร์ เข็มโวลท์มิเตอร์จะต้องขึ้น และหลอดไฟสีแดงที่ตำแหน่ง “STOP” ต้องสว่าง ค่าโวลท์มิเตอร์ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 200-240 โวลท์ ในกรณีที่เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส และควรมีค่าอยู่ระหว่าง 340-420 โวลท์ ในกรณีที่เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟสีแดงที่ตำแหน่ง “STOP” สว่างแสดงความพร้อมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำ

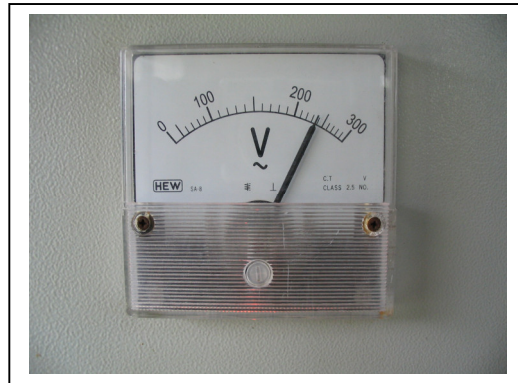

รูปที่ 11 โวลท์มิเตอร์ และหลอดไฟสีแดง, สีเขียว และสีเหลือง

ในกรณีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อ่านได้ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด หรือหลอดไฟสีแดงไม่ติด ไม่ควรจะเดินเครื่องสูบน้ำ ให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ตามรายละเอียดในภาคผนวก 9

6. ปิดสวิตช์ลูกศรไปตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง




รูปที่ 12 สวิตช์ลูกศรที่ตำแหน่ง “HAND”

7. ในกรณีที่มีการต่อสวิตช์ลูกศร จะเป็นการควบคุมโดยอัตโนมัติ ให้ปิดสวิตช์ลูกศรไปในตำแหน่ง “AUTO” เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง



รูปที่ 13 สวิตช์ลูกศรที่ตำแหน่ง “AUTO”

8. อ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่แสดงที่หน้าปัทม์ ของแอมมิเตอร์จะต้องได้ค่าตามระบุในแผ่นป้ายเนมเพลท ค่ากระแสไฟฟ้าห้ามเกินค่าสูงสุดที่ระบุในแผ่นป้ายเนมเพลท ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ตัวมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำ และที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ

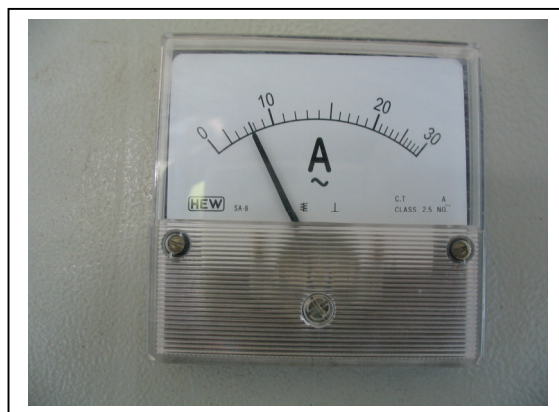

รูปที่ 14 แอมป์มิเตอร์

ในกรณีที่ค่ากระแสไฟฟ้าไม่ตรงกับค่าที่ระบุในเนมเพลท ให้หยุดเครื่องสูบน้ำ และตรวจสอบสาเหตุ แล้วดำเนินการแก้ไข ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9

9. หลอดไฟสีเขียวที่ตำแหน่ง “RUN” จะสว่างแสดงว่าเครื่องสูบน้ำกำลังทำงาน ถ้าหากหลอดไฟสีเขียวไม่ติดให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขก่อนดูรายละเอียดในภาคผนวก 9



รูปที่ 15 หลอดไฟสีเขียว

10. หลังจากทำขั้นตอนที่ 9 น้ำจะต้องไหล วิธีการสังเกตน้ำไหลหรือไม่ ดูได้โดยตรงจากน้ำที่จ่ายเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ หรือถังกรอง
11. หากมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจนทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดการทำงานและหลอดไฟเหลืองที่ตำแหน่ง “OVERLOAD” สว่างขึ้น แสดงว่ามีเหตุขัดข้องให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9



รูปที่ 16 หลอดไฟเหลือง

สำหรับขั้นตอนและวิธีการในการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดิบถือว่าเสร็จสมบูรณ์

1.3 การตรวจสอบสวิทช์ใบพาย (Flow Switch)

สวิทช์ใบพาย (Flow Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องสูบน้ำในกรณีที่เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานสูบน้ำจากบ่อบาดาล แต่ดูน้ำได้น้อยมาก หรือไม่ขึ้นเลย ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้มอเตอร์เครื่องสูบน้ำเสียหาย หลักการทำงานคือ อาศัยการไหลของน้ำ มาพัดใบพายที่เชื่อมต่อกับสวิทช์ให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งจ่าย หรือการตัดกระแสไฟฟ้า ไปยังตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล โดยสวิทช์ใบพาย จะติดตั้งไว้ที่ท่อส่งน้ำดิบที่ปากบ่อน้ำบาดาล

การตรวจสอบการทำงานสามารถทำได้โดยการ เปิดสวิทช์ให้เครื่องสูบน้ำบาดาลไปที่ตำแหน่ง AUTO หากสวิทช์ใบพายตัดวงจรไฟฟ้าชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล แสดงว่าอาจเกิดจากน้ำบาดาลแห้ง หรือท่อส่งน้ำรั่ว หรือเครื่องสูบน้ำติดขัดไม่สามารถสูบน้ำดิบจากบ่อบาดาลได้ ให้ทำการตรวจสอบแก้ไข

รูปที่ 17 การติดตั้งสวิทช์ใบพาย ที่ปากบ่อบาดาล



2. การเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ

หลังจากที่เตรียมความพร้อมของระบบน้ำดิบแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำ ซึ่งมีรายละเอียดสิ่งที่ตรวจสอบและจะต้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 การตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ

ระบบผลิตน้ำของระบบประปามีอัตราการผลิตต่างๆ กันไป ดังนั้น จึงต้องควบคุมปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำให้ได้ปริมาณตามอัตราการผลิต ซึ่งสามารถตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำได้ดังนี้

2.1.1 แบบตวงจับเวลา

วิธีแบบตวงจับเวลา เป็นวิธีที่ง่ายในการตรวจสอบและปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ สามารถกระทำได้โดยหาถังหรือภาชนะที่ทราบปริมาตร จากนั้นนำไปรองน้ำแล้วจับเวลาว่าใช้เวลาเท่าไรที่น้ำจะเต็มภาชนะ โดยคำนวณเวลาที่น้ำจะเต็มภาชนะ สำหรับอัตราการผลิตที่กำหนด โดยใช้สูตร ดังนี้

$$\text{เวลา (วินาที)} = \frac{\text{ปริมาตร} \times 60 \times 60}{\text{อัตราการผลิต} \times 1,000}$$

โดยที่ - ปริมาตร อยู่ในหน่วย ลิตร
- อัตราการผลิต อยู่ในหน่วย ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น

กรณีที่ 1 ระบบประปามีอัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. ถ้าใช้ปั๊บนขนาดความจุ 20 ลิตร ในการตรวจสอบปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ

นำค่าที่ได้แทนค่าในสูตรที่กำหนดให้

$$\text{เวลา (วินาที)} = \frac{20 \times 60 \times 60}{7 \times 1,000}$$

$$= 10.28$$

$$= \text{ประมาณ } 10-11 \text{ วินาที}$$

หรืออาจใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

$$\text{น้ำ } 1 \text{ ลบ.ม.} = 1,000 \text{ ลิตร เพราะฉะนั้น น้ำ } 7 \text{ ลบ.ม.} = 7 \times 1,000 = 7,000 \text{ ลิตร}$$

$$\text{เวลา } 1 \text{ ชม.} = 60 \text{ นาที และ } 1 \text{ นาที} = 60 \text{ วินาที ฉะนั้น } 1 \text{ ชม.} = 60 \times 60 = 3,600 \text{ วินาที}$$

$$\text{แทนค่า น้ำไหลเข้าระบบ } 7,000 \text{ ลิตร ใช้เวลา } 3,600 \text{ วินาที}$$

$$\text{น้ำไหลเข้าระบบ } 20 \text{ ลิตร จะใช้ เวลา } 3,600 \times 20 / 7,000 \text{ วินาที}$$

$$\text{จะได้ } = 10.28 \text{ วินาที}$$

เพราะฉะนั้น ระบบประปามีอัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. จะต้องใช้เวลาประมาณ **10 – 11 วินาที**

กรณีที่ 2 ระบบประปาที่มีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. ถ้าใช้ปั๊บนขนาดความจุ 20 ลิตร ในการตรวจสอบปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำ
นำค่าที่ได้แทนค่าในสูตรที่กำหนดให้

$$\begin{aligned} \text{เวลา (วินาที)} &= \frac{20 \times 60 \times 60}{10 \times 1,000} \\ &= 7.2 \\ &= \text{ประมาณ } 7-8 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

หรืออาจใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

$$\begin{aligned} \text{น้ำ 1 ลบ.ม.} &= 1,000 \text{ ลิตร เพราะฉะนั้น น้ำ 10 ลบ.ม.} = 10 \times 1,000 = 10,000 \text{ ลิตร} \\ \text{เวลา 1 ชม.} &= 60 \text{ นาที และ 1 นาที} = 60 \text{ วินาที ฉะนั้น 1 ชม.} = 60 \times 60 = 3,600 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

แทนค่า น้ำไหลเข้าระบบ	10,000 ลิตร	ใช้เวลา	3,600 วินาที
น้ำไหลเข้าระบบ	20 ลิตร	จะใช้ เวลา	$3,600 \times 20 / 10,000$ วินาที
		จะได้	= 7.2 วินาที

เพราะฉะนั้น ระบบประปาที่มีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. จะต้องใช้เวลาประมาณ **7 – 8 วินาที**

การปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำโดยวิธีดวงจับเวลา มีวิธีการดังนี้

- นำปั๊บนไปรองน้ำที่ปากท่อน้ำเข้าสู่ถังกรอง แล้วเริ่มจับเวลา จนน้ำเต็ม
- กรณีที่ระบบประปาที่มีอัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. ถ้าจับเวลาถึง 10 – 11 วินาที แล้วน้ำยังไม่เต็มปั๊บน แสดงว่า เปิดประตูน้ำดิบน้อยไปต้องเปิดประตูน้ำเพิ่ม แล้วจับเวลาให้ได้ 10 – 11 วินาที จึงใช้ได้ ส่วนกรณีที่ระบบประปาที่มีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. ถ้าจับเวลาถึง 7 – 8 วินาที แล้วน้ำยังไม่เต็มปั๊บน แสดงว่า เปิดประตูน้ำดิบน้อยไปต้องเปิดประตูน้ำเพิ่ม แล้วจับเวลาให้ได้ 7 – 8 วินาที จึงใช้ได้
- กรณีที่ระบบประปาที่มีอัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. ถ้าจับเวลาแล้วน้ำดิบเต็มปั๊บนก่อน 10 – 11 วินาที แสดงว่าเปิดประตูน้ำดิบมากเกินไป ต้องห้ประตูน้ำดิบลงมา แล้วจับเวลาให้ได้ 10 – 11 วินาที จึงใช้ได้ ส่วนกรณีที่ระบบประปาที่มีอัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. ถ้าจับเวลาแล้วน้ำดิบเต็มปั๊บนก่อน 7 – 8 วินาที แสดงว่าเปิดประตูน้ำดิบมากเกินไป ต้องห้ประตูน้ำดิบลงมา แล้วจับเวลาให้ได้ 7 – 8 วินาที จึงใช้ได้

หมายเหตุ กรณีอัตราการผลิตมากกว่า 10 ลบ.ม./ชม. ควรใช้ภาชนะรองรับที่มีปริมาตรมากขึ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการดวงจับเวลา

รูปที่ 18 การวัดปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำ
โดยวิธีดวงจับเวลา




2.1.2 แบบวัดการเพิ่มของน้ำในถังกรอง

วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถวัดปริมาณน้ำดิบเข้าถังกรอง ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

- วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของถังกรอง เพื่อนำไปคำนวณหาปริมาตรของถังกรอง
- ทำเครื่องหมายจากปากขอบรางระบายน้ำลงมาช่วงละ 5 เซนติเมตร เท่าๆ กัน ประมาณ 6 ช่วง ด้วยสีหรือวัสดุอื่นที่ไม่ลบเลือนเมื่อสัมผัสน้ำ
- เปิดเครื่องสูบน้ำดิบให้น้ำดิบเข้าถังกรอง ให้ระดับน้ำเท่ากับระดับต่ำสุดที่ทำเครื่องหมายไว้ แล้วเริ่มต้นจับเวลาระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละระดับใช้เวลาเท่าไร แล้วนำมาคำนวณหาปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำ

ตัวอย่าง เช่น

ระบบประปาเมืองตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. ถังกรองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร หรือระบบประปาเมืองตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. ถังกรองมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.04 เมตร (ดังรูป) หาปริมาตรของน้ำ โดยการทำการเครื่องหมายจากปากขอบรางระบายน้ำลงมาช่วงละ 5 เซนติเมตร เท่าๆ กัน

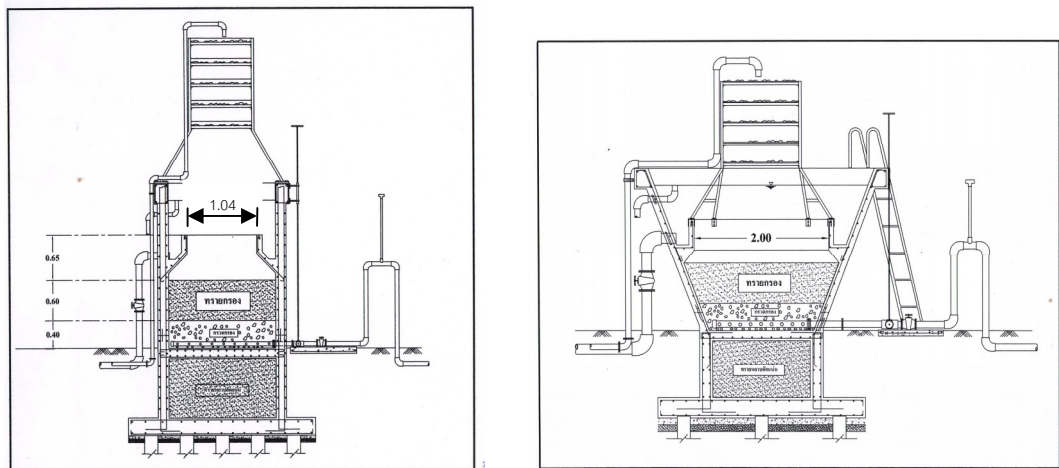

รูปที่ 19 เส้นผ่าศูนย์กลางถังกรองขนาด 7 ลบ.ม./ชม. และขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

สูตรการหาปริมาตร	=	$\pi r^2 h$
------------------	---	-------------

เมื่อ $\pi = 3.14$
 $r =$ รัศมีของถังกรอง
 $h =$ ความสูงของระยะห่างแต่ละช่วง

กรณีถังกรอง ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

$\pi = 3.14$, $r = 2.00/2 = 1.0$ เมตร , $h = 5$ ซม. = 0.05 เมตร

เพราะฉะนั้น $\pi r^2 h = 3.14 \times 1.0^2 \times 0.05$

ปริมาตรของถังกรองในช่วง 5 ซม. = 0.157 ลบ.ม.

เวลา 1 ชม. = 60 นาที และ 1 นาที = 60 วินาที ฉะนั้น 1 ชม. = 60 x 60 = 3,600 วินาที

หาปริมาณน้ำดิบเข้าถังกรอง

น้ำไหลเข้าระบบ 10 ลบ.ม. ใช้เวลา 3,600 วินาที

น้ำไหลเข้าระบบ 0.157 ลบ.ม. จะใช้เวลา $3,600 \times 0.157 / 10$ วินาที = 56.52 วินาที

เพราะฉะนั้น น้ำจะไหลเข้าถังกรองในช่วง 5 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 56 วินาที

กรณีถังกรอง ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.

$$\pi = 3.14, r = 1.04/2 = 0.52 \text{ เมตร}, h = 5 \text{ ซม.} = 0.05 \text{ เมตร}$$

$$\text{เพราะฉะนั้น } \pi r^2 h = 3.14 \times 0.52^2 \times 0.05$$

$$\text{ปริมาตรของถังกรองในช่วง 5 ซม.} = 0.043 \text{ ลบ.ม.}$$

$$\text{เวลา 1 ชม.} = 60 \text{ นาที และ 1 นาที} = 60 \text{ วินาที ฉะนั้น 1 ชม.} = 60 \times 60 = 3,600 \text{ วินาที}$$

หาปริมาณน้ำดิบเข้าถังกรอง

น้ำไหลเข้าระบบ 7 ลบ.ม. ใช้เวลา 3,600 วินาที

น้ำไหลเข้าระบบ 0.043 ลบ.ม. จะใช้เวลา $3,600 \times 0.043 / 7$ วินาที = 22.11 วินาที

เพราะฉะนั้น น้ำจะไหลเข้าถังกรองในช่วง 5 เซนติเมตร ใช้เวลาประมาณ 22 วินาที

การปรับตั้งปริมาณน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำโดยวิธีวัดการเพิ่มของน้ำในถังกรอง ทำได้ดังนี้

- เปิดเครื่องสูบน้ำดิบให้น้ำดิบเข้าถังกรอง ระดับน้ำภายในถังกรองจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ แล้วเริ่มต้นจับเวลาระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละช่วง

- ถ้าเวลาในการเพิ่มขึ้นของน้ำในแต่ละช่วง มากกว่า 56 วินาที (กรณีถังกรอง ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.) และมากกว่า 22 วินาที (กรณีถังกรอง ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.) แสดงว่าเปิดประตูน้ำดิบเข้าถังกรองน้อยเกินไป ให้เปิดประตูน้ำดิบเพิ่มขึ้น แล้วจับเวลาใหม่ที่ขีดช่วงถัดไป

- ถ้าเวลาในการเพิ่มขึ้นของน้ำในแต่ละช่วง น้อยกว่า 56 วินาที (กรณีถังกรอง ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.) และน้อยกว่า 22 วินาที (กรณีถังกรอง ขนาด 7 ลบ.ม./ชม.) แสดงว่าเปิดประตูน้ำเข้าถังกรองมากเกินไป ให้ห้ประตูน้ำดิบลงมา แล้วจับเวลาใหม่ที่ขีดช่วงถัดไป



รูปที่ 20 การขีดระดับเพื่อวัดปริมาณน้ำดิบ

เมื่อปรับตั้งปริมาณน้ำดิบได้แล้วควรถอดพวงมาลัยของประตูน้ำออกเพื่อป้องกันเด็กหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องมาปรับ ซึ่งจะทำให้ปริมาณการสูบน้ำดิบผิดพลาด



รูปที่ 21 การปรับประตูจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบกรองและประตูจ่ายน้ำที่ถอดพวงมาลัยแล้ว

หมายเหตุ ผู้ควบคุมการผลิตฯ จะต้องทำการตรวจสอบปริมาณน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตใหม่ เมื่อพบว่า ปริมาณน้ำดิบมีการเปลี่ยนแปลง

2.2 ระบบเติมอากาศ

ระบบเติมอากาศ เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้น้ำที่ถูกสูบขึ้นมากระจายสัมผัสผิ้อากาศ แล้วตกลงมาไหลรวมสู่ระบบอื่นต่อไป ระบบเติมอากาศทำหน้าที่เติมอากาศ (ออกซิเจน) ให้น้ำทำให้สนิมเหล็กในน้ำ (ซึ่งอยู่ในรูปสารละลายน้ำ) เปลี่ยนเป็นเหล็กที่เป็นตะกอน

ระบบเติมอากาศที่ดีมีประสิทธิภาพสูงจะต้องทำให้พื้นผิวของน้ำสัมผัสกับอากาศให้ได้มากที่สุด ส่วนมากจะออกแบบให้น้ำเป็นละอองผ่านถาดรับน้ำเป็นชั้นๆ ซึ่งแต่ละชั้น ก็จะใส่ถ่านไว้ด้วยเพื่อช่วยดูดกลิ่น ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบว่ารูที่พื้นถาดว่าอุดตันหรือไม่ ถ้ามีการอุดตันควรทำความสะอาดเอาสิ่งอุดตันออก เพื่อให้น้ำไหลตกได้สม่ำเสมอ ตรวจสอบท่อน้ำดิบที่ไหลลงสู่ระบบเติมอากาศว่าน้ำไหลสะดวกหรือไม่ และตรวจสอบถ่านที่อยู่บนถาดว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วควรทำการเปลี่ยนถ่านใหม่



รูปที่ 22 ระบบเติมอากาศ


2.3 ถังกรอง

ถังกรอง มีหน้าที่กรองตะกอนเหล็ก โดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรอง ซึ่งการตรวจสอบความพร้อมของถังกรองก่อนการผลิต มีรายละเอียดของการตรวจสอบดังนี้




รูปที่ 23 ถังกรอง

2.3.1 ทรายกรองที่ใช้จำเป็นต้องเป็นชนิดที่ใช้ในการกรองน้ำคือ ควรมีลักษณะเป็นเม็ดกลม สะอาด และมีขนาดประสิทธิภาพประมาณ 0.45 – 0.55 มิลลิเมตร หรือขนาดตามที่แบบกำหนด ความหนาของชั้นทรายกรองจะต้องมีความหนา 60 ซม. และชั้นกรวดสำหรับรองรับชั้นทรายกรองจะมีความหนา 40 ซม. จากพื้นถังกรอง การตรวจสอบความหนาของชั้นทรายกรอง สามารถตรวจสอบได้โดยวัดความสูงจากปากขอบรางระบายน้ำของถังกรองลงมายังหน้าทรายกรอง จะต้องมีความสูง 65 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 24 และ 25 หากตรวจพบว่าทรายกรองอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด แสดงว่ามีทรายกรองหลุดออกจากถังกรอง หรือมีการเติมทรายกรองไม่ได้ระดับก็ให้เติมให้ได้ระดับ

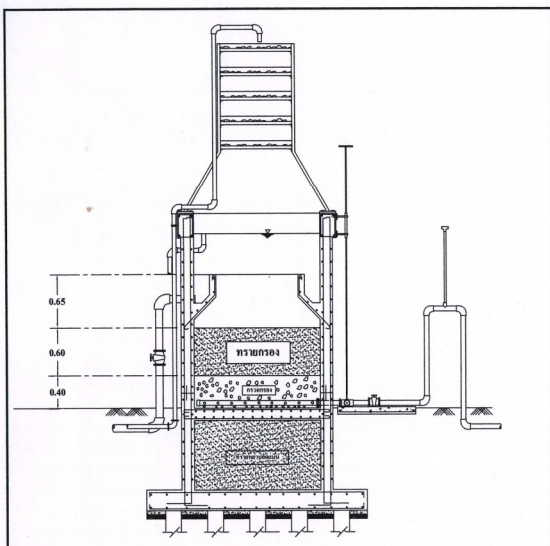


รูปที่ 25 ทรายกรองและระดับความสูงของ ทรายกรองที่ถูกต้อง ของถังกรอง อัตราการผลิต 10 ลบ.ม./ชม.

รูปที่ 24 ทรายกรองและระดับความสูงของ ทรายกรองที่ถูกต้อง ของถังกรอง อัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.

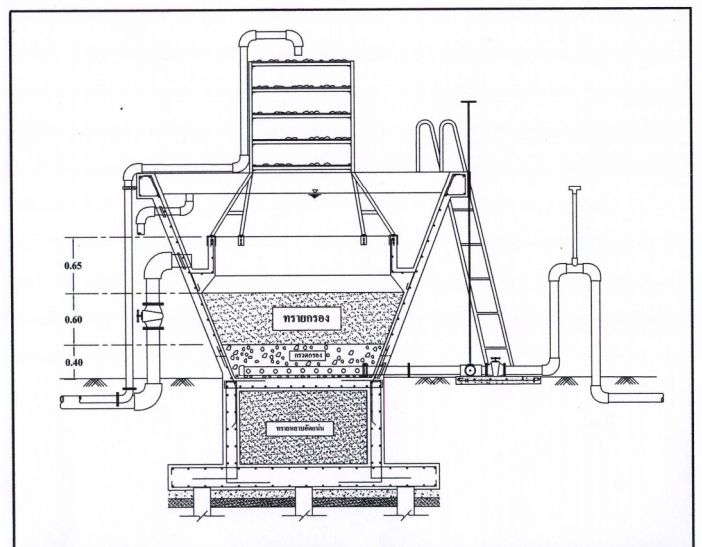

2.3.2 ประตุน้ำและท่อรักษาระดับน้ำหน้าทราย ประตุน้ำของถังกรองสนิมเหล็กจะประกอบไปด้วยประตุน้ำ 4 ตัว คือ **ประตุน้ำจากท่อถึงสูงเข้าถังกรอง** (ประตุน้ำหมายเลข 2) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดหน้าทรายกรอง, **ประตุน้ำจากถังกรองลงถึงน้ำใส** (ประตุน้ำหมายเลข 3) ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ถังน้ำใสหรือทำหน้าที่ควบคุมอัตราการกรอง,**ประตุน้ำที่ทิ้งจากพื้นถังกรอง** (ประตุน้ำหมายเลข 4) ทำหน้าที่ระบายน้ำในชั้นทรายกรองและชั้นกรวด และ **ประตุน้ำระบายตะกอนในถังกรอง** (ประตุน้ำหมายเลข 5) ทำหน้าที่ระบายน้ำและตะกอนที่เกิดจากการล้างหน้าทรายกรอง การตรวจสอบควรตรวจสอบการเปิด - ปิดของประตุน้ำว่าสามารถควบคุมการไหลและการหยุดของน้ำได้หรือไม่ หากพวงมาลัยประตุน้ำหรือเกลียวชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซม สำหรับท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง ตามรูปที่ 27 ควรตรวจสอบดูว่ารูระบายอากาศมีการอุดตันหรือไม่ หากมีการอุดตันให้ทำการแก้ไข เพราะจะทำให้เกิดสภาพกาลักน้ำทำให้น้ำรักษาระดับหน้าทรายกรองในถังกรองแห้ง ซึ่งจะทำให้หน้าทรายกรองแตกหลังจากการหยุดการกรอง

เมื่อตรวจสอบประตุน้ำ และท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรองเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดประตุน้ำหมายเลข 2, 3, 4 และ 5

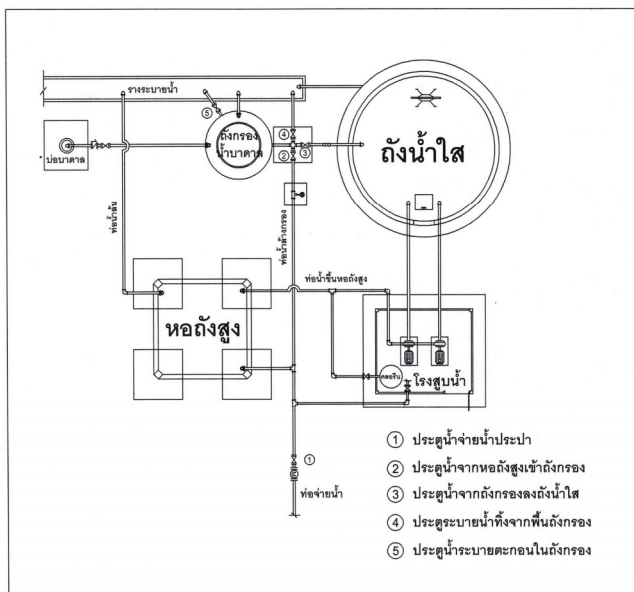

รูปที่ 26 ประตุน้ำในระบบผลิต

รูปที่ 27 ท่อรักษาระดับน้ำหน้าทรายกรอง



การปรับอัตราปริมาณน้ำล้างย้อนเพื่อใช้ในการล้างทรายกรอง

การปรับอัตราปริมาณน้ำล้างย้อนเพื่อใช้ในการล้างทรายกรอง สามารถทำได้ ดังนี้


- วัดระยะความสูงจากขอบปากรางระบายน้ำลงมา 40 เซนติเมตรแล้วทำเครื่องหมายโดยใช้สีหรือวัสดุที่ไม่ลบเลือนเมื่อโดนน้ำ ดังรูปที่ 28 เพื่อใช้ในการจับเวลาโดยเปิดประตูน้ำจากหอดังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ให้ได้อัตราการเพิ่มของน้ำ 80 เซนติเมตร/นาที ซึ่งมีวิธีการปรับ ดังนี้

- ปล่อยน้ำจากหอดังสูงโดยการเปิดประตูน้ำจากหอดังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ปล่อยน้ำเข้ามาภายในถังกรอง

- สังเกตเมื่อระดับน้ำสูงถึงระดับ 40 ซม.ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ เริ่มทำการจับเวลา จะต้องใช้เวลาครึ่งนาที หรือ 30 วินาที ระดับน้ำควรจะถึงระดับขอบปากรางระบายน้ำพอดี

- ถ้าภายในเวลา 30 วินาที ระดับน้ำยังไม่ถึงระดับขอบปากรางระบายน้ำแสดงว่าเปิดประตูน้ำจากหอดังสูงน้อยเกินไป จะต้องเปิดประตูน้ำเพิ่มขึ้น แล้ววัดอัตราการเพิ่มของน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่ง

- ถ้าระดับน้ำถึงระดับขอบปากรางระบายน้ำ ก่อน 30 วินาที แสดงว่าเปิดประตูน้ำมากเกินไป จะต้องหรีประตูน้ำลงมา แล้ววัดอัตราการเพิ่มของน้ำใหม่อีกครั้งหนึ่ง

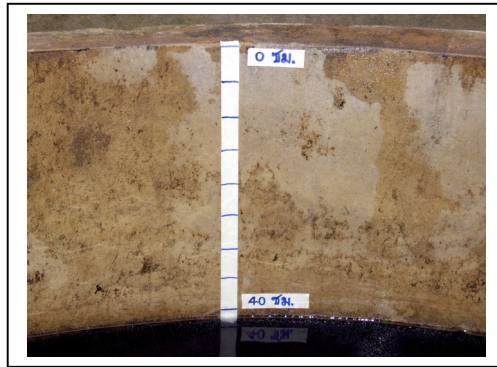

รูปที่ 28 การวัดระยะเพื่อหาอัตราปริมาณน้ำล้างย้อน

หมายเหตุ วัดอัตราการเพิ่มของน้ำซ้ำๆ กัน จนกว่าจะได้อัตราการเพิ่มของน้ำ 40 ซม. ภายใน 30 วินาที (80 ซม./นาที) แล้วจดจำนวนรอบของการเปิดประตูน้ำจากหอดังสูงเข้าถังกรองไว้ (ประตูน้ำหมายเลข 2) เพื่อใช้ในการล้างย้อนทรายกรอง

2.4 ถังน้ำใส

ทำหน้าที่กักเก็บน้ำที่ผ่านการกรอง และทำหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างระบบผลิตน้ำกับระบบจ่ายน้ำประปา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นบ่อสูบน้ำให้กับเครื่องสูบน้ำดี การตรวจสอบถังน้ำใสควรตรวจสอบดูป้ายบอกปริมาณน้ำในถังน้ำใส ว่าสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ ปริมาณน้ำในถังน้ำใสตรงกับปริมาณที่ป้ายบอกหรือไม่ นอกจากนี้ ตัวเลขที่แสดงปริมาณน้ำในถังน้ำใสจะต้องชัดเจน สำหรับการติดตั้งสวิตช์ลูกลอยในถังน้ำใส ตำแหน่งสวิตช์ลูกลอยตัวล่างควรติดตั้งที่ครึ่งหนึ่งของความจุของถังน้ำใส ส่วนสวิตช์ลูกลอยตัวบนให้ติดตั้งที่ตำแหน่งต่ำกว่าปากท่อน้ำล้นประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร



รูปที่ 29 ถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม./100 ลบ.ม.

2.5 การเตรียมและปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน

จากการที่น้ำดิบได้ผ่านการกรองจากถังกรองมาแล้ว จะมีสภาพใสแต่ก็ยังมีเชื้อโรคพวกจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมากลอดผ่านจากถังกรองมาได้ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอาการป่วยด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากน้ำเป็นสื่อ เช่น อุจจาระร่วง บิด ฯลฯ ดังนั้นก่อนที่จะจ่ายน้ำให้บริการแก่ประชาชนจะต้องมีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสียก่อน ซึ่งวิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำมีหลายวิธี เช่น การต้ม การเติมโอโซน การใช้แสงอุลตราไวโอเล็ต การใช้คลอรีน เป็นต้น แต่วิธีการฆ่าเชื้อโรคที่นิยมใช้ในระบบประปาสำหรับประเทศไทย คือ การใช้คลอรีน เนื่องจากคลอรีนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีและเมื่อเติมในปริมาณที่มากพอ จะมีคลอรีนหลงเหลืออยู่ในน้ำ สามารถฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้ามาในระบบท่อประปาในภายหลังได้ คลอรีนที่นิยมใช้ในระบบประปา มีทั้งที่เป็นผงปูนคลอรีน และคลอรีนแก๊ส แต่ที่แนะนำคือผงปูนคลอรีน เพราะมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ขนส่งสะดวก ละลายน้ำได้ดี และมีวิธีการเตรียมสารละลายได้ง่าย

ปัจจุบัน ผงปูนคลอรีนที่นิยมใช้ในระบบประปา คือ ผงปูนคลอรีน 60% นอกจากนั้นในท้องตลาดของประเทศไทย ยังมีผงปูนคลอรีน 60 - 70% ที่สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในระบบการผลิตน้ำประปาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

ความหมายของผงปูนคลอรีน


ผงปูนคลอรีน 60% หมายความว่า ในผงปูนคลอรีน 100 กรัม จะประกอบไปด้วยคลอรีน 60 กรัม และส่วนประกอบอื่น เช่น ปูนขาว หินปูน ผสมรวมกันอีกประมาณ 40 กรัม เนื่องจากว่าคลอรีนเป็นแก๊สที่มีการระเหยตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องมีการเติมปูนขาวผสมเข้าไป เพราะปูนขาวมีคุณสมบัติเป็นตัวป้องกันที่ไม่ให้คลอรีนมีการระเหยไปในอากาศจนหมด แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกซื้อผงปูนคลอรีนที่มีขนาดความจุเหมาะสมกับปริมาณการใช้ และควรปิดฝาถังบรรจุผงปูนคลอรีนให้สนิททุกครั้งหลังการใช้ เพื่อป้องกันคลอรีนระเหยไปในอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลง นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสัมผัสระหว่างคลอรีนกับน้ำ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความขุ่นของน้ำ

สำหรับการเตรียมสารละลายคลอรีน ควรมีการเตรียมในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เติมในระบบประปา อยู่ในช่วงระหว่าง 2 - 5 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้มีปริมาณคลอรีนหลงเหลือ อยู่ในช่วงระหว่าง 0.2 - 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร เนื่องจากคลอรีนสามารถระเหยได้ ดังนั้น จึงแนะนำให้เตรียมสารละลายคลอรีนให้ใช้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน เพราะถ้าใช้ไม่หมด คลอรีนจะระเหยไปกับอากาศ ซึ่งจะทำให้ค่าความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนลดลง และหากเติมสารละลายในอัตราเดิมจะทำให้ความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนในน้ำประปาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลง และทำให้สิ้นเปลืองผงปูนคลอรีนโดยใช่เหตุ โดยทุกครั้งที่เตรียมสารละลายคลอรีนใหม่ (ทุก 2 วัน) ให้เทสารละลายคลอรีนที่เหลือกันถึงจ่ายสารละลายทิ้ง เพื่อให้ความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เตรียมใหม่มีความเข้มข้นตามที่กำหนดไว้

ในการเตรียมสารละลายคลอรีน ควรเตรียมด้วยการระมัดระวัง เนื่องจากคลอรีนเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนและมีสภาพเป็นกรด ซึ่งวิธีการดูแลตัวเองในการเตรียมสารละลายคลอรีน ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3

ขั้นตอนการเตรียมสารละลายคลอรีนและการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน


1) ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (เนมเพลท) ซึ่งจะมีรายละเอียดติดอยู่บนเครื่องจ่ายสารละลาย โดยเครื่องจะระบุอัตราการจ่ายสารละลายสูงสุดไว้ (Dosage Rate)

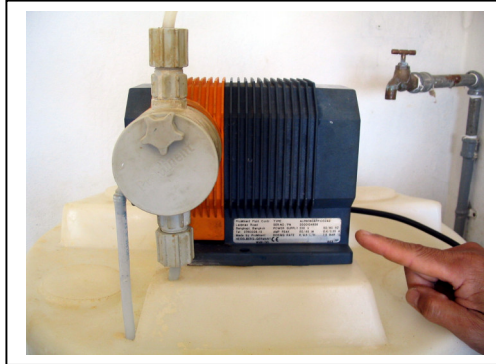

รูปที่ 30 รายละเอียดของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

2) ปรับอัตราการจ่ายสารละลายของเครื่องจ่ายไปที่ประมาณ 80 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด โดยศึกษาวิธีการปรับจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง โดยทั่วไปจะมีวิธีการปรับอยู่ 2 แบบ คือ

- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของเปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 10%, 20%, 30%,.....100% ให้ปรับไปอยู่ในตำแหน่ง 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด
- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของตัวเลขอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน เช่น 10, 20, 30,.....100 มิลลิลิตร/นาที ให้ปรับอัตราการจ่ายไปที่ตำแหน่ง ประมาณ 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

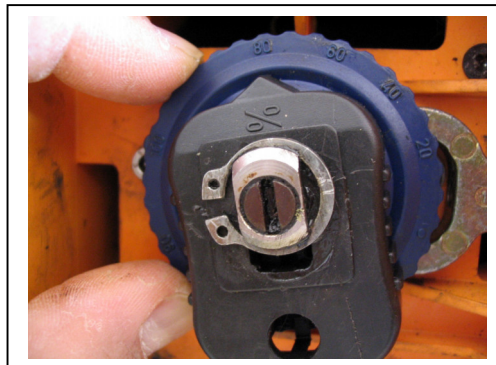

รูปที่ 31 การปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนที่ประมาณ 80%

3) ตรวจสอบอัตราการจ่ายสารละลาย ที่ประมาณ 80 % โดยวิธีการตวงจับเวลา

- เตรียมภาชนะที่ทราบปริมาตรประมาณ 100 มิลลิลิตร เช่น ขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ขนาด 100 มิลลิลิตร (ซีซี) เป็นต้น
- เปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่ปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 80 %
- นำภาชนะมารองสารละลายคลอรีน เริ่มจับเวลา หาเวลาที่รองสารละลายคลอรีนได้เต็ม ภาชนะพอดี หน่วยเป็นวินาที
- นำเวลาที่ได้ไปคำนวณหาอัตราการจ่ายสารละลาย หน่วยเป็น มิลลิลิตร/นาที (ซีซี/นาที) โดยวิธีการเทียบอัตราส่วนหรือใช้สูตร

$$\text{อัตราการจ่ายสารละลาย} \left(\frac{\text{มล.}}{\text{นาที}} \right) = \frac{\text{ปริมาตรของภาชนะ (มล.)} \times 60}{\text{เวลา (วินาที)}}$$

- เปรียบเทียบอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้จากวิธีการตวงจับเวลากับอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้จากเนมเพลท ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกัน ให้บันทึกอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้จากวิธีการตวงจับเวลาไว้ใช้ในการหาปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องเตรียมในข้อต่อไป

หมายเหตุ ถ้าอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้ไม่ตรงกับค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ให้ใช้ค่าในตารางที่ใกล้เคียงกับอัตราการจ่ายสารละลายที่ได้ เช่น ได้อัตราการจ่ายสารละลาย 63 ซีซี/นาที ปรับเป็น 60 ซีซี/นาที



รูปที่ 32 การหาอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนโดยวิธีการตวงจับเวลา

- 4) หาปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการจะเตรียมไว้ใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน โดยเมื่อได้อัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน จากข้อ 3 แล้วให้หาจำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน จากนั้นหาปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการจะเตรียมไว้ใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จากตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสารละลายคลอรีน สำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนและจำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน

อัตราการจ่าย สารละลายคลอรีน (มิลลิลิตร/นาท)	ปริมาณสารละลายคลอรีน สำหรับใช้ภายในระยะเวลา 2 วัน (ลิตร)		
	4 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
10	5	10	15
20	10	20	30
25	13	25	38
30	15	30	45
35	18	35	53
40	20	40	60
45	23	45	68
50	25	50	75
60	30	60	90
70	35	70	105
80	40	80	120
90	45	90	130
100	50	100	145
110	55	110	160
120	60	120	175
130	65	130	190
140	70	140	205
150	75	150	220
160	80	160	230
170	85	170	250
180	90	180	260
190	95	190	280
200	100	200	290

5) หาปริมาณผงปูนคลอรีนที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน โดยพิจารณาเปอร์เซ็นต์ผงปูนคลอรีนที่ใช้ อัตราการผลิตน้ำของระบบประปา จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา จากนั้นหาปริมาณผงปูนคลอรีนที่ต้องเติมจากตารางที่ 2 หรือตารางที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีนสำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการผลิตน้ำ จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา

อัตราการผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนชั่วโมง ในการผลิตน้ำ ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)	ปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน (กรัม/กระป๋องนมข้นหวาน)							
		ความเข้มข้น 2 มก./ล.		ความเข้มข้น 3 มก./ล.		ความเข้มข้น 4 มก./ล.		ความเข้มข้น 5 มก./ล.	
		กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง
7	4	190	1 ¼	280	1 ¾	380	2 ½	450	3
	8	380	2 ½	560	3 ½	750	4 ¾	950	6
	12	560	3 ½	840	5 ¼	1,120	7	1,400	8 ¾
10	4	270	1 ¾	400	2 ½	540	3 ½	670	4 ¼
	8	540	3 ½	800	5	1,100	6 ¾	1,350	8 ½
	12	800	5	1,200	7 ½	1,600	10	2,000	12 ½

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณผงปูนคลอรีน 60 - 70 % ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีนสำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการผลิตน้ำ จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา

อัตราการผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนชั่วโมง ในการผลิตน้ำ ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)	ปริมาณผงปูนคลอรีน 60 - 70% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน (กรัม/กระป๋องนมข้นหวาน)							
		ความเข้มข้น 2 มก./ล.		ความเข้มข้น 3 มก./ล.		ความเข้มข้น 4 มก./ล.		ความเข้มข้น 5 มก./ล.	
		กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง
7	4	175	1 ¼	260	1 ¾	350	2 ¼	430	2 ¾
	8	350	2 ¼	520	3 ¼	690	4 ½	865	5 ½
	12	520	3 ¼	775	5	1,040	6 ½	1,300	8
10	4	250	1 ½	370	2 ½	500	3	615	4
	8	500	3	740	4 ¾	990	6 ¼	1,230	7 ¾
	12	740	4 ¾	1,110	7	1,480	9 ¼	1,850	11 ½

หมายเหตุ : ผงปูนคลอรีน 1 กระป๋องนมข้นหวาน มีน้ำหนักประมาณ 160 กรัม และตัวเลขการคำนวณตามตารางเป็นตัวเลขที่มีการปรับให้เป็นตัวเลขที่ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน

6) นำถังพลาสติกสำหรับเตรียมสารละลายคลอรีนขนาดความจุ ประมาณ 20 - 25 ลิตร ใส่ น้ำสะอาดประมาณครึ่งถัง นำผงปูนคลอรีนผสมกับน้ำในถังที่เตรียมไว้ แล้วกวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนน้ำใสเพื่อให้ ผงปูนคลอรีนตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง

1) เตรียมน้ำสะอาดประมาณครึ่งถัง →



← 2) ตวงผงปูนคลอรีน

3) ผสมผงปูนคลอรีนกับน้ำที่เตรียมไว้ →



← 4) กวนให้เข้ากันทิ้งไว้จนน้ำใส

รูปที่ 33 การเตรียมสารละลายคลอรีน

7) เทเฉพาะน้ำส่วนที่ใสลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน ระวังอย่าให้ตะกอนของผงปูนคลอรีน ลงไปในถังจ่ายสารละลายคลอรีน เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบจ่ายคลอรีน ส่วนตะกอนของคลอรีนให้นำไปทิ้งในที่ปลอดภัย



รูปที่ 34 การเติมสารละลายคลอรีนลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน

8) เติมน้ำสะอาดลงไปในถังสำหรับจ่ายสารละลายคลอรีนเพิ่มเติมจนได้ปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องการ

9) จากนั้นจะต้องเตรียมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมเพื่อสำรองไว้ จำนวน 10 ลิตร โดยวิธีการเทียบอัตราส่วน เพื่อเป็นปริมาณที่เผื่อเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำจ่ายสารละลายคลอรีน

10) ผสมผงปูนคลอรีนตามปริมาณที่ได้จากการเทียบอัตราส่วน ลงในน้ำปริมาตร 10 ลิตร จะได้สารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมสำหรับเพื่อสำรองไว้

11) เติมสารละลายคลอรีนที่เผื่อสำรองไว้จำนวน 10 ลิตร ลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน

12) ทดลองเปิด - ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทำงานได้ตามปกติหรือไม่

หมายเหตุ : ถังเตรียมควรเป็นถังพลาสติก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากคลอรีน

ตัวอย่างการเตรียมสารละลายคลอรีนและการปรับตั้งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน

สมมติ ระบบประปา มีอัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลิตน้ำวันละ 8 ชั่วโมง ต้องการเติมสารละลายคลอรีนในระบบประปา ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร

1) ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (เนมเพลท) ซึ่งจะมีรายละเอียดติดอยู่บนเครื่องจ่ายสารละลาย โดยเครื่องจะระบุอัตราการจ่ายสารละลายสูงสุดไว้ (Dosage Rate)

2) ปรับอัตราการจ่ายสารละลายของเครื่องจ่ายไปที่ประมาณ 80 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด โดยศึกษาวิธีการปรับจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง โดยทั่วไปจะมีวิธีการปรับอยู่ 2 แบบ คือ

- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของเปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 10%, 20%, 30%,.....100% ให้ปรับไปอยู่ในตำแหน่ง 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด

- ในกรณีที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนระบุอัตราการจ่ายเป็นรูปแบบ ของตัวเลขอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน เช่น 10, 20, 30,.....100 มิลลิกรัม/นาที่ ให้ปรับอัตราการจ่ายไปที่ตำแหน่งประมาณ 80% ของอัตราการจ่ายสูงสุด เช่นเดียวกัน โดยใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน

สมมติ เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนมีอัตราการจ่ายสูงสุด 75 มิลลิกรัม/นาที่ ทำการหาอัตราการจ่ายไปที่ตำแหน่งประมาณ 80 % โดย

$$\begin{aligned} \text{อัตราการจ่ายสารละลายที่ } 100\% \text{ จ่ายได้ } & 75 \quad \text{มล./นาที่} \\ \text{อัตราการจ่ายสารละลายที่ } 80\% \text{ จ่ายได้} & = (75 \times 80) / 100 \quad \text{มล./นาที่} \\ & = 60 \quad \text{มล./นาที่ (ซีซี/นาที่)} \end{aligned}$$

3) ตรวจสอบอัตราการจ่ายสารละลาย ที่ประมาณ 80 % โดยวิธีการตวงจับเวลา

- เตรียมขวดเครื่องตีบํารุงกำลัง ปริมาตร 100 มิลลิกรัม

- เปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนที่ปรับตั้งไว้ที่ประมาณ 80 %

- นำขวดมารองสารละลายคลอรีน เริ่มจับเวลา ปรากฏว่ารองสารละลายคลอรีนได้เต็มขวดพอดีใช้เวลา 100 วินาที (1 นาที 40 วินาที)

- นำเวลาที่ได้ไปคำนวณหาอัตราการจ่ายสารละลาย หน่วยเป็น มิลลิกรัม/นาที่ (ซีซี/นาที่) โดยวิธีการเทียบอัตราส่วนหรือใช้สูตร

$$\text{อัตราการจ่ายสารละลาย} \left(\frac{\text{มล.}}{\text{นาที่}} \right) = \frac{\text{ปริมาตรของ ภาชนะ (มล.)} \times 60}{\text{เวลา (วินาที)}}$$

ใช้ขวดเครื่องตีบํารุงกำลัง ที่มีปริมาตร 100 มิลลิกรัม และทำการตวงจับเวลา โดยน้ำจะเต็มขวดใช้เวลา 100 วินาที ทำการคำนวณหาอัตราการจ่ายสารละลาย ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ภายใน } 100 \text{ วินาที เครื่องฯ สามารถจ่ายสารละลายได้} & = 100 \quad \text{มล.} \\ \text{ภายใน } 60 \text{ วินาที เครื่องฯ สามารถจ่ายสารละลายได้} & = (60 \times 100) / 100 \quad \text{มล.} \\ & = 60 \quad \text{มล.} \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้นได้อัตราการจ่ายสารละลาย = 60 มิลลิกรัม/นาที่ (ซีซี/นาที่)

หรือใช้สูตรที่ให้คำนวณก็ได้โดยแทนค่า ปริมาตรของภาชนะเท่ากับ 100 มิลลิกรัม และเวลาเท่ากับ 100 วินาที

$$\begin{aligned} \text{อัตราการจ่ายสารละลาย} \left(\frac{\text{มล.}}{\text{นาที่}} \right) & = \frac{100 \times 60}{100} \\ & = 60 \quad \text{มิลลิกรัม / นาที่} \end{aligned}$$

ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะได้ อัตราการจ่าย 60 มิลลิกรัม/นาที่ เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ : 1 นาที เท่ากับ 60 วินาที

4) ระบบประปาผลิตน้ำวันละ 8 ชั่วโมง วัตอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนที่ประมาณ 80 % ได้ 60 มิลลิกรัม/นาฬิกา หาปริมาณสารละลายคลอรีนที่ต้องการจะเตรียมไว้ใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน โดยดูจากตารางที่ 1 ดังนั้นจะต้องเตรียมสารละลายคลอรีนเท่ากับ 60 ลิตร

ตารางที่ 1 (ตัวอย่าง) แสดงปริมาณสารละลายคลอรีน สำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน
จำแนกตามอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนและจำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน

อัตราการจ่าย สารละลายคลอรีน (มิลลิกรัม/นาฬิกา)	ปริมาณสารละลายคลอรีน สำหรับใช้ภายในระยะเวลา 2 วัน (ลิตร)		
	4 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	12 ชั่วโมง
10	5	10	15
20	10	20	30
25	13	25	38
30	15	30	45
35	18	35	53
40	20	40	60
45	23	45	68
50	25	50	75
60	30	60*	90
70	35	70	105
80	40	80	120
90	45	90	130
100	50	100	145
110	55	110	160
120	60	120	175
130	65	130	190
140	70	140	205
150	75	150	220
160	80	160	230
170	85	170	250
180	90	180	260
190	95	190	280
200	100	200	290

5) ใช้ผงปูนคลอรีน 60% ระบบประปา มีอัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ผลิตน้ำวันละ 8 ชั่วโมง ต้องการเติมสารละลายคลอรีนในระบบประปาที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร หาปริมาณผงปูนคลอรีนที่ต้องเติมจากตารางที่ 2 จะต้องใช้ผงปูนคลอรีน 540 กรัม หรือ 3 ½ กระป๋องนมข้นหวาน

ตารางที่ 2 (ตัวอย่าง) แสดงปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีนสำหรับใช้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 วัน จำแนกตามอัตราการผลิตน้ำ จำนวนชั่วโมงการผลิตน้ำในแต่ละวัน และความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่ใช้เติมลงในระบบประปา

อัตราการผลิต (ลบ.ม./ชม.)	จำนวนชั่วโมง ในการผลิตน้ำ ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)	ปริมาณผงปูนคลอรีน 60% ที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน (กรัม/กระป๋องนมข้นหวาน)							
		ความเข้มข้น 2 มก./ล.		ความเข้มข้น 3 มก./ล.		ความเข้มข้น 4 มก./ล.		ความเข้มข้น 5 มก./ล.	
		กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง	กรัม	กระป๋อง
7	4	190	1 ¼	280	1 ¾	380	2 ½	450	3
	8	380	2 ½	560	3 ½	750	4 ¾	950	6
	12	560	3 ½	840	5 ¼	1,120	7	1,400	8 ¾
10	4	270	1 ¾	400	2 ½	540	3 ½	670	4 ¼
	8	540*	3 ½	800	5	1,100	6 ¾	1,350	8 ½
	12	800	5	1,200	7 ½	1,600	10	2,000	12 ½

จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะได้ค่าปริมาตรสารละลายคลอรีนที่ต้องเตรียมเท่ากับ 60 ลิตร และปริมาณผงปูนคลอรีน 60% เท่ากับ 540 กรัมหรือ 3 ½ กระป๋องนมข้นหวาน

6) นำถังพลาสติกสำหรับเตรียมสารละลายคลอรีนขนาดความจุ ประมาณ 20–25 ลิตร ใส่น้ำสะอาดประมาณครึ่งถัง นำผงปูนคลอรีนผสมกับน้ำในถังที่เตรียมไว้ แล้วกวนให้เข้ากันทิ้งไว้จนน้ำใส เพื่อให้ผงปูนคลอรีนตกตะกอนอยู่ที่ก้นถัง

7) เทน้ำส่วนที่ใสลงในถังสำหรับจ่ายสารละลายคลอรีน ระวังอย่าให้ตะกอนของผงปูนคลอรีนลงไปในถัง เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันในระบบจ่ายคลอรีน ส่วนตะกอนของคลอรีนให้นำไปทิ้งในที่ปลอดภัย

8) เติมน้ำสะอาดลงไปในถังสำหรับจ่ายสารละลายคลอรีนเพิ่มเติมจนกระทั่งครบ 60 ลิตรก็จะได้สารละลายคลอรีนที่ต้องการ

9) จากนั้นจะต้องเตรียมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมเพื่อสำรองไว้ จำนวน 10 ลิตร เพื่อเป็นปริมาณที่เผื่อเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำจ่ายสารละลายคลอรีน โดยวิธีการเทียบอัตราส่วน ดังนี้

ปริมาตรสารละลายคลอรีน 60 ลิตร จะต้องใช้ผงปูนคลอรีน		540	กรัม
ปริมาตรสารละลายคลอรีน 10 ลิตร จะต้องใช้ผงปูนคลอรีน	=	$\frac{540 \times 10}{60}$	กรัม
	=	90	กรัม
	=	¾	กระป๋องนมข้นหวาน


10) ผสมผงปูนคลอรีน 90 กรัม (¾ กระป๋องนมข้นหวาน) ในน้ำปริมาตร 10 ลิตร ก็จะได้สารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้นเดิมสำหรับเพื่อสำรองไว้

11) เติมสารละลายคลอรีนที่เผื่อสำรองไว้จำนวน 10 ลิตร ลงในถังจ่ายสารละลายคลอรีน

12) ทดลองเปิด-ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทำงานได้ตามปกติหรือไม่

หมายเหตุ : ถังเตรียมควรเป็นถังพลาสติก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากคลอรีน

การอ่านเนมเพลทของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

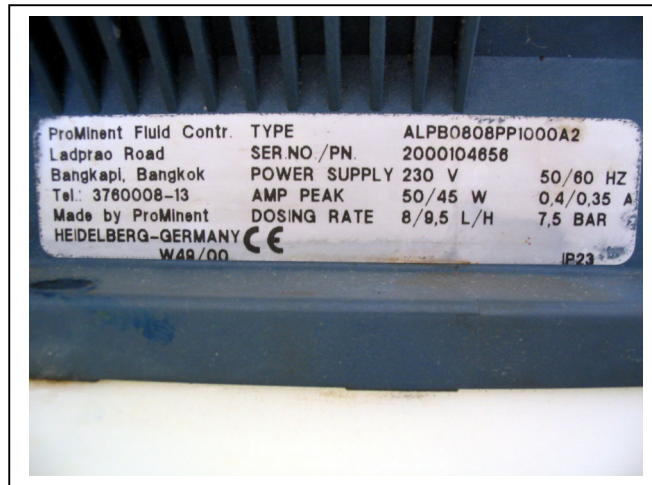

รูปที่ 35 เนมเพลทของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

- 1) Pro Minent Fluid Contr.
Ladproa Road
Bangkapi, bangkok
Tel. 3760008-13
- 2) 2) Made by Pro Minent
HEIDELBERG - GERMANY
- 3) TYPE ALPB0808PP1000A2
- 4) SER No./PN 2000104656
- 5) POWER SUPPLY 230 V. 50/60 Hz.
- 6) AMP. PEAK 50/45 W. 0.40/0.35 A
- 7) DOSING RATE 8/9.5 L/H 7.5 BAR IP/23

รายละเอียดเนมเพลทเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

- 1) บริษัทผู้แทนจำหน่าย
- 2) บริษัทผู้ผลิต
- 3) TYPE รหัสสินค้า ซึ่งมีความหมายดังนี้
ALPB รุ่นของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
0808 ตัวเลข 2 ตัวแรกบอกแรงดันของการจ่ายมีหน่วยเป็นบาร์ สำหรับรุ่นนี้สามารถสร้างแรงดันได้ 8 บาร์ ตัวเลข 2 ตัวหลัง บอกความสามารถในการจ่ายสารละลาย มีหน่วยเป็น ลิตร/ชั่วโมง สำหรับรุ่นนี้สามารถจ่ายสารละลายได้ 8 ลิตร/ชั่วโมง (1 ลิตร = 1,000 ซีซี.)
- PP1 ฝาครอบลูกสูบทำจาก Poly propy line ซีลด้วย EPDM O-ring

- 0 แสดงลึนแบบไม่มีสปริง
 - 0 แสดงรุ่นมาตรฐาน
 - A แสดงวิธีการต่อสายไฟฟ้า ซึ่งมีความยาว 2 เมตร A หมายถึง สายไฟฟ้าใช้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 230 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิรท์ ปลั๊กเป็นแบบยุโรป
 - 2 มีอุปกรณ์เสริมคือ ฟุตวาล์วและหัวฉีดสารละลายพร้อมท่อพีวีซี ยาว 2 เมตร และท่อพีวีซี ยาว 3 เมตร
- 4) SER No./PN หมายถึง หมายเลขเครื่อง
 - 5) Power Supply หมายถึง แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องจ่ายสารละลายสำหรับรุ่นนี้ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ ที่ความถี่ 50 เฮิรท์ และความถี่ 60 เฮิรท์
 - 6) Amp Peak หมายถึง พลังงานไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายสารละลายคลอรีนใช้ ถ้าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนใช้ 50 W (วัตต์) ที่ความถี่ 50 เฮิรท์ กินกระแสไฟฟ้า 0.4 แอมป์แปร์ และ ถ้าพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนใช้ 45 W (วัตต์) ที่ความถี่ 60 เฮิรท์ กินกระแสไฟฟ้า 0.35 แอมป์แปร์
 - 7) Dosing Rate หมายถึง อัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน 8/9.5 L/H หมายถึง อัตราการจ่ายสารละลาย 8 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความถี่ 50 เฮิรท์ และ 9.5 ลิตร/ชั่วโมง ที่ความถี่ 60 เฮิรท์

3. การเตรียมความพร้อมระบบจ่ายน้ำ

เมื่อเราตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน้ำเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบจ่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย

3.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม

3.1.1 การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดี

เครื่องสูบน้ำดีที่ใช้ในงานในระบบจ่ายน้ำ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ทำหน้าที่สูบน้ำจากถังน้ำใสส่งขึ้นหอถังสูงเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งก่อนเดินเครื่องสูบน้ำดีควรตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าและเพลาชับเครื่องสูบน้ำว่าอยู่ในสภาพได้ศูนย์หรือไม่ การหมุนสะดวกหรือไม่ เครื่องสูบน้ำมีการเติมน้ำในท่อดูดให้เต็มหรือไล่อากาศในเครื่องสูบน้ำแล้วหรือยัง ประตุน้ำที่ทางส่งต้องปิดและประตุน้ำระบายน้ำที่ประตุน้ำกลับปิดสนิทหรือไม่ โดยเครื่องสูบน้ำหอยโข่งมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pumps)

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้กันแพร่หลายในระบบการผลิตน้ำประปา เพราะเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี และดูแลรักษาง่าย

ส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ตัวเรือนสูบและมอเตอร์

- ตัวเรือนสูบ ลักษณะจะมีใบพัดบรรจุอยู่ พร้อมทั้งมีแกนใบพัดโผล่ออกมา เพื่อใช้ต่อเชื่อมกับมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนสูบใบพัดจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป


- มอเตอร์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานของเครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 36 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

- การอ่านเนมเพลทเครื่องสูบน้ำ

ตัวอย่างรายละเอียดเนมเพลทของเครื่องสูบน้ำดี

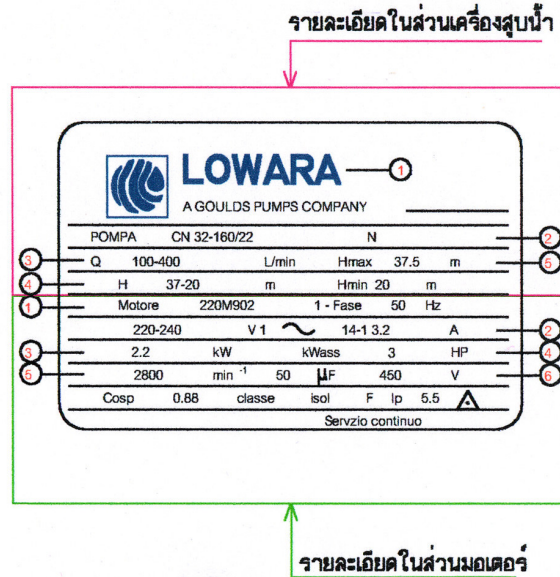

รูปที่ 37 เนมเพลทของเครื่องสูบน้ำดี

รายละเอียดในส่วนเครื่องสูบน้ำ

1. Lowara หมายถึง ยี่ห้อของเครื่องสูบน้ำ
2. CN32 - 160/22 หมายถึง รุ่นของเครื่องสูบน้ำ
3. Q100 - 400 L/min หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำได้อยู่ระหว่าง 100-400 ลิตร/นาที (6 - 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)
4. H37-20 หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำส่งได้สูงระหว่าง 20-37 เมตร
5. H Max 37.5 m หมายถึง เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้สามารถสูบน้ำส่งได้สูงสุด 37.5 เมตร

รายละเอียดในส่วนมอเตอร์

1. Motore 220M 902 1Fase 50 Hz หมายถึง เป็นมอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 50 เฮิร์ต
2. 14-13.2 A หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน
3. 2.2 kW หมายถึง ขนาดของมอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์
4. 3 HP หมายถึง แรงม้าซึ่งมอเตอร์ขนาด 2.2 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับ 3 แรงม้า
5. 2800 min⁻¹ หมายถึง รอบการทำงานของมอเตอร์เท่ากับ 2800 รอบ/นาที
6. 50 μF450V หมายถึง คาปาซิเตอร์ที่ใช้ขนาด 50 ไมโครฟา หลาด 450 โวลต์

3.1.2 การตรวจสอบระบบควบคุม

ระบบควบคุมมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมอเตอร์ ทั้งจากการขัดข้องของกระแสไฟฟ้าหรือตัวมอเตอร์เอง โดยอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบควบคุมที่ติดตั้งไว้ภายในตู้ควบคุม จะมีลักษณะและส่วนประกอบ ดังนี้

ส่วนประกอบภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)


1. โวลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงหยุดทำงาน (หลอดไฟสีแดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน (หลอดไฟสีเขียว)
5. หลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด (หลอดไฟสีเหลือง)
6. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เฮาท์มิเตอร์)
7. สวิตช์ลูกศร
8. ปุ่มเปิดฝาตู้



ลักษณะภายนอกตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)

ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)

1. เบรกเกอร์
2. คอนโทรลทรานฟอร์มเมอร์
3. ฟิวส์
4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
5. โอเวอร์โวลติลลิสต์
6. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดโอเวอร์โวลต

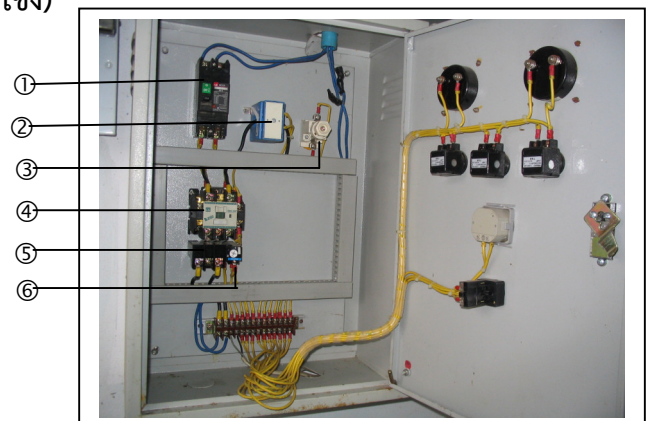

ลักษณะภายในตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)

รูปที่ 38 ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีแบบ 1 เฟส 220 โวลท์

ส่วนประกอบภายนอกตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)


1. โวลท์มิเตอร์
2. แอมป์มิเตอร์
3. หลอดไฟแสดงหยุดทำงาน (หลอดไฟสีแดง)
4. หลอดไฟแสดงการทำงาน (หลอดไฟสีเขียว)
5. หลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด (หลอดไฟสีเหลือง)
6. เครื่องวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (เฮาท์มิเตอร์)
7. สวิตช์ลูกศร
8. ปุ่มเปิดฝาตู้



ลักษณะภายนอกตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ำดี (แบบหอย

ส่วนประกอบภายในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)

1. เบรกเกอร์
2. คอนโทรลทรานฟอร์มเมอร์
3. แมกเนติกคอนแทคเตอร์
4. โอเวอร์โหลดรีเลย์
5. ปุ่ม Reset เมื่อเกิดโอเวอร์โหลด
6. เฟสโปรแทคเตอร์
7. ฟิวส์

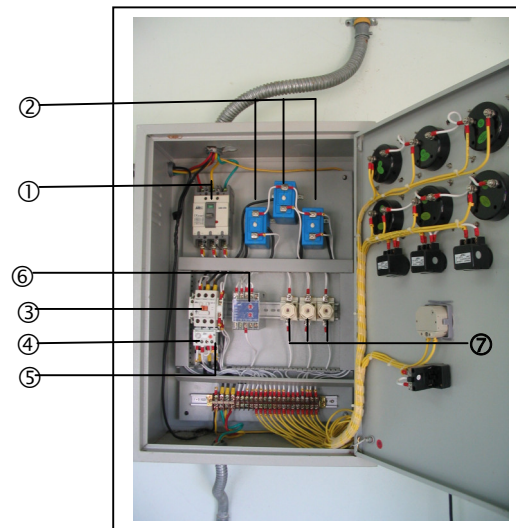

ลักษณะภายในตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้ำดี (แบบหอยโข่ง)

รูปที่ 39 ลักษณะและส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีแบบ 3 เฟส 380 โวลท์

3.1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำดีและระบบควบคุม

1. ก่อนเดินเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งต้องปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำก่อนเพื่อเป็นการลดการกินกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขณะเริ่มทำงาน และเปิดประตูน้ำหลังจากเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานแล้ว
2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง การเดินเครื่องครั้งแรกจะต้องเติมน้ำให้เต็มท่อดูดเพื่อเป็นการไล่อากาศ หากท่อดูดน้ำมีอากาศอยู่ในเส้นท่อ จะทำให้สูบน้ำไม่ขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการเติมน้ำ ได้ 2 วิธีดังนี้ คือ
 - 2.1 การเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำโดยตรง จะใช้ในกรณีที่ผลิตน้ำครั้งแรก ยังไม่มีน้ำอยู่ที่หอถังสูง ซึ่งสามารถทำได้โดย
 - 1) เปิดประตูน้ำใต้กรวยเติมน้ำ
 - 2) กรอกรน้ำลงไปในกรวยจนกระทั่งน้ำเอ่อขึ้นมาจนเต็มกรวย ยังไม่ต้องปิดประตูน้ำใต้กรวย รอสักพักหนึ่งสังเกตดูว่าน้ำในกรวยลดลงหรือไม่ หากลดลงแสดงว่าอากาศสามารถเข้าในท่อดูดได้ให้หาสาเหตุดำเนินการแก้ไข แล้วทำการกรอกรน้ำใหม่
 - 3) หากน้ำในกรวยไม่ลดลงก็ให้ปิดประตูน้ำใต้กรวยเติมน้ำ



รูปที่ 40 การกรอกรน้ำเพื่อไล่อากาศในท่อดูด

- 2.2 การเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำโดยใช้น้ำจากหอถังสูง จะใช้ในกรณีที่ไม่มีน้ำอยู่ที่หอถังสูงแล้ว ซึ่งสามารถทำได้โดย
 - 1) เปิดประตูน้ำใต้กรวยเติมน้ำ
 - 2) เปิดประตูน้ำของท่อที่มาจากหอถังสูง
 - 3) รอจนน้ำเต็มเครื่องสูบน้ำแล้วปิดประตูน้ำของท่อที่มาจากหอถังสูง รอสักพักหนึ่งสังเกตดูว่าน้ำในกรวยลดลงหรือไม่ หากลดลงแสดงว่าอากาศสามารถเข้าในท่อดูดได้ ให้หาสาเหตุดำเนินการแก้ไข แล้วเปิดน้ำจากหอถังสูงใหม่
 - 4) หากน้ำในกรวยไม่ลดลงก็ให้ปิดประตูน้ำใต้กรวยเติมน้ำ



(1)



(2)



(3)



(4)

รูปที่ 41 การเติมน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำโดยใช้น้ำจากท่อถังสูง

3. ดูปริมาณน้ำที่ควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง “OFF” เข็มที่โวลท์มิเตอร์ และแอมป์มิเตอร์ ให้อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ (0) ถ้าหากเข็มของมิเตอร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ ให้ปรับตั้งโดยใช้ไขควงหมุนปรับสกรูที่ ด้านล่างของมิเตอร์ให้เข็มชี้ที่ตำแหน่งศูนย์



รูปที่ 42 สวิตช์ลูกศร

4. เปิดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำโดยกดปุ่มล๊อคตรงส่วนล่างเพื่อเป็นการปลดล๊อค



รูปที่ 43 ปุ่มเปิดประตูตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี

5. ดันสวิตช์เบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON”



รูปที่ 44 เบรกเกอร์

6. ปิดฝาตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำให้สนิท พร้อมกับกดปุ่มล๊อคตรงส่วนบนเพื่อเป็นการล๊อค



รูปที่ 45 ปุ่มปิดประตูตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี

7. ตรวจสอบค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า จากโวลท์มิเตอร์ เชื่อมโวลท์มิเตอร์จะต้องขึ้น และหลอดไฟสีแดงที่ตำแหน่ง “STOP” ต้องสว่าง ค่าโวลท์มิเตอร์ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 200-240 โวลท์ ในกรณีที่เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส และควรมีค่าอยู่ระหว่าง 340-420 โวลท์ ในกรณีที่เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟสีแดงที่ตำแหน่ง “STOP” สว่างแสดงความพร้อมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 46 โวลท์มิเตอร์ และหลอดไฟสีแดง, สีเขียว และสีเหลือง

ในกรณีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อ่านได้ ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด หรือหลอดไฟสีแดงไม่ติด ไม่ควรจะเดินเครื่องสูบน้ำให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขก่อน ตามรายละเอียดในภาคผนวก 9

8. ปิดสวิตช์ลูกศรไปตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง



รูปที่ 47 สวิตช์ลูกศรที่ตำแหน่ง “HAND”

9. ในกรณีที่มีการต่อสวิตช์ลูกศร จะเป็นการควบคุมโดยอัตโนมัติ ให้ปิดสวิตช์ลูกศรไปในตำแหน่ง “AUTO” เครื่องสูบน้ำทำงานหลอดไฟสีเขียวสว่าง



รูปที่ 48 สวิตช์ลูกศรที่ตำแหน่ง “AUTO”

10. อ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่แสดงที่หน้าปัทม์ ของแอมมิเตอร์จะต้องได้ค่าตามระบุในแผ่นป้ายเนมเพลท ค่ากระแสไฟฟ้าห้ามเกินค่าสูงสุดที่ระบุในแผ่นป้ายเนมเพลท ซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่ตัวมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง



รูปที่ 49 แอมป์มิเตอร์

ในกรณีที่ค่ากระแสไฟฟ้าไม่ตรงกับค่าที่ระบุในเนมเพลท ให้หยุดเครื่องสูบน้ำ และตรวจดูสาเหตุแล้วดำเนินการแก้ไข ตามรายละเอียดในภาคผนวก 9

11. หลอดไฟสีเขียวที่ตำแหน่ง “RUN” จะสว่างแสดงว่าเครื่องสูบน้ำกำลังทำงาน ถ้าหากหลอดไฟสีเขียวไม่ติดให้ตรวจดูสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9



รูปที่ 50 หลอดไฟสีเขียว

12. หลังจากได้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้างต้นแล้ว มีวิธีการสังเกตว่าน้ำไหลหรือไม่ดังนี้

- 1) ฟังเสียงน้ำ จะต้องมือน้ำไหลขึ้นที่หอถังสูง
- 2) สังเกตเข็มของเกจวัดความดันที่ติดตั้งอยู่บนด้านท่อส่งของเครื่องสูบน้ำจะ

เพิ่มขึ้น แสดงว่าน้ำไหล

- 3) สังเกตเข็มของเกจวัดสูญญากาศ (ถ้ามี) ที่ติดตั้งอยู่บนท่อดูดของเครื่องสูบน้ำจะ

เพิ่มขึ้น แสดงว่าน้ำไหล



รูปที่ 51 เข็มของเกจวัดแรงดันจะแสดงการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี

13. หากมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นจนทำให้เครื่องสูบน้ำหยุดการทำงาน และหลอดไฟสีเหลืองที่ตำแหน่ง “OVERLOAD” สว่างขึ้น แสดงว่ามีเหตุขัดข้องให้ตรวจสอบสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9



รูปที่ 52 หลอดไฟสีเหลือง

3.2 หอถังสูง

หอถังสูง ทำหน้าที่รักษาแรงดันน้ำให้คงที่สม่ำเสมอในระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้ น้ำส่วนน้ำที่สำรองไว้ในหอถังสูงจะทำหน้าที่ในการรักษาระยะเวลาการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมไม่เปิดปิดบ่อยจนเกินไป โดยปกติหอถังสูงมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 15-25 เมตร ประโยชน์ของหอถังสูงนอกจากการจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชนแล้วยังใช้น้ำเพื่อการล้างย้อน ในการล้างหน้าทรายกรอง



รูปที่ 53 หอถังสูง

การเตรียมความพร้อมของหอถังสูง

1. ประตุน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตุน้ำหมายเลข 1) ตรวจสอบการ เปิด-ปิด ของประตุน้ำว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ และจะต้องควบคุมการไหลและการหยุดของน้ำได้ดี หากพบความผิดปกติหรือเกลียวชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซม
2. ทำเครื่องหมายที่มีหมุนของประตุน้ำหมายเลข 2 และหมายเลข 3 เพื่อใช้สำหรับสังเกตในการนับรอบการหมุนประตุน้ำ
3. ระดับน้ำในหอถังสูง สามารถดูได้จากป้ายบอกปริมาณน้ำที่ติดตั้งที่หอถังสูงโดยตรวจสอบดูว่าป้ายบอกปริมาณน้ำใช้ได้หรือไม่ และปริมาณน้ำในหอถังสูงตรงกับปริมาณที่ป้ายบอกปริมาณหรือไม่ หากไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะจะได้ทราบว่ามีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในหอถังสูงเท่าไร
4. ท่อน้ำล้น จะทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากหอถังสูงหากมีการสูบน้ำจนล้นหอถังสูง เพื่อไม่ให้น้ำที่ล้นมาทำให้ภายในระบบประปาเปื่อย และทำลายโครงสร้างของระบบประปาได้ การตรวจสอบท่อน้ำล้นให้ตรวจว่ามีการอุดตันหรือไม่ และความสูงของท่อน้ำล้นในหอถังสูงว่าถูกต้องหรือไม่
5. ท่อน้ำทิ้ง จะทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากหอถังสูงหากมีการทำความสะอาด การระบายจะต้องเปิดประตุน้ำ เพื่อระบายออก การตรวจสอบให้ ตรวจสอบการอุดตัน และตรวจสอบการเปิด-ปิดประตุน้ำจากท่อน้ำทิ้ง ว่าสามารถทำงานได้หรือไม่
6. การควบคุมระดับน้ำในหอถังสูง ซึ่งมีวิธีการควบคุมได้ 2 วิธี คือ

6.1 การควบคุมระดับน้ำในหอถังสูงโดยใช้ระบบอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบสวิตช์ลูกลอย ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมให้เครื่องสูบน้ำดี สูบน้ำขึ้นสู่หอถังสูงและหยุดการสูบน้ำตามระดับน้ำที่กำหนดไว้ การตรวจสอบว่าสวิตช์ลูกลอยทำงานหรือไม่ ทำได้โดยยกเชือกมัดลูกลอยพร้อมลูกลอยทั้ง 2 ลูกขึ้น หากสวิตช์ลูกลอยทำงานปกติ เครื่องสูบน้ำจะต้องหยุดทำงานในกรณีเดียวกัน เมื่อปล่อยเชือกและลูกลอยทั้งสองลูกทิ้งตัวลงอิสระและเชือกตึงทั้ง 2 เส้น (หากมีน้ำเต็มถึงลูกลอยไม่สามารถทิ้งตัวลงได้ให้ดึงเชือกลงให้ตึง) หากเครื่องสูบน้ำเริ่มทำงานสูบน้ำเข้าหอถังสูง แสดงว่าสวิตช์ลูกลอยทำงานปกติ นอกจากนี้จะต้องตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ลูกลอยตัวล่าง และจะต้องติดตั้งที่หนึ่งในสามของปริมาตรถังน้ำ ส่วนลูกลอยตัวบนให้ติดตั้งที่ตำแหน่งต่ำกว่าปากท่อน้ำล้น 5-10 ซม.

6.2 การควบคุมระดับน้ำในหอถังสูง โดยการเปิด - ปิด การทำงานของเครื่องสูบน้ำดีที่ผู้ควบคุมด้วยตนเอง โดยปิดสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “HAND” เมื่อต้องการให้เครื่องสูบน้ำทำงาน และปิดสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “OFF” เมื่อต้องการให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน

3.3 ท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ท่อเมนจ่ายน้ำประปาทำหน้าที่ส่งน้ำประปาจากระบบผลิตน้ำประปาแจกจ่ายไปยังผู้ใช้น้ำตามบ้านเรือน ท่อเมนจ่ายน้ำประปาที่ใช้มีหลายชนิด เช่น ท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อพีวีซี ท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อเอชดีพีอี ท่อพีบี เป็นต้น นอกจากนี้ในระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปายังประกอบไปด้วยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ประตุน้ำ ข้อต่อ ข้อ โค้ง ข้องอ ประตูระบายน้ำ ประตูระบายอากาศ มาตรวัดน้ำ เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมท่อเมนจ่ายน้ำ

1. ตรวจสอบขนาดท่อและแนวท่อตามแบบเพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและขยายแนวท่อในภายหลัง
2. ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งประตุน้ำ เพื่อสะดวกในการควบคุมการเปิด-ปิดท่อเมนจ่ายน้ำ
3. เปิดประตุน้ำหัวดับเพลิงและประตุน้ำระบายตะกอน เพื่อระบายสิ่งสกปรกและตะกอนจากหอถังสูงและท่อเมนจ่ายน้ำ

บทที่ 3 การผลิตน้ำประปา

เมื่อเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยได้แล้ว โดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ได้น้ำประปามาใช้

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา

เมื่อเตรียมการก่อนการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มการผลิตได้ โดยในการเริ่มต้นการผลิตน้ำครั้งแรก ให้ดำเนินการดังนี้

1. ระบบน้ำดิบ


ก่อนการเปิดเครื่องสูบน้ำดิบ จะต้องปิดประตูน้ำในระบบผลิต ซึ่งประกอบด้วย

- ประตูจ่ายน้ำจากหอถังสูงไปยังผู้ใช้น้ำ (ประตูน้ำหมายเลข 1)
- ประตูน้ำจากหอถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2)
- ประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3)
- ประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4)
- ประตูน้ำระบายตะกอนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5)

จากนั้นดำเนินการดังนี้

- 1) ก่อนการเดินเครื่อง ดันเบรกเกอร์ที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบไปที่ตำแหน่ง “ON” เข็มของเครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า จะแสดงค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้

รูปที่ 54 ดันเบรกเกอร์ ที่ตู้ควบคุมไปที่ตำแหน่ง “ON”

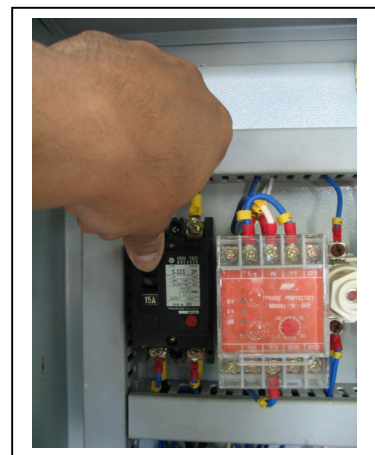

- 2) จากนั้นบิดสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำดิบจะเริ่มทำงาน ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลูกศร เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ ให้บิดสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง “AUTO”



รูปที่ 55 บิดสวิตช์ลูกศรไปที่ตำแหน่ง
“HAND” หรือ “AUTO”

- 3) สังเกตเข็มเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า จะต้องแสดงค่ากระแสไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดในเนมเพลท หากระบบผลิตไม่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำก็จะถูกส่งขึ้นไปสู่หอถังสูง แต่ถ้าระบบผลิตมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำจะถูกส่งไปยังระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ



รูปที่ 56 เข็มเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องแสดงค่ากระแส
ไฟฟ้าใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดในเนมเพลท

2. ระบบผลิตน้ำ

- 1) เมื่อน้ำจากแหล่งน้ำดิบไหลเข้าสู่ระบบผลิตแล้ว น้ำจะผ่านถาดเติมอากาศ ลงสู่ถังกรอง
- 2) เมื่อปล่อยน้ำลงถังกรองแล้วยังไม่ควรเปิดประตูน้ำลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) รอให้ระดับน้ำในถังกรองเพิ่มขึ้นจนถึงปากขอบรางระบายน้ำ จากนั้นเปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ให้น้ำที่ผ่านชั้นทรายกรองระยะแรกไหลทิ้งไปก่อน โดยรอจนน้ำใส แล้วปิดประตูระบายน้ำทิ้ง (ประตูน้ำหมายเลข 4)




รูปที่ 57 เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง
(ประตูน้ำหมายเลข 4)

- 3) เปิดประตูน้ำลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) จนสุด และในระหว่างการกรองน้ำต้องสังเกตระดับน้ำในถังกรองจะต้องอยู่ที่ระดับสูงกว่าผิวบนของหน้าทรายกรองอย่างน้อย 20 เซนติเมตร และเมื่อทำการกรองไปได้ระยะหนึ่งทรายกรองจะเริ่มอุดตัน เนื่องจากตะกอนของเหล็ก และแมงกานีสไปอุดช่องว่างระหว่างทรายกรอง จะส่งผลให้อัตราการกรองน้ำลดลง ระดับน้ำหน้าทรายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากระดับน้ำสูงขึ้นจนถึงระดับต่ำกว่าปากท่อน้ำล้นประมาณ 20 เซนติเมตร จะต้องทำการล้างหน้าทรายกรอง



รูปที่ 58 เปิดประตูน้ำลงถังน้ำใส
(ประตูน้ำหมายเลข 3)

- 4) หากระบบผลิตมีการจ่ายสารละลายคลอรีนลงในถังน้ำใส ให้จ่ายสารละลายคลอรีนลงไปผสมกับน้ำที่ผ่านการกรองลงในถังน้ำใส เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่ ซึ่งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนจะเป็นไปตามที่ได้ปรับเตรียมไว้แล้วในข้างต้น และทำการเติมสารละลายคลอรีนตลอดเวลาที่ทำการกรองน้ำ
- 5) ทำการกรองน้ำจนกระทั่งน้ำเกือบเต็มถึงน้ำใส จึงเริ่มต้นสูบน้ำขึ้นหอถังสูง

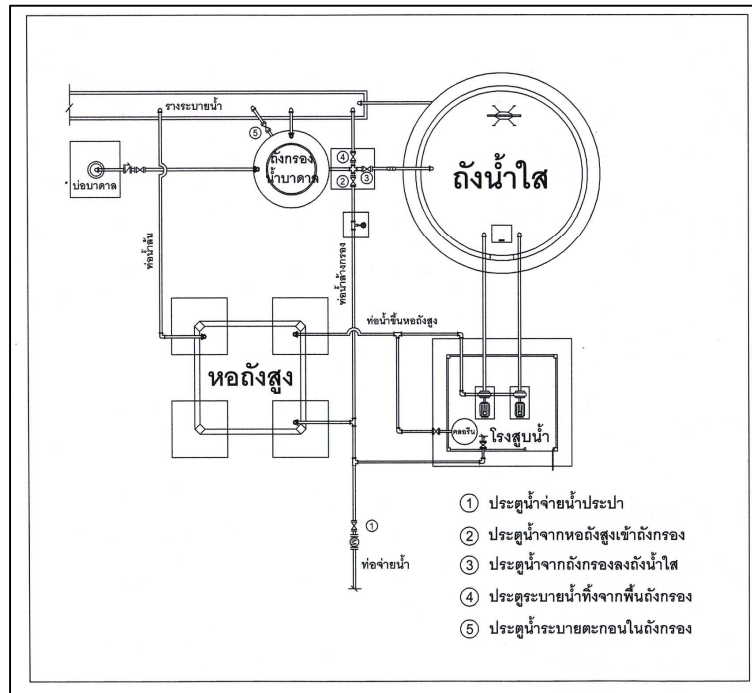

รูปที่ 59 ประตูน้ำในระบบผลิตประปาบาดาล


3. ระบบจ่ายน้ำ

- 1) เมื่อน้ำที่ผ่านการกรองได้ไหลลงถึงน้ำใสเกือบเต็มแล้ว จึงเริ่มต้นสูบน้ำขึ้นหอถังสูง แต่ก่อนที่จะเปิดเครื่องสูบน้ำดี จะต้องปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำดีเสียก่อน เพื่อเป็นการลดการกินกระแสไฟฟ้าขณะเริ่มทำงาน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า



รูปที่ 60 ปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำดี

- 2) ต่อจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำดี ก่อนการเดินเครื่องจะต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตู้ควบคุมก่อน โดยดันเบรกเกอร์ ที่ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไปที่ตำแหน่ง “ON” เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตู้ควบคุมแล้ว เข็มของโวลท์มิเตอร์จะเคลื่อนไปที่ตัวเลขแสดงค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ จากนั้นปิดสวิตซ์ที่หน้าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดี ไปที่ตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำจะเริ่มสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูง
- 3) ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตซ์ลู่กลอยเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีในหอถังสูง ก็ให้ปิดสวิตซ์ไปที่ตำแหน่ง “AUTO”
- 4) ค่อยๆ เปิดประตูน้ำด้านท่อจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำดี ที่เราปิดไว้ก่อนสตาร์ท จนสุดเกลียวประตูน้ำ
- 5) สังเกตว่าน้ำไหลขึ้นหอถังสูงหรือไม่ โดยดูจากเข็มของเกจวัดความดันที่ติดตั้งอยู่บนด้านท่อส่งของเครื่องสูบน้ำดีจะเพิ่มขึ้น หรือดูจากแอมป์มิเตอร์จะต้องมีค่าตามที่ระบุไว้ในเนมเพลท

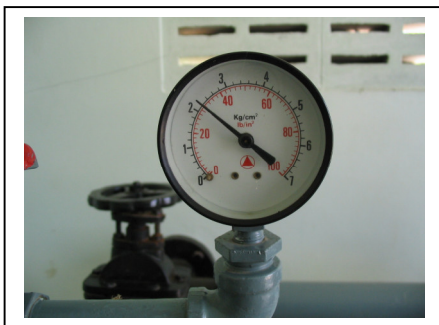

รูปที่ 61 สังเกตเข็มของเกจวัดแรงดัน และแอมป์มิเตอร์

- 6) หากระบบผลิตมีการจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าหอดังสูง ให้จ่ายสารละลายคลอรีนเข้าในเส้นท่อให้ผสมกับน้ำที่กำลังสูบขึ้นหอดังสูง เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะหลงเหลืออยู่ ซึ่งอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนจะเป็นไปตามที่ได้ปรับเตรียมไว้แล้ว และทำการเติมสารละลายคลอรีนตลอดเวลาที่ทำการสูบน้ำขึ้นหอดังสูง
- 7) ทำการสูบน้ำขึ้นหอดังสูงจนกระทั่งน้ำเต็ม โดยสังเกตดังนี้
 - (1) กรณีที่ติดตั้งสวิตช์ลากลอย เครื่องสูบน้ำดีจะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กำหนด
 - (2) กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งสวิตช์ลากลอย ให้สังเกตจากป้ายบอกปริมาตรน้ำของหอดังสูง
- 8) เปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1) เพื่อจ่ายน้ำจากหอดังสูงเข้าสู่ท่อเมนจ่ายน้ำของระบบประปาอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตกชำรุดเนื่องจากแรงดันน้ำจากหอดังสูง



รูปที่ 62 เปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1)

- 9) เมื่อน้ำในหอดังสูงลดลงจนเหลือประมาณ 1 ใน 3 ของความจุทั้งหมด จะต้องทำการเปิดเครื่องสูบน้ำดีเพื่อสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอดังสูงอีกครั้ง เพื่อจะได้มีน้ำประปาเพียงพอที่จะให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้น้ำตลอดเวลา โดยทำการเปิดเครื่องสูบน้ำดีใหม่แบบเดียวกับที่ทำครั้งแรกตั้งแต่ข้อ 1 ตามลำดับ
- 10) ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลากลอยเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดี เมื่อระดับน้ำในหอดังสูงลดลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้ เครื่องสูบน้ำดีจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ
- 11) ทำการสูบน้ำขึ้นหอดังสูงไปพร้อมกับการจ่ายน้ำบริการประชาชน เมื่อประชาชนใช้น้ำน้อยลงอาจจะเนื่องมาจากได้ใช้อย่างเพียงพอแล้วหรือเกินระยะเวลาการใช้น้ำสูงสุดแล้ว อาทิเช่น เริ่มจะเป็นเวลาสายแล้วหรือตึกเกินไปแล้ว ซึ่งประชาชนเริ่มไปทำงานนอกบ้านหรือพักผ่อน ปริมาณน้ำในหอดังสูงจะเพิ่มขึ้นจนเต็มหอดังสูง
- 12) ทำการปิดเครื่องสูบน้ำดีโดยปิดสวิตช์ลากลอยที่ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีไปที่ตำแหน่ง “OFF” เครื่องสูบน้ำดีก็จะหยุดทำงาน
- 13) ในกรณีที่ติดตั้งสวิตช์ลากลอยเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดีอยู่แล้ว เครื่องสูบน้ำดีจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำในหอดังสูงเพิ่มขึ้นถึงระดับน้ำที่กำหนดไว้
- 14) ทำการตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใส หากปริมาณน้ำในถังน้ำใสยังไม่เต็มก็ให้ทำการกรองต่อไปจนกระทั่งน้ำเกือบเต็มถังน้ำใส
- 15) ทำการปิดเครื่องสูบน้ำดีโดยปิดสวิตช์ลากลอยที่ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีไปที่ตำแหน่ง “OFF” เครื่องสูบน้ำดีก็จะหยุดทำงาน

- 16) ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลูกลอยเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบในถังน้ำใส เมื่อระดับน้ำในถังน้ำใสเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กำหนดไว้ (ปกติจะต่ำกว่าปากท่อน้ำล้นประมาณ 5 – 10 ซม.) และเมื่อสวิตช์ยังอยู่ในตำแหน่ง “AUTO” เครื่องสูบน้ำดิบจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- 17) ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน โดยดึงปลั๊กจ่ายไฟออก

หมายเหตุ

1. ในกรณีเติมสารละลายคลอรีนเข้าถังน้ำใส จะต้องเปิด-ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทุกครั้งเมื่อเครื่องสูบน้ำดิบทำงานหรือหยุดทำงาน โดยในกรณีที่ไม่ใช้สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ ทำการเปิด - ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนโดยการเสียบหรือดึงปลั๊กจ่ายไฟออก หรือต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบมาควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนด้วย โดยควบคุมให้ทำงานสอดคล้องกัน โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกันในกรณีใช้สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติจะต้องต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบให้ควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกัน
2. ในกรณีเติมสารละลายคลอรีนเข้าห้องสูง จะต้องเปิด-ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนทุกครั้งเมื่อเครื่องสูบน้ำดิบทำงานหรือหยุดทำงาน โดยในกรณีที่ไม่ใช้สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติทำการเปิด - ปิดเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน โดยการเสียบหรือดึงปลั๊กจ่ายไฟออกหรือต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบมาควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนด้วย โดยควบคุมให้ทำงานสอดคล้องกัน โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกันในกรณีใช้สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติจะต้องต่อพ่วงระบบไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดิบให้ควบคุมการทำงานของเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ โดยให้เปิดหรือปิดการทำงานพร้อมกัน

- 18) ปลอ่ยให้น้ำดิบที่ยังค้างอยู่ในถังกรอง กรองต่อไปจนกระทั่งหมดแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการผลิตน้ำประปาครั้งแรก
- 19) เมื่อมีการใช้น้ำของสมาชิกผู้ใช้น้ำครั้งต่อๆ ไป ก็จะทำให้ น้ำในหอถังสูงลดลง เมื่อปริมาณน้ำลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำในหอถังสูง ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทำการสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูงอีกครั้ง แต่หากเป็นกรณีที่ติดตั้งสวิตช์ลูกลอยควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบไว้ เครื่องสูบน้ำดิบจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ
- 20) เมื่อสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นหอถังสูง ก็จะทำให้ น้ำในถังน้ำใสลดลง ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องทำการผลิตน้ำประปาใหม่เพิ่มเติม เมื่อปริมาณน้ำในถังน้ำใสเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง ในการผลิตน้ำประปาใหม่ ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องเปิดเครื่องสูบน้ำดิบ โดยปิดสวิตช์ของเครื่องสูบน้ำดิบไปที่ตำแหน่ง “HAND” เครื่องสูบน้ำดิบจะเริ่มทำการสูบน้ำเข้าถังกรอง และก็จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการผลิตน้ำประปาใหม่ โดยให้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่ต้นอีกครั้ง
- 21) ในกรณีที่มีการติดตั้งสวิตช์ลูกลอยช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบในถังน้ำใส เมื่อระดับน้ำในถังน้ำใสลดลงจนถึงระดับที่กำหนดไว้ (ลดลงประมาณครึ่งถัง) เครื่องสูบน้ำดิบจะทำงานโดยอัตโนมัติ

- 22) ในระหว่างการกรองผู้ควบคุมการผลิตจะต้องสังเกตระดับน้ำในถังกรอง โดยปกติเมื่อทำการกรองไปได้ระยะหนึ่ง ทรายกรองจะเริ่มตันเนื่องจากตะกอนของเหล็กและแมงกานีสที่อยู่ในน้ำจะไปอุดช่องว่างระหว่างทรายกรอง ซึ่งจะส่งผลให้ทรายกรองเริ่มอุดตันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทำการกรองนานขึ้นจะส่งผลให้อัตราการกรองลดลงหรือกรองน้ำได้น้อยลง ในขณะที่ทำการสูบน้ำเข้าถังกรองเท่าเดิม ดังนั้นระดับน้ำในถังกรองจะเพิ่มขึ้น
- 23) เมื่อระดับน้ำในถังกรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะล้นถังกรองออกมาทางท่อน้ำล้น แสดงว่าสภาพทรายกรองมีการอุดตันมาก จำเป็นต้องทำการล้างหน้าทรายกรองให้สะอาด เพื่อให้ทรายกรองสามารถทำหน้าที่กรองตะกอนในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เราควรจะเป็น และมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น สำหรับวิธีการล้างหน้าทรายกรองใช้วิธีล้างแบบล้างย้อน (BACK WASH)
- 24) โดยปกติจะทำการล้างหน้าทรายกรอง เมื่อทำการกรองน้ำสำหรับผลิตน้ำไปประมาณ 24 ชั่วโมงหรือระดับน้ำในถังกรองสูงขึ้นจนถึงระดับต่ำกว่าปากท่อน้ำล้นประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วแต่กรณีไหนจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งวิธีการล้างหน้าทรายกรองแบบล้างย้อน มีรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนที่ผู้ควบคุมการผลิตต้องศึกษา และเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป

4.การล้างย้อนทรายกรอง

เราจะต้องทำความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้แรงดันน้ำจากท่อสูงล้างย้อนให้ชั้นทรายขยายตัวและพาเศษตะกอนที่ติดค้างในชั้นทรายหลุดออกไป โดยการล้างย้อนทรายกรองจะพิจารณาความเหมาะสมในการล้างย้อนทรายกรองว่า กรณีใดเกิดขึ้นก่อน ดังนี้

- เมื่อครบ 24 ชั่วโมง การทำงานของเครื่องสูบน้ำดิบ หรืออาจทำการล้างย้อนทรายกรองตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่สมควรล้างหน้าทรายกรอง

ระยะเวลาที่ทำการผลิตใน 1 วัน (ชม.)	ระยะเวลาที่สมควรล้างย้อนทรายกรอง (วัน/ครั้ง)
4	6
6	4
8	3
10	2
12	2
14	2

- เมื่อระดับน้ำในระบบกรองเพิ่มขึ้นถึงระดับต่ำกว่าปากท่อน้ำล้น ประมาณ 20 เซนติเมตร

การตรวจสอบหน้าทรายกรอง

หากพบว่าระดับน้ำในถังกรองไม่เพิ่มไปกว่าเดิมทั้งที่ในระหว่างนี้ไม่มีการล้างย้อนทรายกรอง หรือมีปริมาณเหล็กเกินมาตรฐาน (วิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการกรอง) แสดงว่าทรายมีปัญหาต้องหยุดการกรองน้ำ และก่อนการล้างย้อนทรายกรองต้องตรวจสอบว่าเกิดการแตกแยกของหน้าทรายกรอง หรือทรายจับตัวเป็นแผ่นแข็งหรือไม่ ถ้าผิดปกติให้ทำการแก้ไขทันที

หากตรวจสอบพบการสูญเสียทรายกรอง อาจมีสาเหตุจาก

- ไม่มีการเติมกรวดกรอง หรือกรวดกรองมีความหนาน้อยกว่าปกติ
- รูที่ท่อล้างปลามีขนาดใหญ่เกินไป
- กรวดกรองมีขนาดใหญ่เกินไป จนทำให้ทรายกรองไหลผ่านช่องว่างของกรวดกรองเข้าสู่ท่อล้างปลา
- ทรายกรองมีขนาดเล็กเกินไป จนไหลผ่านช่องว่างของกรวดกรองเข้าสู่ท่อล้างปลา
- ไม่มีท่อล้างปลา

ให้ตรวจสอบโดยการ

- ปิดประตูน้ำเข้าถังน้ำใส เปิดประตูระบายน้ำทิ้ง ร่องน้ำดูหากมีทรายปนมากับน้ำ แสดงว่าเกิดการสูญเสียทรายกรอง

เมื่อตรวจสอบทราบถึงสาเหตุของปัญหาให้แก้ไขดังนี้

- เติมกรวดกรองให้มีความสูงเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้
- เปลี่ยนท่อถังปลาใหม่ และให้รูท่อถังปลามีขนาดที่กำหนด
- เปลี่ยนกรวดกรองให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้
- เปลี่ยนทรายกรองให้มีขนาดตามที่กำหนดไว้
- เติมทรายกรองให้มีความสูงเท่าเดิมตามที่กำหนดไว้

แต่ถ้าไม่ผิดปกติก็ให้ดำเนินการขั้นตอนการล้างย้อนทรายกรองต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตัน การแยกตัวของหน้าทรายกรอง วิธีป้องกันคือต้องตรวจสอบหน้าทรายกรองในขั้นตอนการล้างย้อนทรายกรอง ทุกครั้งอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการล้างย้อนทรายกรอง

1. ปิดประตูจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1)



รูปที่ 63 ปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1)

2. ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังน้ำใสและหอดังสูงต้องมียรวมกันไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของระบบผลิต เช่น ถ้ำอัตรากรอง 10 ลบ.ม./ชม. ควรมีไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. สูบน้ำขึ้นหอดังสูงให้เต็มถัง และต้องรักษา ระดับน้ำในหอดังสูงให้เต็มตลอดเวลา ขณะเปิดน้ำล้างย้อนทรายกรอง

3. ปิดเครื่องสูบน้ำดิบ
4. ปลอ่ยให้น้ำที่เหลือในถังกรองไหลเข้าสู่ถังน้ำใส จนถึงระดับรักษาระดับน้ำเหนือหน้าทรายกรอง
5. เสร็จแล้วปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3)



รูปที่ 64 ปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3)

6. เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตุน้ำหมายเลข 4)



รูปที่ 65 เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง
(ประตุน้ำหมายเลข 4)

7. เปิดประตูน้ำระบายตะกอนในถังกรอง (ประตุน้ำหมายเลข 5)



รูปที่ 66 เปิดประตูน้ำระบายตะกอนในถังกรอง
(ประตุน้ำหมายเลข 5)

8. ตรวจสอบหน้าทรายกรองว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ (ดูผิวหน้าทรายว่ามีรอยแตกแยกหรือเป็นแผ่นแข็ง ๆ)

9. ระบายน้ำให้หมด แล้วใช้จอบคุ้ยหน้าทรายลึกประมาณ 1 หน้าจอบ และใช้น้ำฉีดล้างหน้าทรายกรองด้วยเพื่อให้แรงดันน้ำทำให้ทรายกรองเกิดการขัดสีกันทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปได้ดียิ่งขึ้น



รูปที่ 67 การใช้จอบคุ้ยหน้าทรายกรอง

10. ปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตุน้ำหมายเลข 4)

11. เปิดประตูน้ำจากท่อถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ซ้ำๆ ประมาณ 2-3 รอบ รอประมาณ 1 นาที



รูปที่ 68 เปิดประตูน้ำจากท่อถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2)

12. เปิดประตูน้ำจากท่อถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) เพิ่มขึ้นให้มีจำนวนรอบเท่ากับที่ทดลองไว้แล้ว ขณะเปิดน้ำล่างก็ใช้จอบตักมวลลงในถังกรองและดึงขึ้นตามแวนดิ่งไปจนทั่วหน้าทรายเริ่มจากมุมจนทั่วถึง เสร็จแล้วรอน้ำที่เอ่อขึ้นมาค่อนข้างใส คือ จนมองเห็นหน้าทราย
13. เปิดประตูน้ำจากท่อถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ให้กว้างอีก (หมุนเพิ่มประมาณ 2 รอบ) รอประมาณ 2-3 นาที
14. ปิดประตูน้ำจากท่อถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) ซ้ำๆ จนปิดสนิท
15. เมื่อน้ำที่ล้างย้อนทรายกรองระบายออกหมดแล้ว ปิดประตูน้ำระบายตะกอนในถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 5)
16. ในกรณีที่สงสัยว่าหน้าทรายชำระหรือไม่ ก็ให้ทำการตรวจสอบโดยเปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ระบายน้ำในถังกรองให้หมด หรือให้ต่ำกว่าหน้าทรายกรอง แล้วตรวจสอบหน้าทรายเป็นรอยยุบตัวหรือไม่ หากเกิดกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการแก้ไข เสร็จแล้วปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) หรือในกรณีที่หน้าทรายปกติก็ให้ปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4)
17. หากดำเนินการตรวจสอบตามข้อ 16 แล้วให้ค่อยๆ เปิดประตูน้ำจากท่อถังสูงเข้าถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 2) เพื่อให้น้ำเข้ามารักษาระดับน้ำเหนือหน้าทราย เสร็จแล้วปิด
18. เปิดเครื่องสูบน้ำดิบสูบน้ำเข้าถังกรอง และเปิดประตูน้ำจ่ายน้ำประปา (ประตูน้ำหมายเลข 1) เพื่อจ่ายน้ำตามปกติ
19. เปิดประตูระบายน้ำทิ้งจากพื้นถังกรอง (ประตูน้ำหมายเลข 4) ระบายน้ำไปจนกว่าน้ำที่ผ่านทรายกรองใสแล้วจึงปิด (เพื่อล้างสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ที่ทรายกรองออกก่อนที่จะเข้าถังน้ำใส) จะได้น้ำที่สะอาดไม่มีตะกอนตกค้าง



รูปที่ 69 ตรวจสอบน้ำที่ผ่านการกรอง

20. รอจนระดับน้ำในถังกรองสูงขึ้นมาถึงระดับปากขอบรางระบายน้ำ จากนั้นเปิดประตูน้ำจากถังกรองลงถังน้ำใส (ประตูน้ำหมายเลข 3) จนสุด และทำการกรองต่อไปตามปกติ

ข้อควรระวัง สังเกตขณะทำการล้างย้อนทรายกรองว่ามีน้ำดันขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งมากผิดปกติหรือไม่ เพราะอาจเกิดจากท่อค้างปลาขำรูด

5. การปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้เหมาะสม

หลังจากจ่ายสารละลายคลอรีนลงในระบบประปาเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อของผู้ใช้น้ำที่อยู่ไกลที่สุดจากระบบประปา ว่ามีปริมาณคลอรีนหลงเหลืออยู่ระหว่าง 0.2 - 0.5 มก./ล. หรือไม่ ถ้ามีมากหรือน้อยเกินไปให้ปรับตั้งอัตราจ่ายใหม่จนเหมาะสม โดย

- กรณีที่มีปริมาณคลอรีนหลงเหลือมากกว่า 0.5 มก./ล. แสดงว่ามีปริมาณคลอรีนหลงเหลือมากเกินไป ทำให้สิ้นเปลือง และอาจมีกลิ่นไม่ชวนอุปโภคและบริโภค ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนลดลงครั้งละ 5 % ในที่นี้ คือปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้อยู่ที่ 75 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด แล้วดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือใหม่ ซึ่งหากยังมากอยู่ก็ให้ปรับตั้งใหม่ตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว จนได้ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 0.2 – 0.5 มก./ล.
- กรณีที่มีปริมาณคลอรีนหลงเหลือน้อยกว่า 0.2 มก./ล. แสดงว่ามีปริมาณคลอรีนหลงเหลือน้อยเกินไป ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 % ในที่นี้ คือปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้อยู่ที่ 85 % ของอัตราการจ่ายสูงสุด แล้วดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือใหม่ ซึ่งหากยังน้อยอยู่ก็ให้ปรับตั้งใหม่ตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วจนได้ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 0.2 – 0.5 มก./ล. ถ้าปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนจนถึงอัตราการจ่ายสูงสุด (100%) แล้ว ปริมาณคลอรีนหลงเหลือยังน้อยกว่า 0.2 มก./ล. ให้เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เติมลงในระบบประปา เช่น ถ้าเดิมเติมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้น 2 มก./ล. ให้เพิ่มเป็นความเข้มข้น 3 มก./ล. โดยเพิ่มปริมาณผงปูนคลอรีนที่ใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน ดังตารางที่ 2 หรือ 3

หมายเหตุ

- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนแต่ละแบบ จะมีรายละเอียดการปรับตั้งแตกต่างกันออกไป ควรศึกษาวิธีการปรับตั้งจากคู่มือการใช้งาน สำหรับวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ มีรายละเอียดดังภาคผนวก 4
- การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จะต้องเว้นระยะเวลาให้น้ำที่มีการเพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน ไหลไปยังตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์แล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวัน ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ

บทที่ 4

การบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล

วัตถุประสงค์

การบำรุงรักษาระบบประปาเป็นสิ่งที่ผู้ควบคุมการผลิตต้องคำนึงถึงเพราะจะช่วยให้การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน ตลอดจนช่วยให้ระบบประปามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย และเหตุผลประการสำคัญ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานเหมาะแก่การอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในราคาที่ยุติธรรม โดยผู้ควบคุมการผลิตต้องดูแลเอาใจใส่และหมั่นตรวจสอบบำรุงรักษาระบบประปาอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ควบคุมการผลิตสามารถบำรุงรักษาระบบประปาได้ตามข้อแนะนำต่อไปนี้ซึ่งแบ่งออกเป็น

1. การบำรุงรักษาระบบน้ำดิบ

1.1 การบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของระบบประปา เพราะปัจจุบันปัญหาการเกิดมลภาวะกับแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทางอุตสาหกรรม แต่การดูแลรักษาแหล่งน้ำถูกปล่อยปละละเลย ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งคน สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และผู้ใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำทุกประเภท โดยปัญหามลภาวะเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ

1. การขี้นดินสู่ชั้นให้น้ำหรือผ่านชั้นให้น้ำของสิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษต่างๆ ทำให้ชั้นน้ำเกิดความสกปรก หรือไปทำลายชั้นน้ำให้เป็นอันตราย
2. การไหลลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงทั้งจากการชะล้างของฝน และการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำของมนุษย์

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษา และเฝ้าระวังแหล่งน้ำ รวมทั้งหยุดก่อกำเนิดมลภาวะแก่แหล่งน้ำอย่างจริงจัง การดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งมีคำแนะนำดังนี้

- ดูแลลานคอนกรีต และสภาพทั่วไปบริเวณบ่อน้ำบาดาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
- ยกปากบ่อให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง และบำรุงรักษาสภาพต่างๆ ไป
- ทำการพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เมื่อพบว่าปริมาณน้ำเข้าบ่อน้อย หรือน้ำในบ่อมีกลิ่นเหม็น
- อย่านำสัตว์เลี้ยง มาเลี้ยงบริเวณรอบๆ บ่อน้ำบาดาล
- อย่าฉีดสารเคมี หรือทำการเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีจำนวนมากใกล้บ่อน้ำบาดาล
- ห้ามหย่อนเครื่องสูบน้ำซบเมสซิเบิ้ลลงไปสูบน้ำที่ก้นบ่อน้ำบาดาล หรือสูบตรงกับช่วงท่อกรองน้ำ

เพราะจะทำให้บ่อพัง

- กรณีต้องซื้อเครื่องสูบน้ำซบเมสซิเบิ้ลตัวใหม่มาใช้แทนตัวเก่า อย่าซื้อขนาดแรงม้าใหญ่กว่าเก่าถ้ายังไม่มีกรวัดปริมาณน้ำในบ่อให้แน่นอนเสียก่อน เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งบ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำ

- กรณีที่บ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายจนใช้การไม่ได้ ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่ออุด หรือกลบ บ่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ถ้าจำเป็นต้องอุดหรือกลบบ่อเอง จะต้องใช้ดินเหนียวหรือซีเมนต์อุดจากก้น บ่อให้เต็มถึงปากบ่อเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก หรือน้ำเค็มไหลซึมเข้าไปในชั้นให้น้ำ (ก่อนอุดหรือกลบบ่อ ควรขอ คำแนะนำปรึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทุกครั้ง)

- ควรมีการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลภาวะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ปนเปื้อน หรือซึมลงสู่แหล่งน้ำ

1.2 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดีเซลและระบบควบคุม

ผู้ควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการใช้งานและบำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบ และบำรุงรักษาที่แน่นอน โดยอาจแบ่งออกเป็น การตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบเป็นระยะ และการ ตรวจสอบประจำปี

1.2.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำซับเมสซิเบิล

ตามปกติการใช้งานเครื่องสูบน้ำชนิดนี้จะหย่อนลงไปใต้น้ำซึ่งไม่สามารถมองเห็นและ บำรุงรักษาประจำวันได้ บริษัทผู้ผลิตจึงได้ออกแบบการหล่อลื่นไว้ที่ตัวเครื่องแล้ว ผู้ควบคุมการผลิตเพียงแต่ใช้ งานตามคำแนะนำและเฝ้าระวังรักษาเท่านั้น

1.2.2 การบำรุงรักษาระบบควบคุม

- ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากหน้าปัทม์ผู้ควบคุม
- ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมทุกอาทิตย์
- ทำความสะอาดตู้ควบคุม ทุก 6 เดือน
- ทำความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า ทุก 2 ปี

การตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9

1.3 การบำรุงรักษาท่อส่งน้ำดิบ

ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นกับท่อส่งน้ำดิบได้แก่ ท่อแตกรั่วซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจ่ายน้ำอาจทำให้สิ่งสกปรก เชื้อโรคเข้าสู่เส้นท่อได้ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวผู้ควบคุมการผลิตควรรีบตรวจสอบและซ่อมแซมทันที สาเหตุที่ทำให้ท่อส่งน้ำดิบแตกรั่วอาจเกิดจาก

- อายุการใช้งานของท่อ
- เกิดการกระแทกกลับของน้ำจากการหยุดของน้ำอย่างกะทันหัน
- จ่ายน้ำมากเกินไปจนอัตราปกติ
- เกิดการหลุดตัวของบล็อกค้ำยันเนื่องจากการขุดดินบริเวณใกล้เคียง
- การหลุดตัวของท่อจากการเปลี่ยนแปลงทางน้ำไหลบริเวณรอบๆ
- น้ำท่วม
- ถูกรถชนกรณีท่อที่วางใต้อาคาร

เราสามารถสำรวจการรั่วไหลของน้ำในเส้นท่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

1. การรั่วไหลที่ปรากฏบนพื้นดิน สามารถตรวจดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษในการค้นหา โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณรอบๆ เช่น
 - มีหญ้าขึ้นหนาแน่นงอกงามในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมกกว่าบริเวณอื่นๆ
 - มีน้ำขัง หรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตก หรือมีการระบายน้ำมาจากจุดอื่น
 - มีน้ำขังในบ่อประตุน้ำ
 - มีน้ำไหลในรางระบายน้ำมากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาากลางคืน
2. การรั่วไหลใต้ดิน ไม่สามารถเห็นด้วยตา จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษค้นหาได้แก่
 - การวัดความดันของน้ำ
 - การใช้เครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการรั่วไหลจะเกิดเสียงไหลของน้ำขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียงรั่วให้ได้ยินอย่างชัดเจน การสำรวจด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือประเภทนี้มากพอสมควร

2. การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา

2.1 การบำรุงรักษาระบบเติมอากาศ

1. หมั่นตรวจสอบโครงสร้างของระบบเติมอากาศ (แอร์เตอร์) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ หากเห็นว่าชำรุดให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่

2. ในกรณีเป็นชั้นถาดใส่ถ่าน หมั่นตรวจสอบถ่าน และกรวดในชั้นถาดไม่ให้มีสนิมเหล็กเกาะมาก และถ้าไม่มีถ่าน หรือถ่านมีสนิมเหล็กเกาะมาก ให้จัดหาใส่ หรือเปลี่ยนใหม่ หมั่นคู้ถ่านเสมอ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่นาน หมั่นสังเกตปรับประตูน้ำส่งน้ำดิบ ไม่ให้น้ำดิบตกนอกชั้นถาด

2.2 การบำรุงรักษาถังกรอง

1. อย่าปล่อยให้หน้าทรากรองแห้ง

2. ดูแลรักษาอุปกรณ์อื่นๆ เช่น พวงมาลัย เปิด - ปิด ประตูน้ำให้อยู่ในสภาพดี ถ้ามีการรั่วซึมชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

3. ซัดล้างทำความสะอาดถังกรองทุก 3-6 เดือน

4. ทำความสะอาดทรากรองเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้

2.3 การบำรุงรักษาถังน้ำใส

1. ต้องดูแลรักษาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้

2. ตัดหญ้าทำความสะอาดโดยรอบถังน้ำใส

3. ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ำให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบปริมาณน้ำในถัง และดูว่ามี การรั่วหรือแตกรั่วหรือไม่

4. ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดรั่วซึมต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

5. ซัดล้างทำความสะอาดถังทุก 1 ปี

3. การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำประปา

3.1 การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดี และระบบควบคุม

เครื่องสูบน้ำดีในระบบจ่ายน้ำประปาส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เพราะเหมาะสมต่อการใช้งาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใช้งานจำนวน 1 หรือ 2 ชุด และสำรองอีกจำนวน 1 ชุด เมื่ออายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือเมื่อมีอาการ ดังนี้

1. สูบน้ำได้น้อยลง ใช้เวลาในการสูบน้ำขึ้นหอดังสูงนานกว่าปกติ

2. มีกลิ่นไหม้ หรือเสียงดังผิดปกติขณะทำงาน

3. มอเตอร์ร้อนผิดปกติ เกิดโอเวอร์โวลต์บ่อย

ควรตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ให้ดูรายละเอียดเรื่องอาการและสิ่งทีอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข ในภาคผนวก 7

👁️ รายการตรวจสอบประจำวัน

- อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เครื่องจับ
- วัดความดันด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัดความดันบวกและเกจวัดความดันลบ
- สังเกตดูการรั่วไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว
- วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์
- ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง
- สังเกตปริมาณน้ำหล่อลื่นในเสื้อเครื่องสูบน้ำโดยดูการหมุนของแหวนน้ำมัน

👁️ รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน

- ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาดตรงที่อัดเพลลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันรั่ว จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่ว และปลอกเพลลา
- การเติมน้ำมันหรือไขให้กับรอกสัน
- ตรวจสอบระยะห่างเครื่องสูบน้ำและต้นกำลังว่าได้ศูนย์หรือไม่

👁️ รายการตรวจสอบประจำปี

- ตรวจกันรั่วตามเพลลาและซ่อมบำรุงกันรั่ว
- การสึกของปลอกเพลลา
- ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก
- ทดสอบและปรับแก้เกจวัดต่างๆ ที่ใช้วัดปริมาณน้ำ/แรงดันน้ำ และกระแสไฟฟ้า
- เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น และไขที่รอกสัน
- ตรวจการผูกרוןของชิ้นส่วนที่เปียกน้ำ

3.2 การบำรุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี

👁️ การตรวจสอบประจำวัน เพื่อดูว่าเครื่องจ่ายทำงานปกติหรือไม่

- ตรวจดูแรงดันและอัตราจ่ายว่าอยู่ในจุดที่ตั้งไว้หรือไม่
- ตรวจดูการรั่วซึมของระบบท่อและอุปกรณ์
- ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเครื่องจ่ายว่าน้ำมันพร่องหรือมีการรั่วซึมหรือไม่
- ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร์
- ตรวจดูเครื่องจ่ายสำรอง (ถ้ามี) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

👁️ การตรวจสอบเป็นระยะ

- ชุดวาล์ว ควรตรวจทุก 6 เดือน ถ้ามีการสึกหรือควรเปลี่ยนใหม่
- แผ่นไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1-2 เดือน ว่ามีการรั่วหรือยืดหยุ่นไม่สมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น แรงดัน, อุณหภูมิ, ประเภทของสารเคมี
- ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่ชุดขับทุกปี แต่ถ้าน้ำมันเกิดการแยกตัวให้เปลี่ยนทันที การเปลี่ยนให้คล้าย Drain Plug ที่ชุดขับออก เมื่อน้ำมันเก่าไหลออกจากชุดขับหมดก็ขัน Drain Plug ให้แน่น และเติมน้ำมันใหม่เข้าไปให้ถึงระดับอ้างอิง สำหรับน้ำมันที่ใช้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การตรวจสอบบำรุงรักษา และดูแลแก้ไขอาการผิดปกติต่างๆ ให้ดูรายละเอียดเรื่องอาการ และสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เครื่องจ่ายสารเคมีมีปัญหา ในภาคผนวก 8

3.3 การบำรุงรักษาท่อถังสูง

- ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ำให้สามารถใช้งานได้ดี
- สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับท่อถังสูง
- ตัวท่อถังสูงต้องไม่รั่วซึม
- ประตุน้ำอยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึม
- ซัดล้างทำความสะอาด ระบายตะกอนน้ำทิ้งทุก 1 ปี
- ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ปี

3.4 การบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำ

- ท่อเมนทุกเส้นจะต้องทำการล้างอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยการเปิดหัวดับเพลิงหรือประตุน้ำ ระบายตะกอนที่จุดปลายของท่อเมน และปล่อยน้ำไหลทิ้งลงรางระบายน้ำ
- ประตุน้ำทุกตัวในระบบจ่ายน้ำ จะต้องทำการทดสอบอย่างน้อยปีละครั้ง
 - ตรวจสอบจุดปะเก็นหรือแหวนรูปตัวโอ ถ้าจำเป็นให้ขันให้แน่นหรือเปลี่ยน
 - ทำความสะอาด, ปรับระดับเท่าที่จะเป็น
 - อย่าปล่อยประตุน้ำไว้ในสภาพเปิดเต็มที่ หรือปิดเต็มที่ให้หมุนกลับสัก 1-2 รอบ
- หัวดับเพลิงทุกตัว จะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
 - ตรวจสอบการรั่วใต้ดินโดยใช้ไม้หยั่ง
 - ตรวจสอบการเปิด – ปิด ว่าสามารถใช้งานได้สะดวกหรือไม่
 - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ทุกส่วน เช่น ฝา โซ่ เกลียวและข้อมหรือเปลี่ยนที่จำเป็น
 - ตกแต่งหรือทาสีใหม่
 - ถ่างหญ้าและวัชพืชรอบ ๆ ที่อาจบังหัวดับเพลิง
- การสำรวจความดันในระบบจ่ายน้ำทั้งหมด ควรทำปีละครั้งเพื่อให้ทราบถึง
 - ตำแหน่งของรอยรั่วขนาดใหญ่
 - ท่อที่อุดตัน
 - ท่อเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป
- การสำรวจหารอยรั่ว จะกระทำเมื่อพบว่าปริมาณน้ำสูญเสียเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ 20% ขึ้นไปอย่างไรก็ตามการสำรวจบนดินอย่างคร่าวๆ ซึ่งเป็นการตรวจตามปกตินั้น ควรกระทำเป็นประจำโดยการเดินตรวจให้ทั่วทั้งระบบการเจาะจงตรวจที่ท่อ, ประตุน้ำ, หัวดับเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนดิน หากมีรอยรั่วปรากฏให้เห็นจะต้องรีบทำการซ่อมแซมทันทีไม่เช่นนั้นจะทำให้ต้องสำรวจละเอียดบ่อยขึ้นและยังเป็นการสูญเสียทั้งน้ำและรายได้อีกด้วย

การสูญเสียน้ำในระบบจำหน่ายน้ำ

ท่อเมนแตก หากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าเวลาใด จะต้องรีบทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ในทันที โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงาน สาเหตุที่ทำให้ท่อเมนแตกอาจเกิดจาก

- การผุกร่อนของท่อเหล็ก
- เกิดคลื่นความดันกระแทกจากการหยุดหรือจ่ายน้ำอย่างกะทันหัน
- จ่ายน้ำมากเกินไปจนอัตราปกติ
- เกิดการทรุดตัวของบล็อกค้ำยันเนื่องจากการขุดดินบริเวณใกล้เคียง
- การทรุดตัวของท่อจากการเปลี่ยนแปลงทางน้ำไหลบริเวณรอบๆ
- น้ำท่วม
- ถูกรถชนกรณีท่อวางโผล่พื้นผิวจราจร

ในการซ่อมแซมท่อเมนที่แตก จะต้องทำการซ่อมอย่างถาวร การซ่อมแบบขอไปที อย่างเช่น เทคอนกรีตลงรอบๆ ท่อหรือข้อต่อก็ดี เอาเข็มขัดยางรัดไว้ก็ดี นอกจากจะไม่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วยังเป็นการทำให้สิ้นเปลืองแรงงานที่จะต้องกลับมาซ่อมอีกครั้งหนึ่งและทำให้การสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นด้วย

การไหลรั่วของน้ำในเส้นท่อ

ก. การรั่วไหลที่ปรากฏบนพื้นดิน สามารถตรวจพบด้วยตาเปล่าได้โดยง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการพิเศษในการค้นหา การรั่วไหลประเภทนี้มักเกิดจาก

- ปะเก็นประตุน้ำหมดสภาพหรือน็อตฝาครอบหลวม
- การสึกกร่อนของเกลียวท่อเหล็กอาบสังกะสีที่จุดประสานท่อเมนรองกับที่เข้าบ้านผู้ใช้น้ำ
- การวางลูกลอยของแอร์วาล์วไม่ถูกต้อง
- ปะเก็นหัวดับเพลิงสึกกร่อน
- การติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่สมดุลย์ น้ำรั่วที่อยู่นิยามมาตร
- การสึกกร่อนของจีโบลท์ แรงดันน้ำทำให้การรั่วไหลปรากฏให้เห็นบนพื้นดิน

การสำรวจจุดรั่วไหลด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตความผิดปกติจากบริเวณรอบ ๆ เช่น

- 👁 มีหญ้าขึ้นหนาแน่นงอกงามในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมากกว่าบริเวณอื่น ๆ
- 👁 มีน้ำขังหรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อ ซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตกหรือมีการระบายน้ำมาจากจุดอื่น
- 👁 มีน้ำขังในบ่อประตุน้ำ
- 👁 มีน้ำไหลในรางระบายน้ำมากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน

ข. การรั่วไหลใต้ดิน ไม่สามารถเห็นด้วยตาจำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือพิเศษค้นหา มักมีสาเหตุมาจาก

- การสึกกร่อนของจีโบลท์ โดยเฉพาะในบริเวณที่น้ำเค็มขึ้นถึงหรือดินเค็ม
- ท่อหมดอายุใช้งาน
- การสึกกร่อนของเกลียวท่อเมนรองที่เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี
- สาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้ท่อแตก

เราสามารถหาการรั่วไหลของน้ำโดยการวัดความดันของน้ำ หากปรากฏว่าในแนวท่อสายใดค่าความดันของน้ำลดลงอย่างผิดสังเกตในช่วงใดช่วงหนึ่งเส้นท่อ อาจแสดงเหตุบางอย่าง ดังนี้

1. ถ้าเกิดทั้งกลางคืนและกลางวัน แสดงว่ารอยรั่วขนาดใหญ่
2. ถ้าเกิดเฉพาะกลางวัน แสดงว่าท่อที่ใช้มีขนาดเล็กเกินไป
3. ถ้าเกิดเฉพาะกลางคืน แสดงว่าอาจมีรอยรั่วหลายจุด

อีกวิธีหนึ่งคือการวัดปริมาณการไหลของน้ำในเส้นท่อ กระทำได้โดยการแบ่งพื้นที่การวางท่อเป็นพื้นที่ย่อยๆ แล้ววัดปริมาณการไหลของน้ำในเส้นท่อทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืนเก็บเป็นข้อมูลไว้ หากในพื้นที่ย่อยส่วนใดเกิดจุดรั่วไหลขึ้น ค่าอัตราการไหลของน้ำในช่วงที่มีการใช้น้ำน้อย จะสูงกว่าค่าที่ได้เคยเก็บเป็นข้อมูลไว้เดิม ซึ่งทำให้สามารถกำหนดพื้นที่ที่จะสำรวจจุดรั่วไหลได้

วิธีสุดท้ายด้วยการใช้เครื่องมือวัดคลื่นเสียง โดยอาศัยหลักการที่ว่า หากจุดใดเกิดการรั่วไหล จะเกิดเสียงไหลของน้ำขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียงรั่วให้ได้ยินอย่างชัดเจน การสำรวจด้วยวิธีนี้ จำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือประเภทนี้มากพอสมควร

การสูญเสียอื่น ๆ

- การล้างตะกอนในเส้นท่อ
- การจ่ายน้ำเพื่อดับเพลิง
- การจำหน่ายน้ำเพื่อการสาธารณสุขและการแจกน้ำฟรี
- การสูญเสียในระบบมาตรวัดน้ำ เช่น มาตรวัดน้ำ เสีย มาตรวัดน้ำ เดินไม่ตรง
- การลักขโมยใช้น้ำ

การทำความสะอาดทั่วไป

อาคารต่างๆ ของระบบประปาจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดทั่วไป เช่น โรงสูบน้ำระบบกรองน้ำ ถังน้ำใส หอถังสูง อาคารต่างๆ เหล่านี้ควรมีการล้างทำความสะอาดเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้สิ่งสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิทัศน์ของบริเวณการประปาให้สะอาด ตัดต้นไม้เก็บกวาดขยะ และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นจะทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจว่าระบบประปาจะสามารถผลิตน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

- กนิษฐา ไทยอุดม, ตารางสรุปข้อมูลการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การตรวจหาค่าคลอรีนหลงเหลือ ณ จุดปลายท่อที่ไกลที่สุดจากระบบผลิตที่ประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านช่างเหล็ก ม.2 ต.ช่างเหล็ก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และที่ประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านม้า (วัดละมุด) ต.ไชโย จ.อ่างทอง. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2541.
- ทรัพย์ากรธรณี, กรม. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลแบบยั่งยืน สำหรับผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.). กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม.
- น้ำบาดาล, กอง. คู่มือปฏิบัติการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการถ่ายโอนการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบทกรมทรัพยากรธรณีให้แก่ท้องถิ่น 700 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545. กองน้ำบาดาลกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, 2544.
- บริหารจัดการน้ำ, สำนัก. คู่มือการผลิตน้ำประปาและการบำรุงรักษาตามรูปแบบของกรมโยธาธิการ(เดิม). สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ, 2546.
- ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
- ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
- ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดกลาง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
- ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
- ประปาชนบท, กอง. คู่มือผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านผิวดินและผิวดินขนาดใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545.
- พัฒนาน้ำสะอาด, กอง. คู่มือการใช้ระบบประปาแหล่งน้ำผิวดิน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง (หน่วยซ่อม) กองพัฒนาน้ำสะอาด กรมโยธาธิการ, มปป.

บรรณานุกรม (ต่อ)

- โพรมิเนนท์ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท. เอกสารประกอบการซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ปีมัลฟา ยี่ห้อ Prominent. , 2540.
- มันสิน ตันกุลเวศม์. วิศวกรรมการประปา เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- มันสิน ตันกุลเวศม์. วิศวกรรมการประปา เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
- เร่งรัดพัฒนาชนบท, สำนักงาน. คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาชนบท รพช.. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย, 2542.
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ฝ่าย. การควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคในชนบท. ฝ่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, มปป.
- วิโรจน์ วิวัฒน์ชัยแสง และคณะ. การปรับปรุงคุณภาพน้ำ. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2539.
- วิโรจน์ วิวัฒน์ชัยแสง. ระบบประปา. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2536.
- อนามัยสิ่งแวดล้อม, กอง. วิธีทำเครื่องเติมคลอรีน. กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2527.

ภาคผนวก

1. การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำดิบ

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำดิบ จะใช้เครื่องมือวัด พี เอช ที่เรียกว่า พี เอช มิเตอร์ หรือใช้เครื่องวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี ซึ่งใช้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน วิธีการใช้เครื่องมือ ทั้งสองชนิดมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การใช้ พี เอช มิเตอร์ (pH Meter)

พี เอช มิเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งน้ำที่มีความขุ่น และน้ำที่ใสได้ เครื่อง พี เอช มิเตอร์ มีขั้นตอน และวิธีการใช้ ดังนี้

- 1) ปรับความถูกต้องของเครื่อง พี เอช มิเตอร์ (Calibrate) ตามวิธีที่ระบุไว้ในเอกสารคู่มือการใช้งานของเครื่อง
- 2) จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน้ำตัวอย่างอ่านค่า พี เอช ของน้ำดิบ
- 3) ล้าง พี เอช มิเตอร์ ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำต้ม เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ


หมายเหตุ รายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้



เตรียมอุปกรณ์



จุ่มพี เอช มิเตอร์ลงในสารละลายมาตรฐานเพื่อปรับความถูกต้องของเครื่องมือ

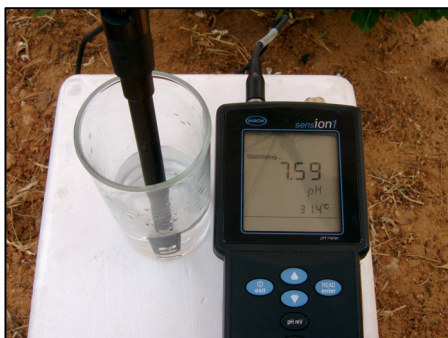

จุ่มพี เอช มิเตอร์ลงในน้ำตัวอย่างแล้วอ่านค่า



ล้างพี เอช มิเตอร์ด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำต้ม

รูปที่ 70 ขั้นตอนการใช้ พี เอช มิเตอร์

1.2 การใช้เครื่องวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี

การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำดิบโดยใช้วิธีการเทียบสี วิธีนี้เหมาะสมกับน้ำดิบที่มีสภาพใส มีขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้

- 1) นำน้ำตัวอย่างใส่ในหลอดทดลองจนถึงขีดที่กำหนดทั้งสองหลอด ใส่หลอดตัวอย่างน้ำทั้งสองในช่องของเครื่องมือวัด
- 2) เติมนสารละลายหรือผงเคมี ลงในหลอดใส่น้ำตัวอย่างด้านขวามือ แล้วปิดฝาจุกเขย่าให้เข้ากับน้ำตัวอย่าง
- 3) เทียบสีน้ำตัวอย่างกับสีมาตรฐาน โดยให้มีสีใกล้เคียงกัน อ่านค่าความเป็นกรด-ด่าง ตามสเกลที่กำหนด


หมายเหตุ รายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้

เตรียมอุปกรณ์ →



← นำน้ำตัวอย่างใส่หลอดทดลองจนถึงขีดที่กำหนด

เติมสารละลายหรือผงเคมี →

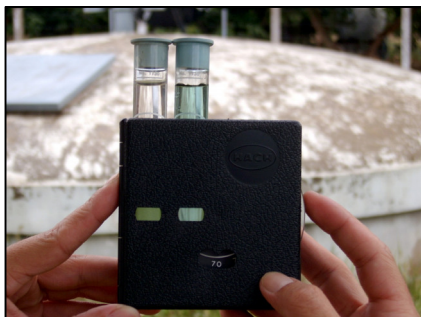

← อ่านค่าบนสเกลแผ่นเทียบสี

รูปที่ 71 ขั้นตอนการใช้เครื่องวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยวิธีการเทียบสี

2. การวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำดิบ

การวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในน้ำดิบโดยใช้วิธีการเทียบสี มีขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ดังนี้คือ

- 1) นำน้ำตัวอย่างใส่ในหลอดทดลองจนถึงขีดที่กำหนด ทั้งสองหลอด ใส่หลอดน้ำตัวอย่างทั้งสองในช่องเครื่องมือวัด
- 2) เติม สารละลายหรือผงเคมี ลงในหลอดที่ใส่น้ำตัวอย่างด้านขวามือ แล้วปิดฝาจาก จากนั้นเขย่าให้สารเคมีละลายให้หมด
- 3) เทียบสีน้ำตัวอย่างกับสีมาตรฐาน โดยให้มีสีใกล้เคียงกัน อ่านค่าเหล็กในน้ำดิบตามสเกลที่กำหนด มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร
- 4) ค่าที่อ่านได้ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร หากเกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร จะต้องเจือจางน้ำตัวอย่างด้วยน้ำที่ปราศจากเหล็ก การเจือจางให้เจือจางน้ำดิบ 1 ส่วนต่อ น้ำกลั่นหรือน้ำต้ม บรจุจวด 1 ส่วน โดยนำน้ำที่ผ่านการเจือจางแล้วมาดำเนินการตามข้อ 1- 3 ใหม่
- 5) ค่าที่อ่านได้ให้คุณด้วย 2 (ตัวเลขที่ใช้คูณ หมายถึง ตัวเลขของน้ำ 1 ส่วนในการเจือจาง 1 ครั้ง บวกตัวอย่างน้ำครั้งแรก) จะเป็นค่าเหล็กในน้ำดิบที่วิเคราะห์ได้หากค่าเหล็กที่อ่านได้ครั้งหลังยังมีค่าเกินกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร ให้ดำเนินการตามข้อ 4 อีกครั้ง จนกว่าจะอ่านได้ค่าที่ต่ำกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ เนื่องจากเครื่องมือวิเคราะห์ฯ อ่านค่าได้สูงสุด 5 มิลลิกรัม/ลิตร

หมายเหตุ รายละเอียดการใช้เครื่องมือให้ปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้



เตรียมอุปกรณ์



นำน้ำตัวอย่างใส่หลอดทดลองจนถึงขีดที่กำหนด



เติมสารละลายหรือผงเคมี

นำหลอดน้ำทั้งสองหลอดใส่ลงในกล่องเทียบสี



อ่านค่าบนสเกลแผ่นเทียบสี



รูปที่ 72 การหาปริมาณเหล็กในน้ำดิบโดยวิธีการเทียบสี

3. การดูแลตนเองขณะเตรียมสารละลายคลอรีน

ก่อนที่จะเริ่มเตรียมสารละลายคลอรีน จะต้องเตรียมตัวในเรื่องของความปลอดภัยให้กับตัวเอง ดังนี้

- 1) สวมถุงมือยาง ขณะเตรียมสารละลายคลอรีน
- 2) แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่รัดกุม และปิดคลุมร่างกายให้มิดชิด เช่น สวมเสื้อแขนยาว

กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ

- 3) ควรมีผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการหายใจ เอาฝุ่นผงปูนคลอรีนเข้าไป

4) ภายหลังจากเตรียมสารละลายคลอรีนเสร็จ ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดหรืออาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที

5) ในกรณีที่ผงปูนคลอรีน หรือสารละลายคลอรีนกระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านหัวตาข้างที่ถูกสารละลายกระเด็นใส่ แล้วรีบไปพบแพทย์ต่อไป

รูปที่ 73 แสดงการแต่งกายที่ถูกต้อง
ขณะเตรียมสารละลายคลอรีน



รูปที่ 74 แสดงการล้างตาที่ถูกต้องวิธี



4. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ

ควรมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จากท่อเมนจ่ายน้ำในจุดที่ไกลจากระบบผลิตน้ำประปามากที่สุด และจะต้องเว้นระยะเวลาให้น้ำที่มีการเติมสารละลายคลอรีน ไหลไปยังตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ ซึ่งอาจใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันแล้วแต่อัตราการใช้น้ำของสมาชิกผู้ใช้น้ำ

4.1 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ โดยวิธีการเทียบสี

วิธีทำ

- 1) ใส่ตัวอย่างน้ำลงในหลอดกลมทั้งสองหลอดให้พอดีขีดที่กำหนด
- 2) ใส่ผงเคมี ลงในหลอดใดหลอดหนึ่งเขย่าให้เข้ากัน
- 3) นำหลอดน้ำทั้งสองหลอดใส่ลงในกล่องเทียบสี โดยให้หลอดที่ใส่สารเคมีอยู่ในช่องด้านขวา และอีกหลอดอยู่ในช่องด้านซ้าย
- 4) ใส่แผ่นเทียบสีลงในกล่อง โดยให้รูตรงกลางสวมเข้ากับแกนของกล่องแล้วปิดฝาด้านหน้า
- 5) ยกกล่องขึ้นส่องไปทางด้านที่มีแสงสว่าง ค่อยๆ หมุนจานเทียบสีไปรอบๆ ดูที่หลอดทั้งสองหลอดจนกว่าสีจะเหมือนกัน
- 6) อ่านค่าบนแผ่นจานเทียบสี ตรงช่องมองบนฝากล่องด้านหน้า จะได้ค่าปริมาณคลอรีนหลงเหลือ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร




เตรียมอุปกรณ์



นำน้ำตัวอย่างใส่หลอด
ทดลองจนถึงขีดที่กำหนด



เติมผงเคมี

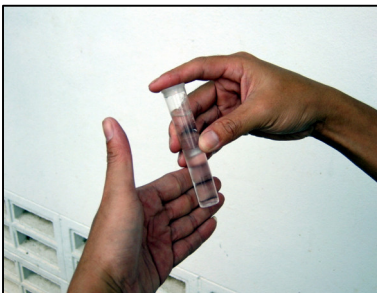

เขย่าให้เข้ากัน



นำหลอดน้ำทั้งสองหลอด
ใส่ลงในกล่องเทียบสี



อ่านค่าบนสเกล
แผ่นเทียบสี

รูปที่ 75 การวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ โดยวิธีการเทียบสี

4.2 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (ว 720)

อุปกรณ์

- 1) ตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการทดสอบ ประมาณ ¾ ถ้วย
- 2) ขวดเทียบสี ระบุระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระคงเหลือที่ระดับ 0.2, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร จำนวน 3 ขวด
- 3) ขวดเปล่าสำหรับใส่น้ำตัวอย่างเพื่อทดสอบ จำนวน 1 ขวด
- 4) ขวดพลาสติกบรรจุสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ จำนวน 1 ขวด



วิธีทำ


- 1) รินตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบลงในขวดแก้วจนถึงขีดที่กำหนดไว้




- 2) หยดสารละลายทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือจำนวน 4 หยดลงในน้ำตัวอย่าง



- 3) ผสมให้เข้ากันโดยกลับขวดตัวอย่างไปมา 20 ครั้ง สังเกตการเกิดสีในขวดตัวอย่างทดสอบ

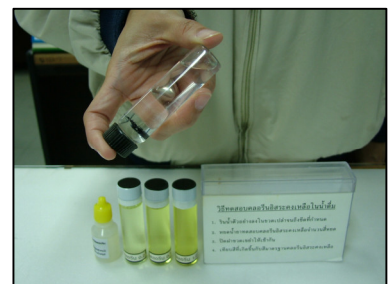


- 4) เทียบสีที่เกิดขึ้นกับสีมาตรฐานคลอรีนอิสระคงเหลือค่าที่อ่านได้คือค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (มิลลิกรัม/ลิตร)

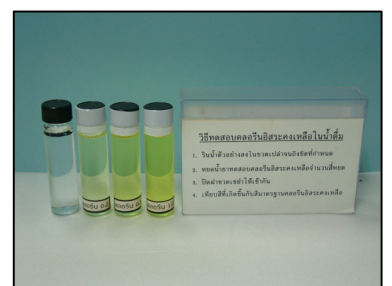

รูปที่ 76 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (ว 720)

5. รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

ตารางที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	ล่อฟ้าแรงต่ำ	เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสและแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่า ไม่ให้ทำความเสียหายแก่อุปกรณ์ในตู้ควบคุม
	เบรกเกอร์	เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับ เปิด-ปิด ระบบวงจรไฟฟ้า
	ฟิวส์	เป็นอุปกรณ์ตัดไฟ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสูง หรือเกิดการลัดวงจร
	แมกเนติกคอนแทคเตอร์	เป็นอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์
	โอเวอร์โวลติลลีย์	เป็นอุปกรณ์ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้
	ไทม์เมอร์	เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลา เปิด - ปิด วงจรไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

ตารางที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	หลอดไฟสีเขียว	เป็นหลอดไฟแสดงการทำงานของมอเตอร์
	สวิตช์กดเปิดสีเขียว	เป็นสวิตช์เปิดการทำงานของมอเตอร์
	หลอดไฟสีแดง	เป็นหลอดไฟแสดงการหยุดทำงานของมอเตอร์
	สวิตช์กดปิดสีแดง	เป็นสวิตช์ปิดการทำงานของมอเตอร์
	หลอดไฟสีเหลือง	เป็นหลอดไฟแสดงการโอเวอร์โหลด
	เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (แอมป์มิเตอร์)	เป็นอุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน มีหน่วยวัดเป็นแอมป์แปร์

ตารางที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	<p>เครื่องวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์มิเตอร์)</p>	<p>เป็นอุปกรณ์วัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จะนำไปใช้กับมอเตอร์ มีหน่วยเป็นโวลท์</p>
	<p>เฟสโปรแทคเตอร์</p>	<p>เป็นอุปกรณ์ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าในระบบ ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์นี้จะตัดวงจร และจะต่อวงจรเมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วงกำหนดไว้</p>
	<p>สวิตช์ลูกศร</p>	<p>เป็นอุปกรณ์เลือกการทำงานของมอเตอร์ด้วยระบบอัตโนมัติหรือเปิด - ปิดด้วยคน</p>
	<p>หม้อแปลงไฟฟ้า</p>	<p>เป็นอุปกรณ์ลดแรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้า</p>
	<p>รีเลย์</p>	<p>เป็นอุปกรณ์ช่วยควบคุมการจ่ายไฟให้คอยล์ของสวิตซ์แม่เหล็ก</p>
	<p>คาปาซิเตอร์สตาร์ท, คาปาซิเตอร์รัน</p>	<p>เป็นอุปกรณ์ช่วยเริ่มการทำงานและช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง</p>

ตารางที่ 5 รายละเอียดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ต่อ)

รูปภาพ	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียด
	เฮาท์มิเตอร์	เป็นอุปกรณ์วัดชั่วโมงการทำงานของมอเตอร์
	เคอร์เรนทร์านฟอร์มเมอร์	เป็นตัววัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะมอเตอร์ทำงาน
	สวิตช์ใบพาย (โฟลว์สวิตช์)	เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ำในเส้นท่อ ถ้าน้ำไหลน้อยมาก หรือไม่ไหลเลยจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปที่ตู้ควบคุม เพื่อหยุดการสูบน้ำทันทีเพื่อไม่ให้เครื่องสูบน้ำเสียหาย

6. อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำซัมมิสซิเบิลไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข

ตารางที่ 6 อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำซัมมิสซิเบิลไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข

อาการ	สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุ	วิธีแก้ไข
1. น้ำไม่ออกจากเครื่องสูบน้ำหรือออกไม่มากพอ	1.1 วาล์วขาออกปิด 1.2 ระดับน้ำทางด้านดูดต่ำเกินไป, ปริมาณน้ำในบ่อดูดไม่เพียงพอ, อัตราการให้น้ำต่ำ 1.3 เครื่องสูบน้ำหมุนกลับทาง 1.4 เครื่องสูบน้ำมีน้ำไม่เพียงพอเพราะมีอากาศค้างอยู่ในเครื่อง ในระหว่างการลองเครื่องสูบน้ำ การทำความสะอาดบ่อ หรือเมื่อไฟดับ 1.5 ที่กรองมีสิ่งแปลกปลอมอุดตัน 1.6 ภายในของเครื่องสูบน้ำสึกมาก	1.1 เปิดวาล์ว 1.2 แก้ไขให้ระดับน้ำสูงพอ 1.3 สลับสายไฟ 2 เฟส จาก 3 เฟส เพื่อให้มอเตอร์หมุนถูกทาง 1.4 ไล่อากาศที่ค้างระหว่างวาล์วกันน้ำกลับ และทางออกของเครื่องสูบน้ำออก 1.5 เอาสิ่งแปลกปลอมออก 1.6 ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นเพื่อให้กลับมีช่องว่างน้อยๆ ระหว่างแหวนกันสึกกับส่วนอื่นตามเดิม
2. เข็มที่วัดความดันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่เข็มที่วัดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหวมาก	2.1 สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดที่แหวนกันสึกหรือรองลื่นของเครื่องสูบน้ำ 2.2 มีแรงสูงผิดปกติกระทำกับรองลื่นกันรุนของมอเตอร์เพราะมีการสึกหรอผิดปกติเกิดขึ้นภายในเครื่องสูบน้ำ 2.3 รองลื่นกัปเพลลาของมอเตอร์สึกและ Rotor เสียดลึกับ Stator	2.1 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมาถอดออกและทำความสะอาด 2.2 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมาถอดตรวจสอบและซ่อมแซม 2.3 ถอดและเปลี่ยนรองลื่นกัปเพลลาในบางกรณีทีจำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งตัว
3. เข็มที่วัดความดันและเข็มที่วัดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไหว	3.1 อากาศถูกดูดเข้าไปหรือเกิดโพรง (Cavitations) เพราะเครื่องสูบน้ำไม่ลึกพอ 3.2 มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในที่กรองด้านดูด	3.1* เพิ่มท่อเข้าไปอีก 1 ท่อน เพื่อลดระดับของเครื่องสูบน้ำให้ต่ำลง * หรือวาล์วควบคุมน้ำและลดอัตราการไหล * ตรวจสอบอัตราน้ำซึมเข้าบ่อ และถ้าจำเป็นก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราไหลต่ำลง 3.2 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมาและทำความสะอาด

ตารางที่ 6 อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำซัมเมสซิเบิลไม่ทำงานหรือมีปัญหา และวิธีแก้ไข(ต่อ)

อาการ	สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุ	วิธีแก้ไข
4. มีทรายปริมาณมาก ผสมกับน้ำที่ถูกสูบ ขึ้นมาจากบ่อ	4.1 บ่อไม่อยู่ในสภาพที่ดี 4.2 ท่อดูดของเครื่องสูบน้ำอยู่ใกล้ที่ กรองของปลอกบ่อ	4.1 ทำความสะอาดบ่อ 4.2 เพิ่มหรือลดท่อ 1 ท่อน เพื่อ เปลี่ยนความลึกของเครื่องสูบน้ำ
5. การลดค่าของฉนวน ของมอเตอร์ในเครื่อง สูบน้ำ	5.1 ไม่ได้เก็บมอเตอร์ไว้อย่างถูกต้อง ก่อนติดตั้ง ปลายสายไฟจุ่มในน้ำ และน้ำซึมเข้าสู่มอเตอร์ทางสายไฟ 5.2 น้ำซึมผ่านที่กันรั่วเชิงกลของ มอเตอร์ชนิดแห้งใช้สำหรับเครื่อง สูบน้ำจุ่มน้ำ 5.3 การแผ่รังสีความร้อนของมอเตอร์ ลดลงเพราะมีทราย หรือสิ่งอื่นไป เกาะบนมอเตอร์	5.1 * เปลี่ยนสายไฟ * ออบขดลวด (Coil) ของมอเตอร์ ให้แห้ง 5.2 เปลี่ยนหรือซ่อมที่กันรั่วเชิงกล ออบขดลวดมอเตอร์ให้แห้ง 5.3 * ทำความสะอาดบ่อและยก ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำขึ้น * ทำความสะอาดรอบๆ มอเตอร์ เป็นระยะ

7. อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง อาจแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสาเหตุมาจากทางด้านท่อดูด ทั้งนี้ ยกเว้นความขัดข้องทางเครื่องกลของเครื่องสูบน้ำ สำหรับอาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุได้จากตารางที่ 7 ประกอบกับตารางที่ 8

ตารางที่ 7 สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงาน หรือมีปัญหา

ตารางแสดงสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงาน หรือมีปัญหา
1. ไม่ได้เติมน้ำก่อนเดินเครื่อง หรือไม่มีน้ำอยู่ในห้องสูบ
2. ในห้องสูบหรือท่อดูดมีน้ำไม่เต็ม
3. ระยะเวลาดูดยก (Suction Lift) สูงเกินไป
4. แรงดันบรรยากาศด้านท่อดูด ($NPSH_d$) น้อยกว่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำต้องการ ($NPSH_r$)
5. มีฟองอากาศหรือก๊าซในของเหลวมากเกินไป
6. มีโพรงอากาศ (Air Pocket) ในท่อดูด
7. ท่อดูดรั่ว อากาศเข้าไปในท่อได้
8. อากาศรั่วเข้าไปในห้องสูบผ่านตลับอัดกันรั่ว (Stuffing Box)
9. ฟุตวาล์วเล็กเกินไป
10. ฟุตวาล์วอุดตัน
11. ปลายท่อดูดอยู่ต่ำจากผิวของเหลวไม่มากพอ
12. ท่อน้ำกันรั่วอุดตัน น้ำไม่สามารถไหลเข้าไปทำหน้าที่ได้ ทำให้อากาศรั่วเข้าไปในห้องสูบ
13. ติดตั้ง Seal Cage ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องในตลับอัดกันรั่ว (Stuffing Box) ทำให้น้ำกันรั่วไม่สามารถไหลเข้าไปทำหน้าที่ได้
14. ความเร็วต่ำเกินไป
15. ความสูงเกินไป
16. ใบพัดหมุนผิดทาง
17. เฮดรวมของระบบสูงกว่าเฮดของเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบไว้
18. เฮดรวมของระบบต่ำกว่าเฮดของเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบไว้
19. ความถ่วงจำเพาะของของเหลวต่างจากที่ได้ออกแบบไว้
20. ความหนืด (Viscosity) ของของเหลวต่างจากที่ได้ออกแบบไว้
21. ให้เครื่องสูบน้ำทำงานที่อัตราการสูบต่ำมาก
22. ให้เครื่องสูบน้ำที่ไม่เหมาะสมทำงานร่วมกันแบบขนาน
23. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยู่ในใบพัด
24. เพลาของเครื่องสูบน้ำและต้นกำลังไม่มั่นคงแข็งแรง
25. แท่นเครื่องสูบน้ำและต้นกำลังไม่มั่นคงแข็งแรง
26. เพลาคด
27. ชิ้นส่วนที่หมุนติดกับส่วนที่อยู่กับที่
28. ร่องลื่น (Bearing) สึก

ตารางที่ 7 สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงานหรือมีปัญหา (ต่อ)

ตารางแสดงสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงาน หรือมีปัญหา(ต่อ)
29. แหวนกันสีก (Wearing Ring) สึกมาก
30. ใบพัดชำรุด
31. กันรั้ว (Gasket) ของห้องสูบน้ำชำรุด ทำให้มีการรั้วภายใน
32. เพลาหรือปลอกเพลา (Shaft Sleeves) ชำรุดที่กันรั้ว (Packing)
33. ติดตั้งกันรั้ว (Packing) ไม่ถูกต้อง
34. ประเภทของกันรั้วไม่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน
35. เพลาหมุนไม่ได้ศูนย์เนื่องจากร่องลื่นชำรุด หรือเพลาของเครื่องสูบน้ำและต้นกำลังไม่ได้ศูนย์กัน
36. ใบพัดหรือชิ้นส่วนที่หมุนอื่นไม่สมดุล ทำให้เกิดการสั่น
37. ต่อมหล่อลื่น/ตราโก้ (Gland) แน่นเกินไป เป็นผลให้ไม่มีสิ่งหล่อลื่นไหลไปสู่กันรั้ว (Packing)
38. ไม่มีน้ำไหลไประบายความร้อนตลับอัดกันรั้ว (Stuffing Box) ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำ
39. ช่องว่าง (Clearance) ระหว่างเพลากับเรือนเครื่องสูบน้ำ (Casing) ที่ด้านล่างของตลับอัดกันรั้วมากเกินไปทำให้กันรั้วถูกดันเข้าไปในห้องสูบน้ำ
40. มีสิ่งสกปรกหรือครวดทรายในน้ำยากันรั้ว(Sealing Liquid)ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนเพลาหรือปลอกเพลา
41. มีแรงกดดันมากเกินไปโดยมีสาเหตุมาจากการชำรุดของชิ้นส่วนภายในหรือการชำรุดของอุปกรณ์ควบคุมความสมดุลของแรงดันของเหลว
42. มีไขมันหรือน้ำมันหล่อลื่นในช่องที่ติดตั้งร่องลื่นหรือตลับลูกปืนมากเกินไปหรือมีการระบายความร้อน
43. ขาดวัสดุหล่อลื่น
44. ติดตั้งร่องลื่นไม่ถูกต้อง เช่น ลูกปืนแตกหรือชำรุดขณะติดตั้ง ใช้ขนาดที่ไม่เหมาะสม
45. มีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตลับลูกปืนหรือร่องลื่น
46. สนิมขึ้นในตลับลูกปืนหรือร่องลื่นเนื่องจากน้ำรั้วเข้าไปได้
47. อุณหภูมิของน้ำที่สูบน้ำเย็นมากทำให้อุณหภูมิล้นตัวเป็นหยดน้ำในช่องตลับลูกปืน

ตารางที่ 8 อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งไม่ทำงานหรือมีปัญหา

อาการ	สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุ
1. เครื่องสูบน้ำไม่จ่ายน้ำ	1,2,3,4,6,11,14,16,17,22,23
2. เครื่องสูบน้ำจ่ายน้ำออกมาน้อย	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,23,29,30,31
3. เครื่องสูบน้ำให้แรงดันน้ำน้อย	5,14,16,17,20,22,29,30,31
4. เริ่มต้นจ่ายน้ำแล้วขาดหายไป	2,3,5,6,7,8,11,12,13
5. เครื่องสูบน้ำต้องการกำลังงานมากผิดปกติ	15,16,17,18,19,20,23,24,26,27,29,33,34,37
6. ตลับอัดกันรั้ว (Stuffing Box) รั้วมากผิดปกติ	13,24,26,32,33,34,35,36,38,39,40
7. อายุการใช้งานของกันรั้ว (Packing) สิ้นผิดปกติ	12,13,24,26,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40
8. เครื่องสูบน้ำสั่นหรือเสียงดัง	2,3,4,9,10,11,21,23,24,25,26,27,28,30,35,36,41,42,43,44,45,46,47
9. อายุใช้งานของร่องลื่น (Bearing) สิ้นผิดปกติ	24,26,27,28,35,36,41,42,43,44,45,46,47
10. เครื่องสูบน้ำร้อนจัดเวลาทำงาน หรือหมุนฝืด	1,4,21,22,24,27,28,35,41

8. อาการและสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่ทำงานหรือมีปัญหาและวิธีแก้ไข

ตารางที่ 9 สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุ และการแก้ไข

สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุ	การแก้ไข
1. มีสารแปลกปลอมเข้าไปกับสารเคมี และไปตกค้างที่ชุดวาล์วของเครื่องจ่าย	ถอดชุดวาล์วมาทำความสะอาด
2. เกิดการสึกหรอที่ชุดวาล์วโดยเฉพาะ Valve Seat และ Valve Ball	เปลี่ยนใหม่
3. แรงดันตกคร่อมที่ตัวเครื่องจ่ายไม่เพียงพอ	ติดตั้ง Back Pressure Valve ที่ด้านจ่าย
4. อากาศรั่วเข้าไปในเส้นท่อด้านดูด	ตรวจสอบข้อต่อต่าง ๆ และแก้ไข
5. ผลกระทบจาก o-ring หรือ Valve Gasket	เปลี่ยนใหม่
6. แผ่นไดอะแฟรมเสียหาย	เปลี่ยน, ตรวจสอบแรงดันด้านจ่าย, สารแปลกปลอมหรือการเกิดตกผลึกของสารเคมี ในกรณีอายุการใช้งานของแผ่นไดอะ-แฟรมสั้นกว่าปกติ
7. เงื่อนไขของการจ่ายสารเคมีมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวสารเคมีเอง, อุณหภูมิ, แรงดัน ฯลฯ	เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่
8. ท่อด้านดูดหรือตัวกรองตัน	ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวมาทำความสะอาด
9. ปุ่มปรับระยะชัก (Stroke Length) เลื่อน	ปรับใหม่และยึดให้แน่น หลังจากทีทดสอบ ที่ 0% แล้วไม่มีสารเคมีถูกจ่ายออกจากเครื่องจ่าย
10. ฟู่หรือตะกอนไปอุดตันเกจวัดแรงดันหรือเกจเสีย	ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่
11. เกิดการรั่วบริเวณวาล์วนิรภัย (Safety Valve)	ทำการปรับแรงดันที่วาล์วใหม่ หรือเปลี่ยนใหม่
12. เกิด Cavitation จากความไม่พอเพียงของNPSH _r (เงื่อนไขปกติ NPSH _a < NPSN _r)	พิจารณาเส้นท่อด้านดูด โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไข
13. คุณภาพน้ำมันเกียร์ไม่ตรง	ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่แนะนำ
14. Oil Seal และ/หรือ o-ring เสียหาย	เปลี่ยนใหม่
15. มอเตอร์เสียหาย	เปลี่ยนใหม่
16. เดินสายไฟผิดขั้วหรือหน้าสัมผัสของสวิตช์มีปัญหา	ตรวจสอบการเดินสายไฟ และ/หรือเปลี่ยน สวิตช์ ถ้าจำเป็น
17. กระแสไฟฟ้าตก	ตรวจสอบหาสาเหตุ
18. ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบหาสาเหตุ/เปลี่ยนใหม่
19. โอเวอร์โหลด (แรงดันด้านจ่ายสูงเกินไป)	ตรวจสอบเส้นท่อด้านจ่าย พร้อมทั้งหาวิธีลดแรงดันด้านจ่าย

ตารางที่ 10 อาการ และสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องจ่ายสารเคมีไม่ทำงาน หรือมีปัญหา


อาการ	สิ่งทีอาจเป็นสาเหตุ
อัตราการจ่ายน้อยไป	1,2,4,5,6,7,8,9,11,12
อัตราการจ่ายมากไป	3,7,9
อัตราการจ่ายไม่เสถียร	1,2,3,4,5,7,8,,11,12
ไม่มีสารเคมีด้านจ่าย	1,2,4,7,8,11,12
แรงดันด้านจ่ายไม่ขึ้น	1,2,4,8,10,11,12
สารเคมีไม่ถูกดูดขึ้นมาที่เครื่องจ่าย	1,2,4,5,6,7,8,12
สารเคมีรั่ว	5,6
มอเตอร์ไม่ทำงาน	15,16,17,18,19
มอเตอร์กินกระแสไฟมากไป	13,15,16,17,19
เครื่องจ่ายและท่อสันมีเสียงดัง	8,12,,13,15,19
น้ำมันรั่ว	14
ห้องเครื่องร้อนมาก	7,13,19

9. การตรวจสอบระบบควบคุม

9.1 การตรวจสอบเมื่อค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (โวลท์) และค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์) คลาดเคลื่อน

- กรณีที่เข็มแสดงค่าโวลท์คลาดเคลื่อน
 - ให้ดันเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “OFF” และตรวจสอบดูว่าเข็มของมิเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งเลข 0 หรือไม่ ถ้าหากไม่ตรงให้ปรับตั้งโดยใช้ไขควงหมุนปรับสกรูที่ด้านล่างของมิเตอร์ให้เข็มชี้ที่ตำแหน่งเลข 0

รูปที่ 77 แสดงการปรับตั้งโวลท์มิเตอร์

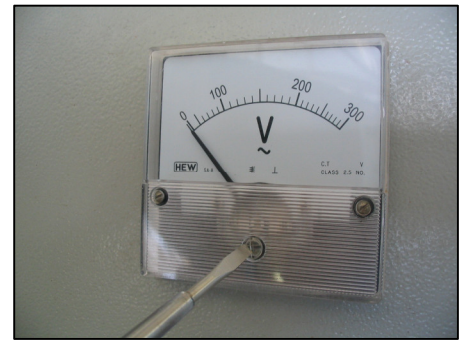

- ดันเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON” อีกครั้งหนึ่ง เพื่อดูว่าเข็มชี้ไปในช่วงที่กำหนดหรือไม่ ถ้าได้ก็ทำการเดินเครื่องสูบน้ำได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ไม่ควรเดินเครื่องสูบน้ำ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข

● ค่าที่อ่านได้จากแอมมิเตอร์ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดในแผ่นป้ายเนมเพลท ปัญหาเบื้องต้นอาจเกิดจากเข็มชี้ของแอมมิเตอร์ตั้งไม่ตรงตำแหน่งเลข 0 การปรับตั้งมีขั้นตอนเหมือนกันกับการปรับตั้งโวลท์มิเตอร์ ส่วนสาเหตุอื่นจะขึ้นกับปัญหาซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1) ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าที่กำหนด

สาเหตุ	การแก้ไข
สูบน้ำไม่ขึ้น	มีลมในท่อดูด ทำการไล่ลม
ปิดประตูท่อน้ำออก	เปิดประตูท่อน้ำออก

2) ค่าที่อ่านได้สูงกว่าที่ระบุ

สาเหตุ	การแก้ไข
แรงเคลื่อนไฟฟ้าตก	แจ้งการไฟฟ้าฯ
เครื่องทำงานเกินกำลัง อาจเกิดจากเพลาคด ลูกปืนแตก หรือเศษสิ่งแปลกปลอมอุดตันใบพัด	เช็ค แก้ไขตามสาเหตุ

9.2 หลอดไฟสีแดงและหลอดไฟสีเขียวไม่ติด

สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค	การแก้ไข
ขั้วต่อสายหลวมหรือหลุด	แก้ไขตามอาการ
เช็คว่ามีไฟสัปดาห์หรือไม่	แก้ไขตามอาการ
เช็คว่ามีหลอดไฟสีแดงและสีเขียวขาดหรือไม่	แก้ไขตามอาการ
เบรกเกอร์ทริปหรือไม่	หากเบรกเกอร์ทริป ให้ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้า แล้วดำเนินการแก้ไข และดำเนินการ ดังนี้ - ดันเบรกเกอร์มาที่ตำแหน่ง “OFF” - ดันเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON”

9.3 เมื่อมีการตัดวงจรการทำงานของเครื่องสูบน้ำ โดยโอเวอร์โวลติลลีย์ หลอดไฟสีแดงจะสว่างขึ้น

สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค	การแก้ไข
ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าว่ามีค่าต่ำกว่าค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่กำหนดให้เดินเครื่องสูบน้ำหรือไม่	รองนกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเหมาะสมในการเดินเครื่องสูบน้ำ
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ หากสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ที่เนมเพลทให้หยุดเครื่องสูบน้ำ	ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า

การเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริปโดยโอเวอร์โวลต

1. ปิดสวิตช์ลูกศรมาที่ตำแหน่ง “OFF” 
2. เปิดฝาครอบปุ่ม “Reset” ที่โอเวอร์โวลติลลีย์ 
3. กดปุ่มสีแดงลงจะได้ยินเสียงดังกรึกเบาๆ ปิดฝาครอบ 
4. ปิดสวิตช์ลูกศรมาที่ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำทำงาน “HAND” หรือ “AUTO” เครื่องสูบน้ำจะทำงานเช่นเดิม 

รูปที่ 78 ขั้นตอนการเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริปเนื่องจากการโอเวอร์โวลต โดยโอเวอร์โวลติลลีย์

9.4 เมื่อมีการตัดวงจรการทำงานของเครื่องสูบน้ำโดย เบรกเกอร์


สาเหตุและวิธีการตรวจเช็ค	การแก้ไข
ตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้าของสายไฟ	ทำการแก้ไขการลัดวงจรไฟฟ้าของสายไฟ
ตรวจสอบการลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ หลอดไฟฟ้า เป็นต้น	ทำการแก้ไขการลัดวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า

การเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริบ โดย เบรกเกอร์

1. บิดสวิตช์ลูกศรมาที่ตำแหน่ง “OFF” →



2. ดันเบรกเกอร์มาที่ตำแหน่ง “OFF” ←



3. ดันเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง “ON” →



4. บิดสวิตช์ลูกศรมาที่ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำทำงาน “HAND” หรือ “AUTO” เครื่องสูบน้ำจะทำงานเช่นเดิม หรือ สายไฟฟ้าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามเดิม

รูปที่ 79 ขั้นตอนการเริ่มต้นทำงานหลังเกิดการทริบเนื่องจากการลัดวงจรไฟฟ้า โดยเบรกเกอร์

หลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน มีหลักเกณฑ์ และมาตรฐาน ดังนี้

1. ด้านแหล่งน้ำดิบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1.1 ปริมาณน้ำดิบจะต้องเพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปาได้ตลอดทั้งปี
- 1.2 คุณภาพน้ำดิบ จะต้องได้มาตรฐาน ดังนี้

1) แหล่งน้ำผิวดิน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 1 – 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 หรืออย่างน้อยคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้นทางด้านกายภาพ มีความเหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำประปาได้

2) แหล่งน้ำบาดาล จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

2. ด้านระบบประปา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 2.1 ระบบน้ำดิบ จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถ้วน
- 2.2 ระบบผลิตน้ำประปา จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถ้วน
- 2.3 ระบบจ่ายน้ำประปา จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถ้วน

3. ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 3.1 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการผลิตน้ำประปา
- 3.2 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา จะต้องมีการดูแล และบำรุงรักษาระบบประปา ตามหลักวิชาการ
- 3.3 การซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อ อุปกรณ์ และระบบควบคุม จะต้องสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- 3.4 จะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

4 ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 4.1 ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ จะต้องเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ
- 4.2 แรงดันน้ำประปาที่ผลิตได้ จะต้องไหลแรงครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำตลอดเวลา
- 4.2 คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ จะต้องได้เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 ของกรมอนามัย

5 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 5.1 การกำหนดอัตราค่าน้ำประปา จะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและความสามารถในการจ่ายค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำ
- 5.2 มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้
- 5.3 ผู้บริหารกิจการระบบประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการประปา
- 5.4 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการระบบประปา กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- 5.5 มีการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบความก้าวหน้า

มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

1. มาตรฐานด้านแหล่งน้ำดิบ

มาตรฐานด้านแหล่งน้ำดิบ ประกอบด้วย ด้านปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำดิบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ปริมาณน้ำดิบจะต้องเพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปาได้ตลอดทั้งปี หมายถึง แหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำหลักในการผลิตน้ำประปา จะต้องมียุทธศาสตร์ปริมาณมากเพียงพอในการสูบน้ำเข้าสู่ระบบประปา ตามความต้องการน้ำของอัตราการผลิตของระบบประปา ตลอดจน จะต้องมียุทธศาสตร์ปริมาณน้ำเพียงพอ หรือสามารถสูบน้ำเข้าสู่ระบบผลิตประปาในปริมาณที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

1.2 คุณภาพน้ำดิบ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1) แหล่งน้ำผิวดิน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 1 – 4 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 หรืออย่างน้อยคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้นทางด้านกายภาพ มีความเหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำประปาได้

2) แหล่งน้ำบาดาล จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจะต้องส่งตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ฯ ก่อนที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตประปา)

2. มาตรฐานด้านระบบประปา

มาตรฐานด้านระบบประปา ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของระบบประปา ได้แก่ ระบบน้ำดิบ ระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ระบบน้ำดิบ จะพิจารณาจาก เครื่องสูบน้ำดิบและอุปกรณ์ / ท่อส่งน้ำดิบ / โรงสูบน้ำดิบ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถ้วน

2.2 ระบบผลิตน้ำประปา ระบบประปาจะต้องมีขนาดการผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำของชุมชน และรองรับปริมาณการใช้น้ำสูงสุดต่อวันได้ / ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ระบบประปาแบบบาดาล ประกอบด้วยถังกรองน้ำ ทRAYกรองน้ำ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ส่วนระบบประปาแบบผิวดิน จะประกอบด้วย ถังสร้างตะกอน รวมตะกอน ตกตะกอน และทRAYกรอง และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ) / ถังน้ำใสและอุปกรณ์ต่างๆ / ระบบจ่ายสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และเพื่อฆ่าเชื้อโรค จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง พร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถ้วน

2.3 ระบบจ่ายน้ำประปา เครื่องสูบน้ำดิบและอุปกรณ์ / หอถังสูงหรือบางแห่งใช้ระบบถังอัดความดัน และอุปกรณ์ประกอบ / มาตรฐานวัดน้ำ / ท่อเมนจ่ายน้ำ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรงพร้อมใช้งาน มีองค์ประกอบครบถ้วน

3. มาตรฐานด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา

มาตรฐานด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา ประกอบด้วยคุณสมบัติผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิต และการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุมการผลิต และการบำรุงรักษาระบบประปา จะต้องมีการดำเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

3.1 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากในการผลิตน้ำประปาจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาที่มีความรู้ ความสามารถ เรื่องระบบประปา ตั้งแต่การพิจารณาการเตรียมน้ำดิบ เพื่อจะนำเข้าสู่ระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างเหมาะสม การดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ของการผลิตน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐาน

3.2 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา จะต้องมีการดูแล และบำรุงรักษาระบบประปา ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และมีการบำรุงรักษาระบบประปาอย่างถูกต้อง ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีความสนใจเอาใจใส่ ในการบำรุงรักษาระบบประปาทุกองค์ประกอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด และวิธีการที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

3.3 การซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อ อุปกรณ์ และระบบควบคุม จะต้องสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำ ให้น้อยที่สุด

3.4 มีการควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากมีความสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการบริหารจัดการระบบประปาให้ยั่งยืน ผู้ควบคุมการผลิตจะต้องมีการสอดส่องดูแล การรั่วไหลของน้ำ ทั้งที่ระบบผลิตน้ำ และตามตลอดแนวเส้นท่อที่จ่ายน้ำ ไม่มีจุดรั่วซึมของน้ำตลอดจนไม่ให้มีการใช้น้ำฟรี ซึ่งการสูญเสียน้ำเหล่านี้ เป็นการเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ได้รายรับ ซึ่งอาจจะทำให้ระบบประปาประสบปัญหาการขาดทุน และอาจส่งผลกระทบต่อรายรับที่จะนำมาใช้ในการบำรุงรักษาระบบประปาได้

4. มาตรฐานด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา

มาตรฐานด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา มีดังนี้

4.1 ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ จะต้องเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ำ

4.2 แรงดันน้ำประปาที่ผลิตได้ จะต้องไหลแรงสม่ำเสมอ จ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำตลอดเวลา

4.3 คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ จะต้องได้เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 ของกรมอนามัย ต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ โดยการเติมคลอรีน และตรวจสอบคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อระหว่าง 0.2-0.5 มก./ล. มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ และส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้เข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ.2553 ของกรมอนามัย

5. มาตรฐานด้านการบริหารกิจการระบบประปา

มาตรฐานด้านการบริหารกิจการระบบประปา จะพิจารณาดังนี้

5.1 การกำหนดอัตราค่าน้ำประปา จะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและความสามารถในการจ่ายค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกคนสามารถใช้น้ำได้ในราคาที่เหมาะสม และตอบสนองยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำอุปโภคบริโภค ได้กำหนดเป้าหมายว่า ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอและราคาที่เป็นธรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ข้อ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

5.2 มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่สามารถเปิดเผย และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความมั่นใจในการบริหารกิจการระบบประปา ว่าสามารถบริหารกิจการระบบประปาให้มีความยั่งยืน มีรายรับ-รายจ่าย ที่เหมาะสม และมีการจัดการรายได้ในการบริหารกิจการระบบประปาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน และโปร่งใส

5.3 ผู้บริหารกิจการระบบประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการประปา การดูแลบริหารกิจการระบบประปาจำเป็นต้องมีผู้บริหาร และทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ เรื่องระบบประปาพอสมควร ตั้งแต่การพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องการบำรุงรักษาระบบผลิตประปาให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตประปา การจัดการเรื่องรายรับ-รายจ่ายต่างๆ ให้มีความสมดุล รวมทั้งการจัดการในเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของระบบประปา เพื่อที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเอาใจใส่ และเต็มความสามารถได้ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างยั่งยืน

5.4 มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจการระบบประปา กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนี้ จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบประปา ของผู้บริหารกิจการ และประชาชนผู้ใช้น้ำ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น

5.5 มีการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการและข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบความก้าวหน้า เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการบริหารกิจการระบบประปา และทราบข้อมูลต่างๆ ของกิจการระบบประปาอย่างต่อเนื่อง ว่ามีการดำเนินการอะไร มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นใครบ้าง เนื่องจากประชาชนจะได้รู้ว่าจะต้องประสานหากเกิดปัญหาต่างๆ กับใครหรือผู้ใดจะเป็นผู้มาเก็บค่าน้ำ ฯลฯ

สถานที่ติดต่อ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ที่อยู่ ๑๘๐/๓ ซอย ๓๔ ถ.พระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๖๖๐๘-๙

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

ที่อยู่ เลขที่ ๕๕๕ หมู่ ๑๕ ถ.ลำปาง – ห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๐๒ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๘
 รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน
 กำแพงเพชร ตาก

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ที่อยู่ เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๙ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๒๕๒๔๑ โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๕๒๔๑ ต่อ ๑๐๗
 รับผิดชอบพื้นที่ ๑๒ จังหวัด คือ สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี
 สมุทรปราการ ปทุมธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ที่อยู่ เลขที่ ๓๐๗ หมู่ ๑๔ ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐ โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๔๙
 รับผิดชอบพื้นที่ ๗ จังหวัด คือ เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย นครพนม สกลนคร บึงกาฬ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔

ที่อยู่ ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๑๗๑๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๒๘๑๑
 รับผิดชอบพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

ที่อยู่ เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๔๔๙๒ ๕๒๕๖ โทรสาร ๐ ๔๔๙๒๐๒๕๔
 รับผิดชอบพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖

ที่อยู่ เลขที่ ๘๒๐ ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
 โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๓๖๓๘-๙ โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๓๖๓๘-๙
 รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ระยอง
 สระแก้ว ชลบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ที่อยู่ เลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๔ ถ.ราชบุรี - น้ำพุ ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๘ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๔๙๘๘

รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

ที่อยู่ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๖ ถ.พุงควนจีน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๕๖ โทรสาร ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๕๗ ต่อ ๓๐๐

รับผิดชอบพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙

ที่อยู่ เลขที่ ๘๑๙ หมู่ ๘ ต.วังทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑ โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๓

รับผิดชอบพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ที่อยู่ เลขที่ ๓๙๔ หมู่ ๔ ถ.อำเภอต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๔๒ โทรสาร ๐ ๗๗๒๗ ๒๙๔๖

รับผิดชอบพื้นที่ ๖ จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ระนอง ภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

ที่อยู่ เลขที่ ๒๙ ถ.เลียงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๑ ๑๙๖๙ โทรสาร ๐ ๔๕๓๑ ๖๒๙๘

รับผิดชอบพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือฯ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

นางจรรยา ไตรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ

หัวหน้าคณะกรรมการฯ

นายไตรสิทธิ์ วิฑูรชวลิตวงษ์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการฯ

นางสาวสุญาณี สุทธิพงษ์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ

นายศักดิ์สิทธิ์ แจ่มไพศาล

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพิชญ์ ศรีเหรา

นายช่างโยธาอาวุโส

นายพอจิตต์ ชันทอง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นายมนตรี ทั้งสุวรรณ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจตุรวิทย์ ชินจิตร

วิศวกรปฏิบัติการ

นายไพรัช แก้วจินดา

พนักงานธุรการ ส4

หมายเหตุ ปรับปรุงจาก คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาบาดาล รูปแบบของ กรมทรัพยากรน้ำ
ขนาดอัตราการผลิต 7 และ 10 ลบ.ม./ชม. สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ มีนาคม 2553



คำสั่งสำนักบริหารจัดการน้ำ

ที่ ๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน

ตามที่สำนักบริหารจัดการน้ำ ได้มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านและการบริหารจัดการน้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงาน ตลอดจนได้มีการจัดฝึกอบรมด้านระบบประปาหมู่บ้านและด้านการบริหารจัดการน้ำ ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

เพื่อรองรับการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคู่มือ และหลักสูตรฝึกอบรมที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านของสำนักบริหารจัดการน้ำดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือและหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นางจรรยา ไตรรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
๒. นายไตรสิทธิ์ วิฑูรชวลิตวงษ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ	หัวหน้าคณะทำงาน
๓. นางสาวสุญานี สุทธิพงษ์	ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการ	คณะทำงาน
๔. นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพศาล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕. นายพอจิตต์ ชันทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นายกิตติพิชญ์ ศรีहरา	นายช่างโยธาอาวุโส	คณะทำงาน
๗. นายมนตรี ทั้งสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะทำงาน
๘. นายไพรัช แก้วจินดา	พนักงานธุรการ ส๔	คณะทำงาน
๙. นายเจริญชัย จิรชัยรัตนสิน	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน และเลขานุการ
๑๐. นายจตุรวิทย์ ชินจิตร	วิศวกรปฏิบัติการ	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

/อำนาจหน้าที่...

-๒-

อำนาจหน้าที่

๑. ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในเอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน และการบริหารจัดการน้ำ
อื่นๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และจัดทำร่างคู่มือฉบับปรับปรุงเสนอผู้บริหาร
๒. ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านที่เหมาะสมเสนอผู้บริหาร
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



(นางจรรยา ไตรรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ