



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๑๔๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑



เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

ด้วยดิฉัน นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ๓ ๔ ๗ ๘ และ ๙ (รวม ๖ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค/ผู้แทน ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการตรวจราชการ ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)


ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ๓ ๔ ๗ ๘ และ ๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๓๑.๙๕๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๒.๕๒๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๑ จำแนกเป็น

๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่าย ๑๘.๕๘๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๒๓.๙๘๗๓ ล้านบาท)

๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๒๒.๕๖๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๙๕.๗๖๕๘ ล้านบาท)

๑.๓ แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๔.๙๓๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗.๓๖๔๖ ล้านบาท)

๑.๔ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เบิกจ่าย ๑๐๖.๔๔๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑,๖๐๔.๘๓๗๙ ล้านบาท)

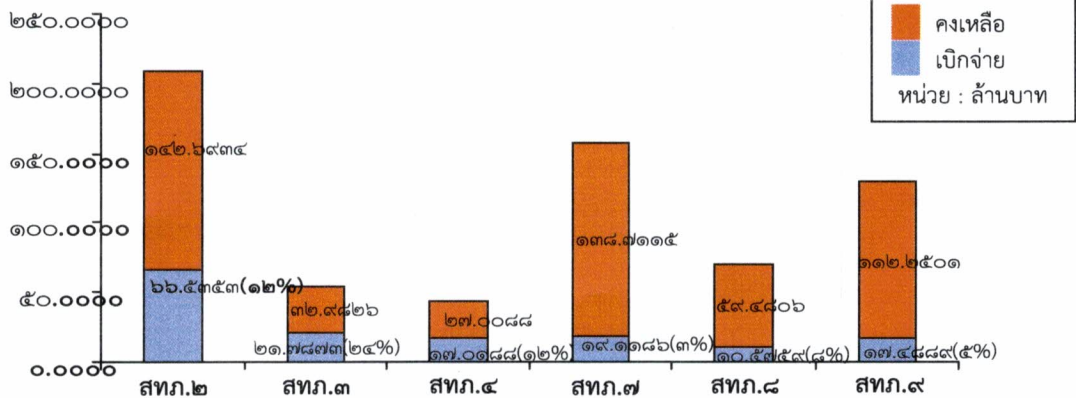


/๒.ผลการดำเนินงาน...

เรื่องกลับ กสบ.
วันที่ 16 มี.ค. 64
เวลา 10.30


๒. ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล สนผ. ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินงานบงท่น รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๘ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗ จำแนกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้ดังนี้


สทภ.๒



สทภ.๓*




สทภ.๔*




สทภ.๗*



สทภ.๘



สทภ.๙



หมายเหตุ * มีแผนโอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเบิกจ่ายแทนกัน สทภ.๓/๓ รายการ สทภ.๔/๕ รายการ และ สทภ.๗/๒ รายการ

๓. ผลการดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำแล้ง น้ำท่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

	หน่วยงาน	ปริมาณการสูบน้ำ			รถน้ำ แจกน้ำ (ลบ. ม.)	แจกน้ำดื่ม (ขวด)
		แล้ง (ลบ.ม)	ท่วม (ลบ.ม)	รวม (ลบ.ม)		
๑.	สทภ.๒	๖,๗๘๔,๕๖๐	-	๖,๗๗,๕๖๐	-	-
๒.	สทภ.๓	๑,๖๙๑,๐๐๐	-	๑,๖๙๑,๐๐๐	-	๒,๕๐๐
๓.	สทภ.๔	๑,๐๗๐,๕๐๐	-	๑,๐๗๐,๕๐๐	-	-
๔.	สทภ.๗	๑,๙๒๙,๖๐๐	๑,๙๗๖,๕๒๐	๓,๙๐๖,๑๒๐	๑๒	-
๕.	สทภ.๘	-	๑,๙๙๙,๐๐๐	๑,๙๙๙,๐๐๐	-	-
๖.	สทภ.๙	๓,๖๕๖,๐๒๐	-	๓,๖๕๖,๐๒๐	๕,๕๓๒	๙๑,๗๘๐
	รวม	๑๕,๑๓๑,๖๘๐	๓,๙๗๕,๕๒๐	๑๙,๑๐๗,๒๐๐	๕,๕๔๔	๙๔,๒๘๐

/๔.ปัญหา...

๔. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

ที่	หน่วยงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑.	สทภ.๒	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ เช่น งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัย มีสถานีที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นต้องบำรุงรักษามากขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง - งานเสริมสร้างศักยภาพ อปท.ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการตามแผนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.	สทภ.๓	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ - บุคลากรส่วนอุทกวิทยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ และไม่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทน - การประสานงานโครงการอนุรักษ์ฯ ที่จะโอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเบิกจ่ายแทนกันไม่ชัดเจน
๓.	สทภ.๔	- การเบิกจ่ายแทนกัน การประสานงานไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่สามารถให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีฯ ในการตรวจเยี่ยมฯ หรือการให้ข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/ทสจ./ผู้ที่เกี่ยวข้อง - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ เช่น งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัย มีสถานีที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นต้องบำรุงรักษามากขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง - ภารกิจของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำไม่ชัดเจน ในปี ๒๕๖๔ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนตามที่ ผอ.สทภ.มอบหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ
๔.	สทภ.๗	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ เช่น งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัย มีสถานีที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นต้องบำรุงรักษามากขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง - บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะ/ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับภารกิจ - งานเสริมสร้างศักยภาพ อปท.ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการตามแผนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - งบประมาณบำรุงรักษาน้อยไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำเนินการ
๕.	สทภ.๘	- ภารกิจ/งบประมาณของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำไม่ชัดเจน
๖.	สทภ.๙	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ เช่น งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัย มีสถานีที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นต้องบำรุงรักษามากขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง - มีปัญหาเรื่องการที่ดิน จึงขอให้ผลักดันเรื่องกฎหมายการซื้อ-ขายดิน - ความไม่ชัดเจนเรื่องภารกิจ/งบประมาณของส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ

/๕. ประเด็น...

๕. ประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ ขอให้ผลักดันเรื่องโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สอดคล้องภารกิจ เช่น ตำแหน่งด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ โครงการเบิกจ่ายแทนกัน ขอให้ สนผ.ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานแจ้งผลการดำเนินงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย เพื่อยางานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ (ผู้ว่าราชการจังหวัด ทสจ.)

๕.๓ หน่วยงานส่วนกลางที่มีแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัด ขอให้แจ้งแผนงาน/โครงการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจงต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

๕.๔ ขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย (ชุด RTK, คอมพิวเตอร์)

๕.๕ ผลักดันโครงการนำร่องการบริหารมูลดิน

๕.๖ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๕.๗ กรมควรมีการวางแผนการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้/ความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่

๕.๗.๑ อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้/ประสบการณ์มาจากกรมอนามัยที่ปรับโอนมาอยู่กรมทรัพยากรน้ำในคราวปฏิรูประบบราชการซึ่งคาดว่าภายในปี ๒๕๖๕ จะเกษียณอายุราชการ ดังนั้น ควรมีการวางแผนรองรับการปฏิบัติการกิจดังกล่าว

๕.๗.๒ อบรมเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเกี่ยวกับภารกิจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๗.๓ ผลักดันกระบวนการสอนงาน (พี่สอนน้อง) รองรับกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ประสบการณ์เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ

๖. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการ

๖.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑.๑ ควรมีการจัดระบบการติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งในประเด็นการใช้ประโยชน์และความคงทนของสิ่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืน

๖.๑.๒ ขอให้หน่วยงานในภูมิภาคสนับสนุนข้อมูล ทสจ.ในฐานะตัวแทนของ ทส. เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

๖.๒ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

๖.๒.๑ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายให้เป็นตามแผน/เป้าหมายที่กำหนดไว้

/๖.๒.๒ ขอให้หน่วยงาน...

๖.๒.๒ ขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงการ/อัตรากำลัง/ขอรับจัดสรรงบประมาณ เช่น การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์/อุปกรณ์ การจัดทำแผน
อัตรากำลังหน่วยงาน เป็นต้น

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เห็นควรให้หน่วยงานพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- สลก./กพร.(ข้อ ๕.๑) สนผ.(ข้อ ๕.๒ และข้อ ๖.๑.๑) หน่วยงานกลาง (ข้อ ๕.๓ - ๕.๔)
สพน.(ข้อ ๕.๕) และ สลก.(ข้อ ๕.๖ และ ๕.๗)
- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (ข้อ ๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณัฐพร ทงอฬ

(นางสาวณัฐสุรีย์ หาญวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

๓

เรียนนายอภินันท์



๑๕ มีค. ๒๕๖๔

(นายอภินันท์ อวราชรัตน)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๔

เรียน นายอ.

เพื่อขอให้นำเสนอเรื่องในประเด็นเรื่อง
อัตรากำลังในตำแหน่งผู้ช่วย อธิบดี ๑๓๓. กน.
(ขออภัยที่ส่งมาช้า) เรียน
เพื่อโปรดพิจารณาและตอบกลับ



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๒๗๙๙
วันที่ ๕ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๐ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 03465
วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา 15.๐9 น.

ส่วนราชการ สำนักงานผู้ตรวจราชการ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑
ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๕๐ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

๒. ข้อเท็จจริง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ โดย VDO Conference ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจราชการของ ๕ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ๕ ๖ ๑๐ และ ๑๑ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค/ผู้แทน ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการตรวจราชการ ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ทั้ง ๕ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (สทก.๑ ๕ ๖ ๑๐ และ ๑๑) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๑.๗๘๐๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๕๕.๘๘๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ จำแนกเป็น

๒.๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่าย ๑๘.๑๘๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑๙.๖๑๑๖ ล้านบาท)

๒.๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๓๑.๖๐๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑๑๔.๗๕๓๖ ล้านบาท)

๒.๑.๓ แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๒.๗๕๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓.๕๑๐๖ ล้านบาท)

๒.๑.๔ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เบิกจ่าย ๒๐๓.๓๓๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑,๒๖๓.๙๐๔๘ ล้านบาท)

เรื่องกลับ สผ.

วันที่ ๗ เม.ย. ๖๔


เวลา ๐๙.๐๑ น.

/๖๐๐.๐๐๐๐

เรื่องกลับ กลบ.


วันที่ 5 เม.ย. ๖๔

เวลา 17.30 น.

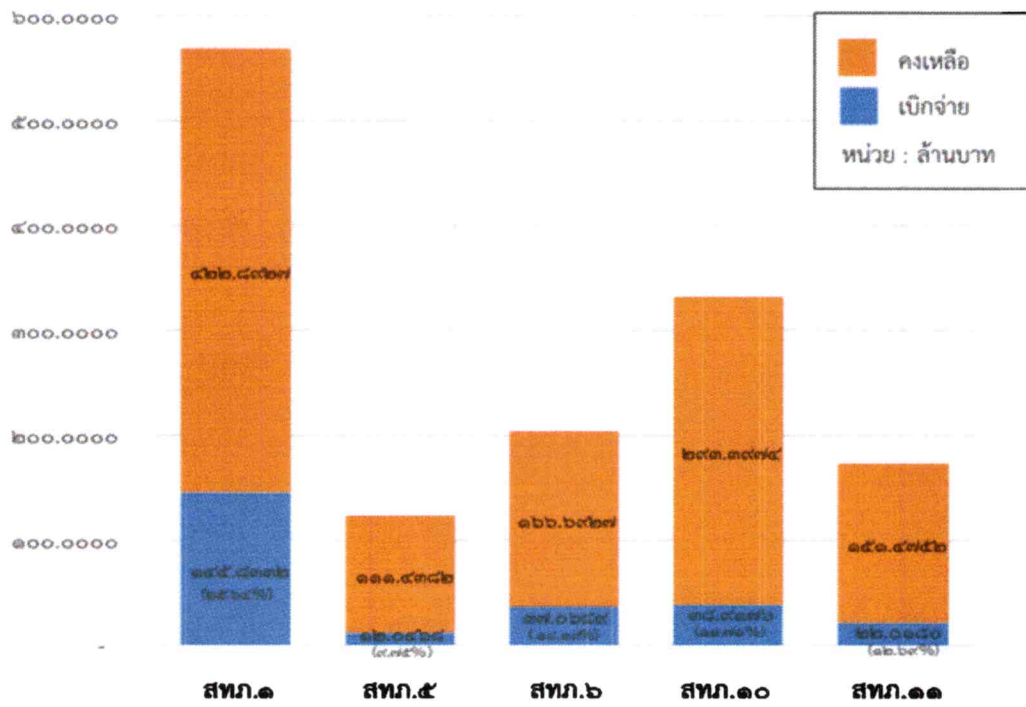

๒.๒ ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล สณพ. ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินงานงบลงทุน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๑ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔ จำแนกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ได้ดังนี้

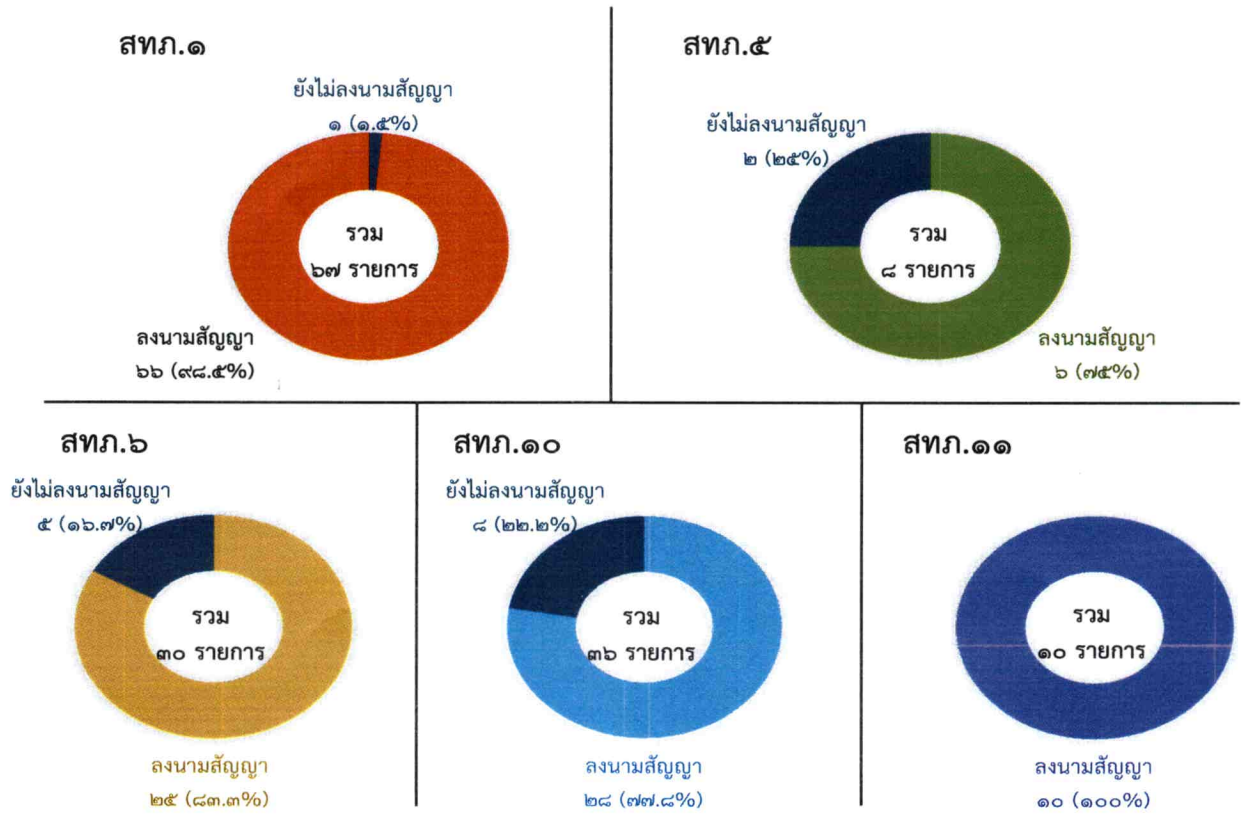

๒.๓ ผลการดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำแล้ง น้ำท่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน	ปริมาณการสูบน้ำ			รถน้ำ แจกน้ำ (ลบ.ม.)	แจกน้ำดื่ม (ขวด)
	แล้ง (ลบ.ม.)	ท่วม (ลบ.ม.)	รวม (ลบ.ม.)		
สทภ.๑	๕๘๕,๖๐๐	-	๕๘๕,๖๐๐	๖๔๘	-
สทภ.๕	๖๕๑,๕๐๐	๔๗๓,๘๐๐	๑,๑๒๕,๓๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐
สทภ.๖	๖,๔๑๙,๐๐๐	๙๙,๖๓๒	๖,๕๑๘,๖๓๒	-	๑,๘๐๐
สทภ.๑๐	๑๙๕,๒๐๐	๑๖๓,๒๐๐	๓๕๘,๔๐๐	๒๔,๐๐๐	๗,๕๐๐
สทภ.๑๑	๒๓๔,๗๕๐	-	๒๓๔,๗๕๐	-	๑,๔๔๐
รวม	๘,๐๘๖,๐๕๐	๗๓๖,๖๓๒	๘,๘๒๒,๖๘๒	๓๒๔,๖๔๘	๑๕,๗๔๐

๒.๔ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

หน่วยงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สทภ.๑	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ เช่น งบบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศปว. ได้มอบให้ สทภ. โดยส่วนอุทกวิทยาฯ ดูแล ปรากฏว่า งบประมาณที่จัดสรรสามารถใช้จ่ายเป็นเพียงค่าไฟฟ้าเท่านั้น ไม่มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้รู้ประจำสถานีได้ งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัยถูกปรับลด แต่มีสถานีที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมาก (๖๔๓ สถานี) ทำให้ต้องปรับลดแผนการซ่อมบำรุงสถานี - บุคลากรในส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ (ปี ๖๕ เกษียณอายุหมด) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ และไม่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทน - อุปกรณ์ในการสำรวจน้ำแม่น้ำโขง มีการเสื่อมสภาพและมีการใช้งานมานาน (เครื่อง ADCP) บางอย่างมีการชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ (เครื่องมือตักตะกอน) ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ - ขอรับการสนับสนุนท่าจอดเรือสำรวจน้ำแม่น้ำโขง เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าที่จอดเรือของภาคเอกชนและใช้พื้นที่จำนวนมาก - เครื่องสูบน้ำขนาด ๘ - ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๔ เครื่อง ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้งานเป็นประจำ แต่มีอุปกรณ์ท่อสูบน้ำเพียง ๕ ชุด และสายยางส่งน้ำไม่เกิน ๕๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สทภ.๕	- สถานีวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) จำนวน ๑๘ สถานี ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจากระบบไฟฟ้าเป็นระบบโซลาเซลล์ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ (อุปกรณ์ Unidata ระบบน็อนส่งข้อมูล) ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ ๑๒ สถานี ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้ง ศปว. โดยได้แจ้งว่าได้ขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๕ เพื่อการซ่อมแซมไว้แล้ว - บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะ/ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับภารกิจ

/หน่วยงาน

หน่วยงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สทภ.๕ (ต่อ)	- การจัดให้มีคำสั่งภายในเพื่อจัดตั้งส่วนเครื่องกล โดยใช้อัตราว่าง อาจจะมีปัญหาวิกฤติได้ เนื่องจากส่วนดังกล่าวต้องใช้บุคลากรสายช่าง/วิศว ซึ่งปัจจุบันไม่มี แต่ สทภ. ใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
สทภ.๖	- งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัย และงบประมาณในการจัดหาอะไหล่ ไม่สอดคล้องกับภารกิจ ถูกปรับลดลงทุกปี ในขณะที่สถานีฯ เสื่อมสภาพและมีสถานีที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้น ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์จำเป็นต้องบำรุงรักษามากขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง - สถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ไม่สามารถดูข้อมูล Real time จากสถานีได้ - บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะ/ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับภารกิจ - ค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบันนี้ได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นหลายรายการ ควรมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่อไป
สทภ.๑๐	- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะ/ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับภารกิจ - งบประมาณบำรุงรักษาน้อยไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำเนินการ
สทภ.๑๑	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอ ทำให้การบริหารงานมีข้อจำกัด - บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะ/ประสบการณ์ไม่สอดคล้องกับภารกิจ

(เอกสารแนบ)

๓. ข้อพิจารณา

หน.ผต. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการตรวจราชการได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด่วน จึงเรียนเสนอข้อเสนอแนะเพื่อผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาสั่งการ และ/หรือดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้ หน.ผต. เพื่อจกได้นำเรียนอธิบดีต่อไป สรุปได้ดังนี้

ข้อ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ หน.ผต.	หน่วยงานที่รับผิดชอบและ/หรือเกี่ยวข้อง
๓.๑	ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศปว. ได้มอบให้ สทภ. โดยส่วนอุทกวิทยาฯ ดูแล ปรากฏว่า งบประมาณที่	ผู้บริหาร ศปว. และ สนผ.ต้องเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วนของสถานีวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ โดยเฉพาะ	ผู้บริหาร ศปว. และ สนผ.

ข้อ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ทน.ผด.	หน่วยงานที่รับผิดชอบและ/หรือเกี่ยวข้อง
๓.๑ (ต่อ)	จัดสรรสามารถใช้จ่ายเป็นเพียงค่าไฟฟ้าเท่านั้น ไม่มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้รู้ประจำสถานีได้ การชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ ไม่สามารถดูข้อมูล Real time จากสถานีได้ (สทท.๑ ๕ และ ๖)	ใน ๑๒ สถานี ของ สทท.๕ ก่อนเข้าฤดูน้ำหลาก ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้รู้ประจำสถานีฯ โดยอาจพิจารณาจากเงินเหลือจ่ายประจำปี ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน	
๓.๒	บุคลากรเกษียณอายุราชการ และไม่ได้รับการจัดสรรอัตราทดแทน ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ (สทท.๑ ๕ ๖ ๑๐ และ ๑๑)	ควรเร่งผลักดันแผนฯ อัตรากำลังแผนฯ การอบรม ให้เป็นรูปธรรม โดยเร็ว เพื่อรองรับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	สทท. และ ก.พ.ร.
๓.๓	ค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปัจจุบันนี้ได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นหลายรายการ ควรมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่อไป (สทท.๖)	ควรมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	สทท.
๓.๔	อุปกรณ์ในการสำรวจน้ำแม่น้ำโขง มีการเสื่อมสภาพ และมีการใช้งานมานาน บางอย่างมีการชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ (สทท.๑)	ผู้บริหาร และ สวพ. ต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอาจพิจารณาจากเงินเหลือจ่ายประจำปี ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน	ผู้บริหาร สวพ. และ สทท.
๓.๕	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของภารกิจ เช่น งบบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ สามารถใช้จ่ายเป็นเพียงค่าไฟฟ้าเท่านั้น ไม่มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้รู้ประจำสถานีได้ งบบำรุงรักษาระบบเตือนภัยถูกปรับลดลงทุกปี ในขณะที่สถานีฯ เสื่อมสภาพและมีสถานีที่ต้องดูแลจำนวนมาก (สทท.๑ และ ๖)	ผู้บริหาร ศปว. สวพ. และ สทท.ต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน	ผู้บริหาร ศปว. สวพ. และ สทท.

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

(นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายภาค ทวารภักดิ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ