



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้
และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ
ที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม

พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกิจกรรมการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ที่มีการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำ
จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาล ก่อนมีการใช้น้ำให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม
ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำภายใต้มาตรฐานสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

- (๑) มาตรวัดน้ำแบบไฟล์ในท่อ
- (๒) มาตรวัดน้ำแบบไฟล์ในทางน้ำเปิด

มาตรฐานตาม (๑) และ (๒) ให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หรือมีลักษณะ^๑
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ความเที่ยง และอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการรับรอง
ผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ

ข้อ ๒ การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำต้องติดตั้งมาตรฐานไฟล์ด้านหลังเครื่องสูบน้ำ และต้องห่าง
จากจุดสูบน้ำไม่เกินห้าร้อยเมตร หรือในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำให้ติดตั้งมาตรฐานไฟล์ที่ทางน้ำมาเชื่อมกับแหล่งน้ำ^๒
ไม่เกินห้าร้อยเมตร

ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งมาตรฐานไฟล์เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ก่อนติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ตามข้อ ๑ อย่างน้อยเจ็ดวัน ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง
และประเภทที่สามต้องยื่นคำขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ตามแบบ ทบ. ๑๓ ตามท้ายประกาศนี้
พร้อมรายละเอียดการติดตั้งมาตรฐานไฟล์ซึ่งลงนามรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๗
และส่งมอบมาตรฐานไฟล์น้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง
ของมาตรฐาน หากถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้อยละติดกับมาตรฐานไฟล์เพื่อป้องกัน^๓
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงให้มาตรฐานไฟล์แสดงตัวเลขการใช้น้ำอย่างกว่าความเป็นจริงแล้วใช้เม็ดตะกั่ว^๔
ปิดทับรอยต่อລວດและประทับตราไว้เป็นสำคัญ แล้วจดตัวเลขในมาตรฐานว่าถึงตัวเลขที่เท่าใดเพื่อถือเป็นตัวเลข
เริ่มแรกใช้น้ำแล้วคืนให้ผู้รับอนุญาตใช้น้ำเพื่อนำมาตรฐานไฟล์ไปติดตั้งต่อไป

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เมื่อผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณีที่สองและประเพณีที่สามได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตามประกาศนี้แล้ว ให้แจ้งต่อกำกับดูแลทรัพยากรน้ำหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด ตำแหน่งที่มีการติดตั้งและจำนวนของเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งมีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังกล่าว โดยหากสถานที่นั้นเป็นเคหสถานหรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะหรือมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้น

ในกรณีที่สถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในที่สาธารณะหรือมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอมให้เข้าไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการดำเนินการดังกล่าวให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำทราบด้วย

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณีที่สองและประเพณีที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บรายละเอียดที่จำเป็นต่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ที่ไม่ใช่ทางน้ำชลประทาน และไม่ใช่น้ำบาดาล รายงานต่อกำกับดูแล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ทุกสามเดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด

ข้อมูลหรือรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ปริมาณน้ำที่ใช้เป็นรายวันและรายเดือน

(๒) รายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านน้ำ

(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริง กรณีที่ไม่สามารถวัดปริมาณน้ำจากมาตรการด้านน้ำตามข้อ ๑ ได้เนื่องจากความชำรุดหรือสูญหายของมาตรการด้านน้ำ และผลการประเมินปริมาณน้ำที่มีการใช้ในระหว่างที่ไม่สามารถวัดปริมาณน้ำจากมาตรการด้านน้ำ

ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณีที่สองและประเพณีที่สามจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณีที่สองและประเพณีที่สาม คุ้มครองมาตรการด้านน้ำให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ในกรณีที่มาตรการด้านน้ำชำรุดหรือทำงานไม่เที่ยงตรง สูญหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำดังกล่าวดำเนินการซ่อมแซม ติดตั้ง หรือเปลี่ยนมาตรการด้านน้ำให้ใช้งานได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือทราบเหตุแห่งการนั้น

ในกรณีที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำได้ เนื่องจากมาตรการด้านน้ำชำรุดใช้การไม่ได้หรือด้วยเหตุอื่นใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณค่าใช้น้ำตามปริมาตรบนน้ำสูงสุดที่ขนาดของเครื่องสูบน้ำจะสูบได้ในจีดรออยส์ลิบชั่วโมงต่อเดือนทุกเครื่องรวมกัน จนกว่าผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำจะดำเนินการซ่อมแซมมาตรการด้านน้ำหรือติดตั้ง มาตรการด้านน้ำตัวใหม่ทดแทน

เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วนโดยคิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน

ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ใช้น้ำประปาจะติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำ ให้แจ้งรายละเอียดของเครื่องมือวัดดังกล่าวที่ได้รับ การรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติหรือการรับรองมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง จากสามัญวิศวกรมาพร้อมกับคำขอใช้น้ำด้วยโดยหากได้รับใบอนุญาตใช้น้ำให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ติดตั้ง เครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังกล่าวด้วย

(๒) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือวัดที่ได้ติดตั้งไว้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต ใช้น้ำแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังกล่าวที่ได้รับการรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบัน มาตรฐานวิทยาแห่งชาติ และการรับรองมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งจากสามัญวิศวกร มาพร้อมกับการแจ้ง ตามข้อ ๖ ด้วย

ข้อ ๘ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประปาที่สองหรือประปาที่สามติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศนี้กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต การใช้น้ำดังกล่าวดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

หากผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำตามวรรคหนึ่ง ไม่ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา ที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปจัดการ รื้อ ถอน เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ติดตั้งไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดโดยผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อการดำเนินการทั้งสิ้น

ข้อ ๙ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประปาที่สองหรือประปาที่สาม ได้ดำเนินการติดตั้งไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถใช้ต่อไปได้หากเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือได้รับการรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติหรือการรับรอง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งจากสามัญวิศวกร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายกานต์ ถาวรฤทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เอกสารท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำขลุปะทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทหลัก ตามประเภทของทางน้ำได้แก่ มาตรวัดน้ำแบบไฟลในท่อ และเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแบบการไหลในทางน้ำ เปิด

๑.๑ มาตรวัดน้ำแบบการไหลในท่อ

มาตรวัดน้ำแบบการไหลในท่อ (Flow Meter) มีหลายรูปแบบ แต่ละวิธีมีหลักการแตกต่าง กันไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหาความเร็วและคำนวณอุกมาเป็นอัตราการไหล ($Q=AV$) ดังนี้

๑.๑.๑ มาตรวัดน้ำในท่อแบบใบพัด (Paddle Wheel) ออกแบบโดยใช้ชุดกังหัน ติดตั้งภายในท่อที่ของไหลไหลผ่าน ทำให้วางล้อใบพัดหมุนโดยความเร็วรอบที่ใบพัดหมุนแพร่ผันตรงกับความเร็วที่ของไหลไหลผ่าน เครื่องมือวัดการไหลชนิดนี้มีลักษณะความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ที่ดีที่อัตราการไหลสูง ส่วนที่อัตราการไหลต่ำกว่าการไหลที่วัดได้จะได้รับผลกระทบจากแรงต้านเนื่องจากความเสียดทาน ในการติดตั้ง เครื่องมือวัดต้องพิจารณาระยะความตรงของท่อทั้งด้านหน้าก่อนเข้าตัวเครื่องมือวัดและระยะด้านหลัง เพื่อบังกัน ค่าความเร็วที่วัดคลาดเคลื่อน เนماะสำหรับการใช้กับท่อส่งน้ำขนาด ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ มิลลิเมตร โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- (๑) ต้องเป็นมาตรวัดน้ำแบบใบพัดสำหรับวัดน้ำดิบ
- (๒) วัดปริมาณน้ำได้เที่ยงตรง คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 5\%$
- (๓) วัดความเร็วของน้ำอยู่ในช่วง ๐.๓๕ – ๕.๐ เมตร/วินาที
- (๔) ความดันที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ บาร์
- (๕) สามารถใช้กับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ – ๑๐๐ มม.
- (๖) อายุการใช้งาน ๖ – ๘ ปี

๑.๑.๒ มาตรวัดน้ำในท่อแบบอิเลคโทรแมคเนติก (Electromagnetic) หลักการทำงานใช้กฎของฟาราเดีย เมื่อของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟชีนใน แนวตั้งฉากกับทิศทางของการไหลของสนามแม่เหล็ก เนماะสำหรับการใช้กับท่อส่งน้ำขนาด ๒๕๐ – ๗๕๐ มิลลิเมตร โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- (๑) วัดปริมาณน้ำเที่ยงตรงตระดับคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 0.5\%$
- (๒) วัดความเร็วของน้ำอยู่ในช่วง ๐.๑๐ – ๑๐ เมตร/วินาที
- (๓) สามารถทำงานได้ภายใต้สภาพความดันสูงสุด ๔๐ บาร์
- (๔) สามารถใช้กับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐๐ – ๑,๐๐๐ มม.
- (๕) อายุการใช้งาน ๖ – ๘ ปี

๑.๑.๓ มาตรวัดน้ำในท่อแบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flowmeter) หลักการทำงานอาศัยค่าการสะท้อนคลื่นความถี่เสียง เสียงที่มีความถี่สูงเกินที่มนุษย์จะได้ยินที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีอยู่ ๒ ประเภท คือแบบ Doppler และ Transit time

๑.๑.๓.๑ แบบ Doppler

อาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นความถี่เสียง เมื่อส่งไปกระทบอนุภาคของสารที่ปะปนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอนุภาคของสารเคลื่อนความเร็วเท่ากับ Fluid ดังนั้นความถี่ที่สะท้อนกลับต่างไปจากค่าที่ส่งออกไป ค่าความถี่ที่เปลี่ยนไปนี้แปรผันตรงกับความเร็วในของเหลวของ Fluid นั้น ๆ ทำให้สามารถทราบค่าอัตราการไหลในรูปแบบบริมาตรฐานได้

๑.๑.๓.๒ แบบ Transit Time

อาศัยหลักการของเวลาที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านของเหลวโดยจะพิจารณาค่าความแตกต่างของเวลา ระหว่าง ทิศทางที่คลื่นเสียงเดินทางสวนกระแส Flow และทิศทางตามกระแส Flow ซึ่ง Transit Time นี้สามารถเรียกว่า Time of flight หรือ Time of


มาตรวัดน้ำในท่อแบบอุลตร้าโซนิค มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- ๑) วัดปริมาณน้ำมีความเที่ยงตรง คลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 1.0\%$
- ๒) วัดความเร็วของน้ำอยู่ในช่วง ๐.๕๐ เมตร/วินาที ขึ้นไป
- ๓) ต้องสามารถทำงานได้ภายใต้ความดันไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์
- ๔) สามารถใช้กับท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ – ๓,๓๐๐ มม.
- ๕) อายุการใช้งาน ๓ – ๕ ปี


๑.๒ มาตรวัดน้ำแบบการไหลในทางน้ำเปิด

๑.๒.๑ ประตูระบายน้ำแบบบานตรง (Slide gate)

ประตูระบายน้ำแบบบานตรงเป็นประตูระบายน้ำ ซึ่งบานประตูมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบวางอยู่ในแนวตั้ง ปิดและเปิดในแนวตรงขึ้นลงในช่องบังคับการไหลของน้ำผ่านประตูระบายน้ำจะไหลผ่านช่องระหว่างตัวของประตู ลอดใต้ช่องบานประตูที่เปิดไว้ เมื่อน้ำไหลลอดประตูมีลักษณะการไหลด้านท้ายน้ำ ๒ แบบ คือ ลักษณะการไหลเป็นแบบอิสระ (free flow) และการไหลแบบจมใต้ผิวน้ำ (Submerged flow) ตามรูปที่ ๒.๑

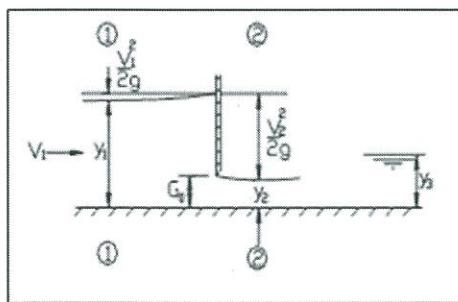

ลักษณะการไหลด้านท้ายประตูแบบ free flow

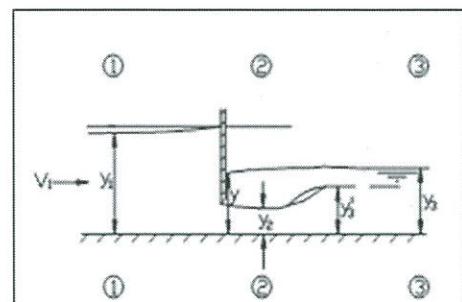


ลักษณะการไหลด้านท้ายประตู Submerged flow


รูปที่ ๒.๑ ประตูระบายน้ำแบบบานตรง (Slide gate)

๑.๒.๒ ประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (Radial Gate)

ประตูระบายน้ำแบบบานโค้งเป็นประตูระบายน้ำมีบานลักษณะเป็นแผ่นโค้งปิดเปิดโดยหมุนบนแกนนอนออกแบบให้รับความดันน้ำทางด้านโค้ง การไหลของน้ำผ่านประตูระบายน้ำจะไหลผ่านช่องระหว่างตอม่อของประตูตลอด直到ช่องบานประตูที่เปิดไว้ เมื่อน้ำไหลลอดประตูมีลักษณะการไหลด้านท้ายน้ำเหมือนประตูระบายน้ำแบบบานตรง ตามรูปที่ ๒.๒

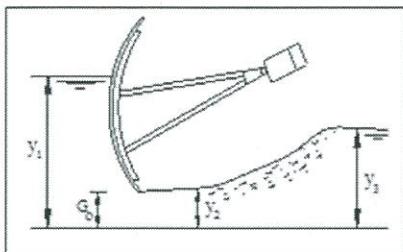

ลักษณะการไหลด้านท้ายประตูแบบ free flow

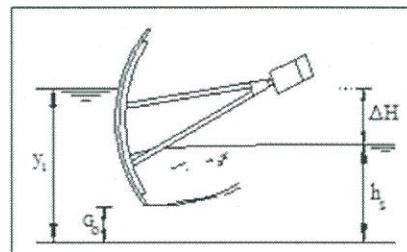


ลักษณะการไหลด้านท้ายประตู Submerged flow

รูปที่ ๒.๒ ประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (Radial Gate)

๑.๒.๓ อาคารแบ่งแม่น้ำใช้บานบังคับน้ำ รางวัดน้ำแบบพาร์เซล (Parshall Flume)

เป็นรางวัดน้ำที่ออกแบบโดย Mr. Ralph L. Parshall เพื่อใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำในทางน้ำ เปิด สร้างขึ้นหรือติดตั้งไว้ในทางน้ำโดยแนวศูนย์กลางตามยาวของรางกับของทางน้ำทับกัน แต่ขนาดของรางน้ำจะถูกปีบให้แคบกว่าด้วยผนังของรางทั้งสองข้างหรือด้วยการยกพื้นรางให้สูงขึ้นหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้อัตราการไหลผ่านรางน้ำเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความลึกของน้ำในรางนั้น รูปร่างลักษณะของรางวัดน้ำแบบพาร์เซล แสดงในรูปที่ ๒.๓ และมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- (๑) วัดอัตราการไหลได้ไม่เกิน ๘๓ ลบ.ม./วินาที
- (๒) มีขนาดรางวัดน้ำจำนวน ๒๒ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑ นิ้ว - ๕๐ พุต
- (๓) การไหลของน้ำผ่านอาคารมีการสูญเสียพลังงานน้อย (Head Loss)
- (๔) สามารถวัดน้ำสภาวะการไหลจนที่ค่า Submergence ratio ๙๕ %
- (๕) การระบายน้ำตอกน้ำ วัดพืช และขยายผ่านอาคารได้ง่าย
- (๖) มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 5\%$

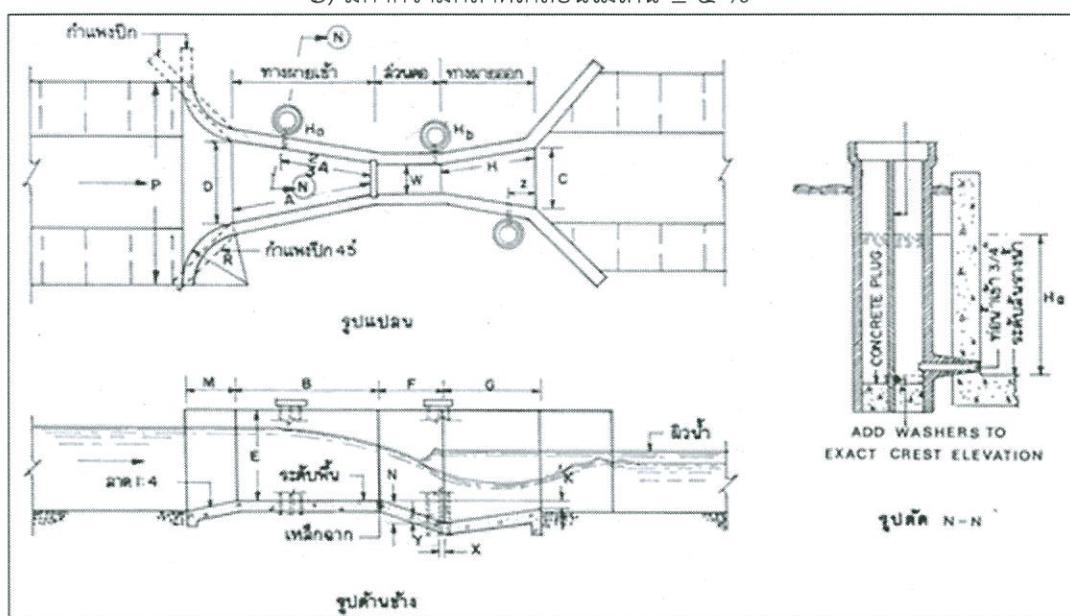

รูปที่ ๒.๓ รางวัดน้ำแบบพาร์เซล (Parshall Flume)

๑.๒.๔ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำในทางน้ำเปิดที่ให้ผลด้วยแรงโน้มถ่วง

(๑) เครื่องมือวัดเชิงกล

เครื่องมือวัดเชิงกลประเภทที่มีการหมุนรอบแกนแนวตั้ง (vertical axis current meters) หรือประเภทที่มีการหมุนรอบแกนนอน (horizontal axis current meters) หรือประเภทที่ใช้หลักการแก้วงตัว (pendulum current meters)

(๒) เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์เข่นเครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำชนิดแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic velocity meters) เครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำชนิดอัลตราโซนิก (Doppler ultrasonic หรือacoustic doppler) เครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำระบบเลเซอร์ (laser) หรือระบบเรดาร์ (radar) หรือเครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำชนิดดูดการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำ (optical strobe velocity meters) เป็นต้น

๒. มาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ

๒.๑ มาตรฐานการติดตั้งระบบมาตรฐานน้ำ

๑. การติดตั้งมาตรฐานน้ำต้องติดตั้งหลังเครื่องสูบน้ำ ก่อนนำน้ำดิบไปใช้งานและห่างจากจุดสูบน้ำไม่เกิน ๕๐๐ เมตร หรือในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำให้วัดจากแหล่งน้ำที่ใช้ไม่เกิน ๕๐๐ เมตร

๒. กำหนดจุดติดตั้งมาตรฐานน้ำร่วมกันระหว่างผู้ขออนุญาตใช้กับกรมทรัพยากรน้ำ

๓. การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตามข้อ๑.๑ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดและให้คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งเพิ่มเติมดังนี้

(๑.) ควรติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งท่อสูบโดยให้เครื่องวัดปริมาณน้ำอยู่เสมอ หรือต่ำกว่าระดับของท่อจ่ายน้ำหรือท่อสูบน้ำเพื่อให้มีน้ำขังอยู่ในเครื่องวัดปริมาณน้ำเสมอหากไม่สามารถติดตั้งในระดับที่กำหนดได้ควรจัดการวางแผนท่อให้มีการกักน้ำเพื่อให้มีน้ำหล่ออยู่ในมาตรฐานน้ำเสมอ

(๒.) การวางแผนเครื่องมือวัดปริมาณน้ำควรอยู่ในแนวราบที่เนื้อผิวดินและอยู่ห่างจากแหล่งน้ำในระยะที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงอ่านค่าตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่ายทั้งนี้จะกำหนดให้มีห้อง (chamber) ที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันหรือติดตั้งภายในโครงสร้างที่ก่อตัวโดยอิฐหรือคอนกรีตและปิดผนึกมาตรฐานด้วยมีฝาที่สามารถเปิด-ปิดเพื่ออ่านค่ามาตรฐานด้วยกีด้วย

(๓.) ควรติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำควรให้แกนตามยาวอยู่ในแนวอนันดาการไหลของน้ำควรอยู่ในทิศทางที่ลูกศรแสดงไว้บนเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

(๔.) ควรติดตั้งอุปกรณ์รองวัตถุใดๆไว้ที่ปลายท่อสูบน้ำหรือตำแหน่งใดๆก่อนถึงเครื่องมือวัดปริมาณน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือวัดปริมาณน้ำหรือลดthonประสิทธิภาพในการวัดปริมาณน้ำลง

๒.๒ ข้อกำหนดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดิบ

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำดิบ มีมาตรฐานการการป้องการปรับแก้พารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังนี้

๑. ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำเป็นประจำทุกๆ ๖ เดือน

๒. การปรับค่าพารามิเตอร์เครื่องมือวัดปริมาณน้ำต้องสามารถเข้าไปปรับแก้ได้ ด้วยการร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขออนุญาตและกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

๓. หากกรมทรัพยากร้ำตตรวจสอบความผิดพลาดของค่าพารามิเตอร์เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นหลังจากอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ตามจำนวนปริมาณน้ำสูงสุดที่ขนาดเครื่องสูบน้ำจะสูบได้ใน ๗๒๐ ชั่วโมงต่อเดือน จนกว่าจะแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

๓. การติดตั้งมาตรฐานน้ำ

ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำต้องดำเนินการติดตั้งมาตรฐานน้ำโดยมีขั้นตอนการติดตั้งมาตรฐานน้ำ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำยื่นแบบรายละเอียดการติดตั้งมาตรฐานน้ำซึ่งลงนามรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกรพ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อกรมทรัพยากร้ำ

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำกำหนดจุดติดตั้งมาตรฐานน้ำร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๓ กรมทรัพยากร้ำพิจารณาตัวตรวจสอบ Shop Drawing และลงนามอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำดำเนินการติดตั้งมาตรฐานน้ำตาม Shop Drawing

ขั้นตอนที่ ๕ กรมทรัพยากร้ำตรวจสอบการติดตั้งมาตรฐานน้ำของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำ

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำจัดทำ As-Built Drawing พร้อมรายละเอียดมาตรฐานน้ำโดยมีวิศวกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ลงนาม เสนอ กรมทรัพยากร้ำ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนคุณ

๔. คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของมาตรฐานน้ำแบบการให้ผลในท่อ

๔.๑ มาตรวัดน้ำแบบใบพัด (Paddle Wheel) สำหรับท่อขนาด $\varnothing \leq 40 - 400$ mm

๑) คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรฐานน้ำแบบใบพัดที่ใช้กับน้ำประกอบด้วยส่วนตัวเรือนส่วนใบพัดและมาตรฐานน้ำต้องผ่านการรับรองจากสำนักชั่งตวงวัดกระทรวงพาณิชย์

๒) การออกแบบทั่วไป (General Design)

๒.๑) ใบพัดเป็นแบบ Paddle Wheel หรือ Vane Wheel

๒.๒) ทางน้ำให้เลี้ยวและทางน้ำให้ลอก จะต้องมีจุดศูนย์กลางอยู่ในแนวเดียวกัน

๒.๓) หน้าปัดเป็นแบบ Dry Dial Type และกันน้ำ Water Proof มีตัวเลขบนหน้าปัดอ่านเป็นแนวตรงมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

๒.๔) 在การติดตั้งใช้งาน ส่วนที่วัด และบันทึกปริมาณน้ำจะต้องถอดจากตัวเรือนเพื่อซ่อมแซมได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดมาตรฐานน้ำออกจากรีสันท่อทั้งชุด

๒.๕) ข้อต่อของมาตรฐานน้ำทุกขนาดเป็นแบบหน้างานทั้งทางที่น้ำให้เลี้ยวและทางที่น้ำให้ลอก

๒.๖) บนมาตรฐานน้ำจะต้องมีลูกศรแสดงทิศทางการให้ผลของกระแสน้ำ พร้อมทั้งแสดงขนาดของมาตรฐานน้ำหล่อไว้อย่างถาวร

๒.๗) Register สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา

๒.๘) เหมาะสำหรับน้ำ Irrigation

๓) วัสดุ (Material)

วัสดุที่ให้ผลิตมาตรฐานทุกชิ้นส่วนต้องมีความทนทานต่อการใช้งานในระบบชลประทานสำหรับตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron)

๔) ความดันการใช้งาน (Working Pressure)

มาตรฐานน้ำต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ bar

๕) แนวการติดตั้ง

มาตรฐานน้ำต้องสามารถติดตั้งได้ตามแบบติดตั้งมาตรฐานน้ำ

๖) ส่งสัญญาณ Output

มาตรฐานน้ำต้องส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย LoRa หรือ NB-IoT โดยชุดส่งข้อมูลเป็นส่วนประกอบมาตรฐานน้ำ และมาตรฐานน้ำต้องส่งสัญญาณ Reed switch ได้

๔.๒ มาตรวัดน้ำอิเลคโทรแมกเนติก (Electromagnetic Flow Meter) สำหรับท่อขนาด $\varnothing \leq ๕๐ - ๓๐๐๐$ mm

๑) คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนโครงสร้างและรับสัญญาณ (Sensor) ส่วนแปลงสัญญาณ (Transmitter)

๒) คุณสมบัติทางเทคนิค

มาตรฐานน้ำมีค่า Accuracy $\pm 0.5\%$ แหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply) จากแบตเตอรี่ Li-Ion หรืออัลคาไลน์ (Lithium or Alkaline Battery) โดยแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปีในสภาพใช้งานปกติ และส่วนประกอบมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑) ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

- ติดตั้งเข้ากับท่อส่งน้ำแบบหน้าแปลน มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65
- หัววัดเป็น Stainless Steel SUS ๓๑๖ หรือเทียบเท่า
- เรือนมาตรฐาน Carbon Steel หรือ Cast Iron หรือ SG Iron
- ทนความดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ bar
- Ambient Temp -๒๐ to ๖๐°C (-۴ to ۱۴۰°F)

๒.๒) ส่วนแปลงสัญญาณ (Transmitter)

- มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65
- มีคุณสมบัติสามารถแยกไปติดตั้งห่างจากส่วนรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

๒.๓) อุปกรณ์แสดงผล (Display)

- มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65
- แสดงผลด้วยจอ LCD
- แสดงผลได้ทั้งอัตราการไหล (Flow rate), ปริมาณการไหล (Totalizer), และความเร็วได้ทั้งสองทิศทาง สามารถบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า ๘๘,๘๘๘ ลบ.ม.

๓) การส่งสัญญาณ Output

มาตรฐานน้ำต้องส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย LoRa หรือ NB-IoT โดยชุดส่งข้อมูลเป็นส่วนประกอบมาตรฐานน้ำและมาตรฐานน้ำต้องส่งสัญญาณ Pulse ได้

๔.๓ มาตรวัดน้ำอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flow Meter) สำหรับท่อขนาด $\varnothing > 50 - 4000 \text{ mm}$

๑) คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ทำงานด้วยการการสะท้อนคลื่นความถี่เสียงประกอบด้วยส่วนโครงสร้างและรับสัญญาณ (Sensor) ส่วนแปลงสัญญาณ (Transmitter)

๒) คุณสมบัติทางเทคนิค

๑) อุปกรณ์วัดการไหลของน้ำในเส้นท่อชนิด Ultrasonic หลักการวัดอัตราการไหลของน้ำแบบ Transit time

๒) สามารถวัดอัตราการไหลได้ ๒ ทิศทาง (Forward และ Reverse flow)

๓) ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า DC๒๔ V

๔) จอแสดงผล โดยมี Keypad ที่ตัวเครื่องสำหรับการตั้งค่า

๕) พิกัดการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Degree of Protection) IP๖๕ เป็นอย่างน้อย

๖) มีค่า Accuracy ของเครื่องวัดไม่เกิน $\pm 1.0\% \text{ of reading}$

๗) Analog output ๔-๒๐ mA ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องและมีความต้านทานโหลดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ โอห์ม

๘) สามารถปรับค่า Damping Time Constant ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที

๙.) รองรับการตั้งค่าผ่านทาง Software ฟรีของทางบริษัทผู้ผลิตเครื่อง โดย Software ต้องสามารถติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้

๑๐) มี Relay Output ที่สามารถใช้ต่อ กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยตรงจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องและสามารถโปรแกรมสถานะ Flow Direction ได้

๑๑) หัววัดชนิด Clamp-on

๑๒) หัววัด (Sensor) ได้มาตรฐาน IP๖๕ หรือเทียบเท่า

๓) การรองรับการส่งสัญญาณ Output

มาตรวัดน้ำต้องส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย LoRa หรือ NB-IoT โดยชุดส่งข้อมูลเป็นส่วนประกอบมาตรวัดน้ำ และมาตรวัดน้ำต้องส่งสัญญาณ Pulse Output หรือ Analog ๔-๒๐ mA ได้

คำขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

เรียน

ข้าพเจ้า..... ซึ่งจะทำเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย/เป็นรัฐวิสาหกิจ/
เป็นบุคคลธรรมด้า (ข้อความที่ไม่ใช่ข้อความ) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ชื่อ..... ถนน..... หมู่ที่..... แขวง/ตำบล.....
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....
โดย..... อายุ..... ปี สัญชาติ..... ผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินกรรม
แทน..... ตามหนังสือมอบอำนาจที่..... ลงวันที่.....
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ซึ่งออกโดยสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ (แนบท้ายคำขอนี้) มีความประสงค์ขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เพื่อวัด
ปริมาณการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ.....
แม่น้ำ/คลอง/อ่างเก็บน้ำ..... ที่ กม..... ของทางน้ำดังกล่าวซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ แขวง/ตำบล..... จังหวัด..... ตามแบบแปลนแสดงจุดติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณ
น้ำ และมาตราฐานเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในใบอนุญาตการใช้น้ำ โดยเลือกติดตั้ง
เครื่องมือวัดปริมาณน้ำตามประเภท ดังต่อไปนี้

มาตรวัดน้ำใบพัด (Paddle wheel) สำหรับวัดอัตราการไหลในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน
๕๐๐ มิลลิเมตร

มาตรวัดน้ำอิเลคโทรแมกเนติก (Electromagnetic Flow Meter) สำหรับวัดอัตราการไหลในท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

มาตรวัดน้ำอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flow Meter) ชนิด Clamp On สำหรับวัดอัตราการไหลในท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำประเภทอื่น.....

หากข้าพเจ้าได้รับอนุญาตตามคำขอนี้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตทุกประการ
ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำขอนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงลายมือชื่อ) ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ใบรับคำขอติดตั้งมาตรฐานน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ยื่นคำขอ

ปริมาณการใช้น้ำต่อเดือน :ลูกบาศก์เมตร

จำนวนท่อสบายน้ำ : ขนาดท่อสบายน้ำ : นิ้วหรือมิลลิเมตร

จำนวนคร่องสนง. คร่อง ขนาดคร่องสนง. ลักษณะรูมูตรต่อข้อความ

จำนวนที่ออกสูง : ๖๗๐๗๔๘๙๒๕๖๓ วันที่ออก : ๑๖๐๗๔๘๙๒๕๖๓

କରୁଥିଲେ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

๑. ร่างกฎหมายตราดูแลฯ

- Paddle Wheel Flow Meter จำนวน เครื่อง

Electromagnetic Flow Meter จำนวน เครื่อง

Ultrasonic Flow Meter จำนวน เครื่อง

Other จำนวน เครื่อง

ไม่ติดตั้ง

ลักษณะการติดตั้ง

แบบรายละเอียด

-๗-

บริรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า กรมทรัพยากรน้ำได้รับคำขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำของผู้รับอนุญาตใช้น้ำ..... ไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการพิจารณาต่อไป ตามคำขอดังนี้

- อนุมัติให้ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ
 - ไม่อนุมัติให้ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เนื่องจาก
-
-
-

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และมอบให้รับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอด้วยแล้ว

**เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอติดตั้งมาตรฐานน้ำ**

- ได้ตรวจแบบแปลนแสดงจุดติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ และมาตรฐานเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแล้วครบถ้วน ถูกต้อง
 - ได้ตรวจแบบแปลนแสดงจุดติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ และมาตรฐานเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแล้ว ไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่กำหนดเนื่องจาก
-
-
-

ทั้งนี้ให้ดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่เดือน..... พ.ศ.
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด กรมทรัพยากรน้ำจะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

(ลงลายมือชื่อ)เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
(.....)
ตำแหน่ง