



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินบริมาณน้ำที่ใช้
และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ
ที่ไม่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม
พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกิจกรรมการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ที่มีการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช้น้ำ
จากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาล ก่อนมีการใช้น้ำให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม
ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่
อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

- (๑) มาตรวัดน้ำแบบไฮโลในห่อ
- (๒) มาตรวัดน้ำแบบไฮโลในทางน้ำเปิด

มาตรฐานตาม (๑) และ (๒) ให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หรือมีลักษณะ^{รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ ความเที่ยง และอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด}ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการรับรอง^{ผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ}

ข้อ ๒ การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำต้องติดตั้งมาตรฐานน้ำไว้ด้านหลังเครื่องสูบน้ำ และต้องห่าง^{จากจุดสูบน้ำไม่เกินห้าร้อยเมตร หรือในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำให้ติดตั้งมาตรฐานน้ำที่ทางน้ำมาเข้มกับแหล่งน้ำ}
ไม่เกินห้าร้อยเมตร

ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งมาตรฐานให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ก่อนติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ตามข้อ ๑ อย่างน้อยเจ็ดวัน ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง
และประเภทที่สามต้องยื่นคำขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ตามแบบ ทบ. ๑๓ ตามท้ายประกาศนี้
พร้อมรายละเอียดการติดตั้งมาตรฐานน้ำซึ่งลงนามรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
และส่งมอบมาตรฐานน้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง
ของมาตรฐาน หากถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้อยละติดกับมาตรฐานเพื่อป้องกัน^{การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงให้มาตรฐานน้ำแสดงตัวเลขการใช้น้ำอย่างกว่าความเป็นจริงแล้วใช้เม็ดตะกั่ว}
ปิดทับรอยต่อລວດและประทับตราไว้เป็นสำคัญ แล้วจดตัวเลขในมาตรฐานน้ำไว้ถึงตัวเลขที่เท่าได้เพื่อถือเป็นตัวเลข
เริ่มแรกใช้น้ำแล้วคืนให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำเพื่อนำมาตรฐานไปติดตั้งต่อไป

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เมื่อผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณที่สองและประเพณที่สามได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตามประกาศนี้แล้ว ให้แจ้งต่อกำกับดูแลทรัพยากรน้ำหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เพื่อมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด ตำแหน่งที่มีการติดตั้งและจำนวนของเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวาระคนนี้มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังกล่าว โดยหากสถานที่นั้นเป็นเขตสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะหรือมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการของสถานที่นั้น

ในกรณีที่สถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในที่สาธารณะหรือมิได้อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอมให้เข้าไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการดำเนินการดังกล่าวให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำทราบด้วย

ข้อ ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณที่สองและประเพณที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บรายละเอียดที่จำเป็นต่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ที่ไม่ใช่ทางน้ำขลประทาน และไม่ใช่น้ำบาดาล รายงานต่อกำกับดูแล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ทุกสามเดือน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ กำหนด

ข้อมูลหรือรายละเอียดตามวาระคนนี้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๑) ปริมาณน้ำที่ใช้เป็นรายวันและรายเดือน

(๒) รายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา หรือการเปลี่ยนแปลงมาตรการวัดน้ำ

(๓) รายละเอียดข้อเท็จจริง กรณีที่ไม่สามารถวัดปริมาณน้ำจากมาตรการวัดน้ำตามข้อ ๑ ได้เนื่องจากความชำรุดหรือสูญหายของมาตรการวัดน้ำ และผลการประเมินปริมาณน้ำที่มีการใช้ในระหว่างที่ไม่สามารถวัดปริมาณน้ำจากมาตรการวัดน้ำนั้น

ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณที่สองและประเพณที่สามจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

ข้อ ๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเพณที่สองและประเพณที่สาม คุ้มครองมาตรการวัดน้ำให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ในกรณีที่มาตรการวัดน้ำชำรุดหรือทำงานไม่เที่ยงตรง สูญหาย ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำดังกล่าวดำเนินการซ่อมแซม ติดตั้ง หรือเปลี่ยนมาตรการวัดน้ำให้ใช้งานได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือทราบเหตุแห่งการนั้น

ในกรณีที่ไม่อาจคำนวนปริมาณน้ำได้ เนื่องจากมาตรการวัดน้ำชำรุดใช้การไม่ได้หรือด้วยเหตุอื่นใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนวนค่าใช้น้ำตามปริมาตรน้ำสูงสุดที่ขนาดของเครื่องสูบน้ำจะสูบได้ในจีดรอยยื่สิบชั่วโมงต่อเดือนทุกเครื่องรวมกัน จนกว่าผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำจะดำเนินการซ่อมแซมมาตรการวัดน้ำหรือติดตั้ง มาตรการวัดน้ำตัวใหม่ทดแทน

เศษของเดือนให้คำนวนตามส่วนโดยคิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน

ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ใช้น้ำประสงค์จะติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

(๑) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำ ให้แจ้งรายละเอียดของเครื่องมือวัดดังกล่าวที่ได้รับ การรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติหรือการรับรองมาตรฐานการออกแบบและติดตั้ง จากสามัญวิศวกรรมมาพร้อมกับคำขอใช้น้ำด้วยหากได้รับใบอนุญาตใช้น้ำให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้ติดตั้ง เครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังกล่าวด้วย

(๒) ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือวัดที่ได้ติดตั้งไว้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต ใช้น้ำแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังกล่าวที่ได้รับการรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบัน มาตรวิทยาแห่งชาติ และการรับรองมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งจากสามัญวิศวกร มาพร้อมกับการแจ้ง ตามข้อ ๖ ด้วย

ข้อ ๘ ในกรณีผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประ狞ที่สองหรือประ狞ที่สามติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศนี้กำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต การใช้น้ำดังกล่าวดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

หากผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำตามวรรคหนึ่ง ไม่ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา ที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปจัดการ รื้อ ถอน เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ติดตั้งไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนดโดยผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อการดำเนินการทั้งสิ้น

ข้อ ๙ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประ狞ที่สองหรือประ狞ที่สาม ได้ดำเนินการติดตั้งไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สามารถใช้ต่อไปได้หากเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือได้รับการรับรองผลการสอบเทียบจากสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติหรือการรับรอง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งจากสามัญวิศวกร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายภาณุ ถาวรฤทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เอกสารท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม

พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทหลัก ตามประเภทของทางน้ำได้แก่ มาตรวัดน้ำแบบไฟลในท่อ และเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแบบการไหลในทางน้ำเปิด

๑.๑ มาตรวัดน้ำแบบการไหลในท่อ

มาตรวัดน้ำแบบการไหลในท่อ (Flow Meter) มีหลายรูปแบบ แต่ละวิธีมีหลักการแตกต่าง กันไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหาความเร็วและคำนวณอุกมาเป็นอัตราการไหล ($Q=AV$) ดังนี้

๑.๑.๑ มาตรวัดน้ำในท่อแบบใบพัด (Paddle Wheel) ออกแบบโดยใช้ชุดกังหัน ติดตั้งภายในท่อที่ของไหลผ่าน ทำให้วางล้อใบพัดหมุนโดยความเร็วรอบที่ใบพัดหมุนแพร่ผันตรงกับความเร็วที่ของไหลผ่าน เครื่องมือวัดการไหลชนิดนี้มีลักษณะความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ที่ดีที่อัตราการไหลสูง ส่วนที่อัตราการไหลต่ำกว่าจะได้รับผลกระทบจากแรงต้านเนื่องจากความเสียดทาน ในการติดตั้ง เครื่องมือวัดต้องพิจารณาระยะความยาวของท่อทั้งด้านหน้าก่อนเข้าตัวเครื่องมือวัดและระยะด้านหลัง เพื่อบังกัน ค่าความเร็วที่วัดคลาดเคลื่อน เนื่องสำหรับการใช้กับท่อส่งน้ำขนาด ๕๐ - ๑๕๐๐ มิลลิเมตร โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- (๑) ต้องเป็นมาตรวัดน้ำแบบใบพัดสำหรับวัดน้ำดิบ
- (๒) วัดปริมาณน้ำได้เที่ยงตรง คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 5\%$
- (๓) วัดความเร็วของน้ำอยู่ในช่วง ๐.๓๕ - ๕.๐ เมตร/วินาที
- (๔) ความดันที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ บาร์
- (๕) สามารถใช้ได้กับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ - ๕๐๐ มม.
- (๖) อายุการใช้งาน ๖ - ๘ ปี

๑.๑.๒ มาตรวัดน้ำในท่อแบบอิเลคโทรแมคเนติก (Electromagnetic) หลักการทำงานใช้กฎของฟาราเดีย เมื่อของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับทิศทางของการไหลของสนามแม่เหล็ก เนื่องสำหรับการใช้กับท่อส่งน้ำขนาด ๒๕๐ - ๑๕๐๐ มิลลิเมตร โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- (๑) วัดปริมาณน้ำเที่ยงตรงตระดับคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน $\pm 0.5\%$
- (๒) วัดความเร็วของน้ำอยู่ในช่วง ๐.๑๐ - ๑๐ เมตร/วินาที
- (๓) สามารถทำงานได้ภายใต้สภาพความดันสูงสุด ๔๐ บาร์
- (๔) สามารถใช้กับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ มม.
- (๕) อายุการใช้งาน ๖ - ๘ ปี

๑.๑.๓ มาตรวัดน้ำในท่อแบบอุลตร้าโซนิก (Ultrasonic Flowmeter)
หลักการทำงานอาศัยค่าการสะท้อนคลื่นความถี่เสียง เสียงที่มีความถี่สูงเกินที่มนุษย์จะได้ยินที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีอยู่ ๒ ประเภท คือแบบ Doppler และ Transit time

๑.๑.๓.๑ แบบ Doppler

อาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นความถี่เสียง เมื่อส่งไปกระทบอนุภาคของสารที่ปะปนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอนุภาคของสารเด้มีความเร็วเท่ากับ Fluid ดังนั้นความถี่ที่สะท้อนกลับต่างไปจากค่าที่ส่งออกไป ค่าความถี่ที่เปลี่ยนไปนี้แปรผันตรงกับความเร็วในของเหลวของ Fluid นั้น ๆ ทำให้สามารถทราบค่าอัตราการไหลในรูปแบบบริมาตรได้

๑.๑.๓.๒ แบบ Transit Time

อาศัยหลักการของเวลาที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านของเหลวโดยจะพิจารณาค่าความแตกต่างของเวลา ระหว่าง ทิศทางที่คลื่นเสียงเดินทางสวนกระแส Flow และทิศทางตามกระแส Flow ซึ่ง Transit Time นี้สามารถเรียกอีกชื่อว่า Time of flight หรือ Time of


มาตรวัดน้ำในท่อแบบอุลตร้าโซนิก มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- ๑) วัดปริมาณน้ำมีความเที่ยงตรง คาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 1.0\%$
- ๒) วัดความเร็วของน้ำอยู่ในช่วง ๐.๕๐ เมตร/วินาที ขึ้นไป
- ๓) ต้องสามารถทำงานได้ภายใต้ความดันไม่น้อยกว่า ๔๐ บาร์
- ๔) สามารถใช้กับท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ – ๓,๓๐๐ มม.
- ๕) อายุการใช้งาน ๓ – ๕ ปี


๑.๒ มาตรวัดน้ำแบบการไหลในทางน้ำเปิด

๑.๒.๑ ประตูระบายน้ำแบบบานตรง (Slide gate)

ประตูระบายน้ำแบบบานตรงเป็นประตูระบายน้ำ ซึ่งบานประตูมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบวางอยู่ในแนวตั้ง ปิดและเปิดในแนวตรงขึ้นลงในช่องบังคับการไหลของน้ำผ่านประตูระบายน้ำจะไหลผ่านช่องระหว่างตอม่อของประตู ลอดใต้ช่องบานประตูที่เปิดไว้ เมื่อน้ำไหลลอดประตูมีลักษณะการไหลด้านท้ายน้ำ ๒ แบบ คือ ลักษณะการไหลเป็นแบบอิสระ (free flow) และการไหลแบบจมใต้ผิวน้ำ (Submerged flow) ตามรูปที่ ๒.๑

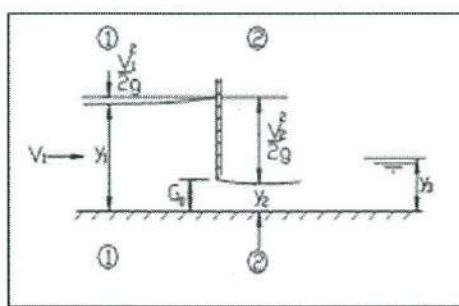

ลักษณะการไหลด้านท้ายประตูแบบ free flow

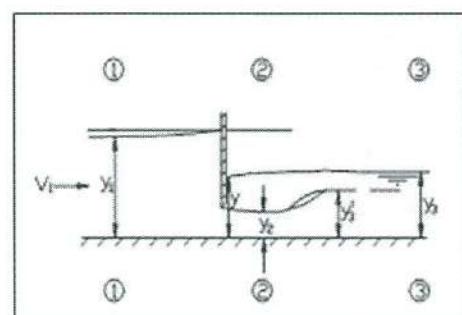


ลักษณะการไหลด้านท้ายประตู Submerged flow


รูปที่ ๒.๑ ประตูระบายน้ำแบบบานตรง (Slide gate)

๑.๒.๒ ประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (Radial Gate)

ประตูระบายน้ำแบบบานโค้งเป็นประตูระบายน้ำมีบานลักษณะเป็นแผ่นโค้งปิดเปิดโดยหมุนบนแกนนอนออกแบบให้รับความดันน้ำทางด้านโค้ง การไหลของน้ำผ่านประตูระบายน้ำจะเหลื่อมขึ้นไปทางด้านที่สูงกว่าช่องระหว่างต่อม่อของประตูลอตใต้ช่องบานประตูที่เปิดไว้ เมื่อน้ำไหลลอดประตูมีลักษณะการไหลด้านท้ายน้ำเหมือนประตูระบายน้ำแบบบานตรง ตามรูปที่ ๒.๒

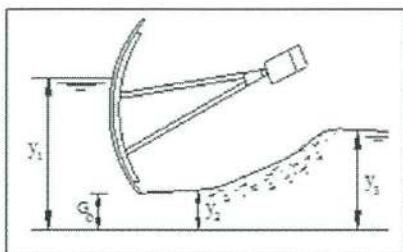

ลักษณะการไหลด้านท้ายประตูแบบ free flow

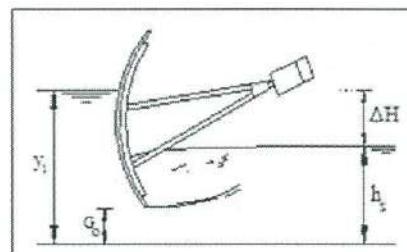

ลักษณะการไหลด้านท้ายประตู Submerged flow

รูปที่ ๒.๒ ประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (Radial Gate)

๑.๒.๓ อาคารแบบไม้ใช้บานบังคับน้ำ รางวัดน้ำแบบพาร์เซล (Parshall Flume)

เป็นรางวัดน้ำที่ออกแบบโดย Mr. Ralph L. Parshall เพื่อใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำในทางน้ำ เปิด สร้างขึ้นหรือติดตั้งไว้ในทางน้ำโดยแนวศูนย์กลางตามยาวของรางกับของทางน้ำทับกัน แต่ขนาดของรางน้ำจะถูกบีบให้แคบกว่าด้วยผนังของรางทั้งสองข้างหรือด้วยการยกพื้นรางให้สูงขึ้นหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้อัตราการไหลผ่านรางน้ำเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความลึกของน้ำในรางนั้น รูปร่างลักษณะของรางวัดน้ำแบบพาร์เซล แสดงในรูปที่ ๒.๓ และมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

(๑) วัดอัตราการไหลได้ไม่เกิน ๔๓ ลบ.ม./วินาที


(๒) มีขนาดรางวัดน้ำจำนวน ๒๒ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑ นิ้ว - ๕๐ พุต

(๓) การไหลของน้ำผ่านอาคารมีการสูญเสียพลังงานน้อย (Head Loss)

(๔) สามารถวัดน้ำสภาวะการไหลจนที่ค่า Submergence ratio ๙๕ %

(๕) การระบายน้ำตอกอน วัชพีช และขยายผ่านอาคารได้ง่าย

(๖) มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 5\%$

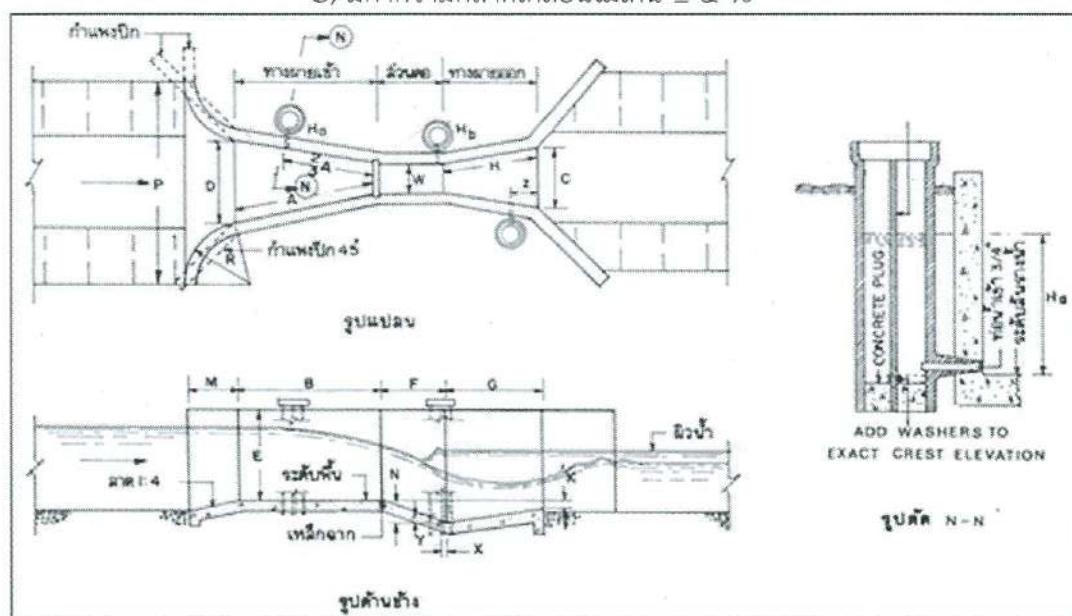

รูปที่ ๒.๓ รางวัดน้ำแบบพาร์เซล (Parshall Flume)

๑.๒.๔ เครื่องมือวัดปริมาณน้ำในทางน้ำเปิดที่ไหลด้วยแรงโน้มถ่วง

(๑) เครื่องมือวัดเชิงกล

เครื่องมือวัดเชิงกลประเภทที่มีการหมุนรอบแกนแนวตั้ง (vertical axis current meters) หรือประเภทที่มีการหมุนรอบแกนนอน (horizontal axis current meters) หรือประเภทที่ใช้หลักการแก่งตัว (pendulum current meters)

(๒) เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำชนิดอัลตราโซนิก (Doppler ultrasonic หรือ acoustic doppler) เครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำระบบเลเซอร์ (laser) หรือระบบเรดาร์ (radar) หรือเครื่องวัดความเร็วการไหลของน้ำชนิดดูการเคลื่อนไหวของกระสน้ำ (optical strobe velocity meters) เป็นต้น

๒. มาตรฐานการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ

๒.๑ มาตรฐานการติดตั้งระบบมาตรฐานน้ำ

๑. การติดตั้งมาตรฐานน้ำต้องติดตั้งหลังเครื่องสูบน้ำ ก่อนนำน้ำดิบไปใช้งานและห่างจากจุดสูบน้ำไม่เกิน ๕๐ เมตร หรือในกรณีไม่มีเครื่องสูบน้ำให้วัดจากแหล่งน้ำที่ใช้ไม่เกิน ๕๐ เมตร

๒. กำหนดจุดติดตั้งมาตรฐานน้ำร่วมกันระหว่างผู้ขออนุญาตใช้น้ำกับกรมทรัพยากรน้ำ

๓. การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตามข้อ๑.๑ให้ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดและให้คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งเพิ่มเติมดังนี้

(๑.) ควรติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งท่อสูบโดยให้เครื่องวัดปริมาณน้ำอยู่เสมอ หรือต่ำกว่าระดับของท่อจ่ายน้ำหรือท่อสูบน้ำเพื่อให้มีน้ำซึ่งอยู่ในเครื่องวัดปริมาณน้ำเสมอหากไม่สามารถติดตั้งในระดับที่กำหนดได้ควรจัดการวางท่อให้มีการกักน้ำเพื่อให้มีน้ำหล่ออยู่ในมาตรฐานน้ำเสมอ

(๒.) การวางเครื่องมือวัดปริมาณน้ำควรอยู่ในแนวราบทeneoผิวดินและอยู่ห่างจากแหล่งน้ำในระยะที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงอ่านค่าตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงได้ง่ายทั้งนี้จะกำหนดให้มีห้อง (chamber) ที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันหรือติดตั้งภายในโครงสร้างที่ก่อตัวโดยอิฐหรือคอนกรีตและปิดผนึกโดยมีฝาที่สามารถเปิด-ปิดเพื่ออ่านค่ามาตรฐานด้วยกีดี

(๓.) ควรติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำควรให้แกนตามยาวอยู่ในแนวอนและ การไหลของน้ำควรอยู่ในทิศทางที่ลูกศรแสดงไว้บนเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

(๔.) ควรติดตั้งอุปกรณ์รองวัตถุใดๆไว้ที่ปลายท่อสูบหรือตำแหน่งใดๆก่อนถึงเครื่องมือวัดปริมาณน้ำทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือวัดปริมาณน้ำหรือลดthonประสิทธิภาพในการวัดปริมาณน้ำลง

๒.๒ ข้อกำหนดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดิบ

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำดิบ มีมาตรฐานการการป้องกันการปรับแก้พารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำดังนี้

๑. ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของเครื่องมือวัดปริมาณน้ำเป็นประจำทุกๆ ๖ เดือน

๒. การปรับค่าพารามิเตอร์เครื่องมือวัดปริมาณน้ำต้องสามารถเข้าไปปรับแก้ได้ด้วยการร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขออนุญาตและกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

๓. หากกรมทรัพยากร้ำน้ำตราชพบความผิดพลาดของค่าพารามิเตอร์เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นหลังจากอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าใช้น้ำเป็นรายเดือน ตามจำนวนปริมาณน้ำสูงสุดที่ขนาดเครื่องสูบน้ำจะสูปได้ใน ๓๒๐ ชั่วโมงต่อเดือน จนกว่าจะแก้ไขเสร็จเรียบร้อย

๓. การติดตั้งมาตรฐานน้ำ

ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำต้องดำเนินการติดตั้งมาตรฐานน้ำโดยมีขั้นตอนการติดตั้งมาตรฐานน้ำ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำยื่นแบบรายละเอียดการติดตั้งมาตรฐานน้ำซึ่งลงนามรับรองโดยวิศวกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อกรมทรัพยากร้ำน้ำ

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำกำหนดจุดติดตั้งมาตรฐานน้ำร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๓ กรมทรัพยากร้ำน้ำพิจารณาตราชพบตรวจสอบ Shop Drawing และลงนามอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำดำเนินการติดตั้งมาตรฐานน้ำตาม Shop Drawing

ขั้นตอนที่ ๕ กรมทรัพยากร้ำน้ำตรวจสอบการติดตั้งมาตรฐานน้ำของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำ

ขั้นตอนที่ ๖ ผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำจัดทำ As-Built Drawing พร้อมรายละเอียดมาตรฐานน้ำโดยมีวิศวกรวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนาม เสนอ กรมทรัพยากร้ำน้ำ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนคุณ

๔. คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของมาตรฐานน้ำแบบการให้ผลในท่อ

๔.๑ มาตรวัดน้ำแบบใบพัด (Paddle Wheel) สำหรับท่อขนาด $\varnothing \leq 40 - 400$ mm

๑) คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรฐานน้ำแบบใบพัดที่ใช้กับน้ำประกอบด้วยส่วนตัวเรือนส่วนใบพัดและมาตรฐานน้ำต้องผ่านการรับรองจากสำนักชั่งดวงกระหงพานิชย์

๒) การออกแบบทั่วไป (General Design)

๒.๑) ใบพัดเป็นแบบ Paddle Wheel หรือ Vane Wheel

๒.๒) ทางน้ำไหลเข้าและทางน้ำไหลออก จะต้องมีจุดศูนย์กลางอยู่ในแนวเดียวกัน

๒.๓) หน้าปัดเป็นแบบ Dry Dial Type และกันน้ำ Water Proof มีตัวเลขบนหน้าปัดอ่านเป็นแนวตรงมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

๒.๔) ในการติดตั้งใช้งาน ส่วนที่วัด และบันทึกปริมาณน้ำจะต้องถอดจากตัวเรือนเพื่อซ่อมแซมได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดมาตรฐานน้ำออกจากเส้นท่อทั้งชุด

๒.๕) ข้อต่อของมาตรฐานน้ำทุกขนาดเป็นแบบหน้าจานทั้งทางที่น้ำไหลเข้าและทางที่น้ำไหลออก

๒.๖) ขนาดมาตรฐานน้ำจะต้องมีลูกคระแสลงที่คุณภาพการให้ผลของกระแสน้ำ พร้อมทั้งแสดงขนาดของมาตรฐานน้ำหล่อไว้อย่างถาวร

๒.๗) Register สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา

๒.๘) เหมาะสำหรับน้ำ Irrigation

๓) วัสดุ (Material)

วัสดุที่ให้ผลิตมาตรฐานทุกชิ้นส่วนต้องมีความทนทานต่อการใช้งานในระบบชลประทานสำหรับตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron)

๔) ความดันการใช้งาน (Working Pressure)

มาตรฐานน้ำต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ bar

๕) แนวการติดตั้ง

มาตรฐานน้ำต้องสามารถติดตั้งได้ตามแบบติดตั้งมาตรฐานน้ำ

๖) ส่งสัญญาณ Output

มาตรฐานน้ำต้องส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย LoRa หรือ NB-IoT โดยชุดส่งข้อมูลเป็นส่วนประกอบมาตรฐานน้ำ และมาตรฐานน้ำต้องส่งสัญญาณ Reed switch ได้

๔.๒ มาตรวัดน้ำอิเลคทรอนิกส์ (Electromagnetic Flow Meter) สำหรับท่อขนาด $\varnothing \leq ๔๐ - ๓๐๐๐$ mm

๑) คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนโครงสร้างและรับสัญญาณ (Sensor) ส่วนแปลงสัญญาณ (Transmitter)

๒) คุณสมบัติทางเทคนิค

มาตรฐานน้ำมีค่า Accuracy $\pm ๐.๕\%$ แหล่งจ่ายพลังงาน (Power Supply) จากแบตเตอรี่ Li-Ion หรืออัลคาไลน์ (Lithium or Alkaline Battery) โดยแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปีในสภาพใช้งานปกติ และส่วนประกอบมีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑) ส่วนรับสัญญาณ (Sensor)

- ติดตั้งเข้ากับท่อส่งน้ำแบบหน้าแปลน มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65
- หัววัดเป็น Stainless Steel SUS ๓๑๖ หรือเทียบเท่า
- เรือนมาตรฐาน Carbon Steel หรือ Cast Iron หรือ SG Iron
- ทนความดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ bar
- Ambient Temp -๒๐ to ๖๐°C (-۴ to ۱۴۰°F)

๒.๒) ส่วนแปลงสัญญาณ (Transmitter)

- มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65
- มีคุณสมบัติสามารถแยกเป็นตัวของตัวเองจากส่วนรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร

๒.๓) อุปกรณ์แสดงผล (Display)

- มีระดับการป้องกันไม่ต่ำกว่า IP65
- แสดงผลด้วยจอ LCD
- แสดงผลได้ทั้งอัตราการไหล (Flow rate), ปริมาณการไหล (Totalizer), และความเร็วได้ทั้งสองทิศทาง สามารถบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า ๘๘๘,๘๘๘ ลบ.ม.

๓) การส่งสัญญาณ Output

มาตรฐานน้ำต้องส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย LoRa หรือ NB-IoT โดยชุดส่งข้อมูลเป็นส่วนประกอบมาตรฐานน้ำและมาตรฐานน้ำต้องส่งสัญญาณ Pulse ได้

๔.๓ มาตรวัดน้ำอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flow Meter) สำหรับท่อขนาด $\varnothing > 50 - 4000 \text{ mm}$

๑) คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic ทำงานด้วยการการสะท้อนคลื่นความถี่เสียงประกอบด้วย ส่วนโครงสร้างและรับสัญญาณ (Sensor) ส่วนแปลงสัญญาณ (Transmitter)

๒) คุณสมบัติทางเทคนิค

๑) อุปกรณ์วัดการไหลของน้ำในเส้นท่อชนิด Ultrasonic หลักการวัดอัตราการไหลของน้ำแบบ Transit time

๒) สามารถวัดอัตราการไหลได้ ๒ ทิศทาง (Forward และ Reverse flow)

๓) ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า DC๒๕ V

๔) จอแสดงผล โดยมี Keypad ที่ตัวเครื่องสำหรับการตั้งค่า

๕) พิกัดการป้องกันฝุ่นและน้ำ (Degree of Protection) IP๖๕ เป็นอย่างน้อย

๖) มีค่า Accuracy ของเครื่องวัดไม่เกิน $\pm 1.0\% \text{ of reading}$

๗) Analog output ๔-๒๐ mA "ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องและมีความต้านทานโหลดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ โอห์ม"

๘) สามารถปรับค่า Damping Time Constant "ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วินาที"

๙.) รองรับการตั้งค่าผ่านทาง Software หรือของทางบริษัทผู้ผลิตเครื่อง โดย Software ต้องสามารถ ติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการ Windows "ได้"

๑๐) มี Relay Output ที่สามารถใช้ต่อ กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยตรงจำนวนไม่ น้อยกว่า ๒ ช่องและสามารถโปรแกรมสถานะ Flow Direction "ได้"

๑๑) หัววัดชนิด Clamp-on

๑๒) หัววัด (Sensor) ได้มาตรฐาน IP๖๕ หรือเทียบเท่า

๓) การรองรับการส่งสัญญาณ Output

มาตรวัดน้ำต้องส่งข้อมูลการใช้น้ำผ่านระบบเครือข่าย LoRa หรือ NB-IoT โดยชุดส่งข้อมูลเป็น ส่วนประกอบมาตรวัดน้ำ และมาตรวัดน้ำที่ต้องส่งสัญญาณ Pulse Output หรือ Analog ๔-๒๐ mA "ได้"

คำขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง ขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ

เรียน

ข้าพเจ้า ซึ่งจะทำเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทย/เป็นรัฐวิสาหกิจ/
เป็นบุคคลธรรมชาติ (ข้อความที่ไม่ใช่ข้ออ ก) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

ชื่อ..... ถนน หมู่ที่ แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์.....

โดย อายุ ปี สัญชาติ ผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการ
แทน ตามหนังสือมอบอำนาจที่ ลงวันที่

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ซึ่งออกโดยสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ (แนบท้ายคำขอนี้) มีความประสงค์ขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เพื่อวัด
ปริมาณการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ.....

แม่น้ำ/คลอง/อ่างเก็บน้ำ..... ที่ กม..... ของทางน้ำดังกล่าวซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ แขวง/ตำบล..... จังหวัด..... ตามแบบแปลนแสดงจุดติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณ
น้ำ และมาตรฐานเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามในใบอนุญาตการใช้น้ำ โดยเลือกติดตั้ง
เครื่องมือวัดปริมาณน้ำตามประเภท ดังต่อไปนี้

มาตรวัดน้ำใบพัด (Paddle wheel) สำหรับวัดอัตราการไหลในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน
๕๐๐ มิลลิเมตร

มาตรวัดน้ำอิเลคโทรแมกเนติก (Electromagnetic Flow Meter) สำหรับวัดอัตราการไหลในท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

มาตรวัดน้ำอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flow Meter) ชนิด Clamp On สำหรับวัดอัตราการไหลในท่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำประเภทอื่น.....

หากข้าพเจ้าได้รับอนุญาตตามคำขอนี้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตทุกประการ
ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำขอนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงลายมือชื่อ) ผู้ยื่นคำขอ

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

แบบ ทบ. ๑๔

เลขที่รับ.....
วันที่.....
เวลา.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ใบรับคำขอติดตั้งมาตรการน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ยื่นคำขอ

เลขประจำตัวประชาชน

ปริมาณการใช้น้ำต่อเดือน :ลูกบาศก์เมตร

จำนวนท่อสูบน้ำ : ขนาดท่อสูบน้ำ : นิ้วหรือมิลลิเมตร

จำนวนเครื่องสูบน้ำ เครื่อง ขนาดเครื่องสูบน้ำ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

จำนวนท่อส่งน้ำ : ขนาดท่อส่งน้ำ : นิ้วหรือมิลลิเมตร

จุดสูบน้ำถึงมาตรการน้ำ : เมตร

ประเภทมาตรการน้ำ

- | | |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Paddle Wheel Flow Meter | จำนวน เครื่อง |
| <input type="checkbox"/> Electromagnetic Flow Meter | จำนวน เครื่อง |
| <input type="checkbox"/> Ultrasonic Flow Meter | จำนวน เครื่อง |
| <input type="checkbox"/> Other | จำนวน เครื่อง |
| <input type="checkbox"/> ไม่ติดตั้ง | |

ลักษณะการติดตั้ง

แบบรายละเอียด...

-๒-

ใบรับคำขอนี้ ออกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า กรมทรัพยากรน้ำได้รับคำขอติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำของผู้รับอนุญาตใช้น้ำ..... ไว้เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการพิจารณาต่อไป ตามคำขอตั้งนี้

- อนุมัติให้ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ
 - ไม่อนุมัติให้ติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เนื่องจาก
-
-
-

ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และมอบใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอด้วยแล้ว

**เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอติดตั้งมาตรฐานน้ำ**

- ได้ตรวจสอบแบบแปลนแสดงจุดติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ และมาตรฐานเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแล้วครบถ้วน ถูกต้อง
 - ได้ตรวจสอบแบบแปลนแสดงจุดติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ และมาตรฐานเครื่องมือวัดปริมาณน้ำแล้ว ไม่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานที่กำหนดเนื่องจาก
-
-
-

ทั้งนี้ให้ดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่เดือน..... พ.ศ.
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด กรมทรัพยากรน้ำจะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

(ลงลายมือชื่อ) เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
 (.....)
 ตำแหน่ง